



INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER'S MANUAL

Klimatyzator multi-split DC Inverter
Multi-split air -conditioner DC Inverter

R32

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

CEILING AND FLOOR
INDOOR UNITS
SEV-09MF
SEV-12MF
SEV-18MF

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
KANAŁOWE

DUCT INDOOR
UNITS

SEV-07MD
SEV-09MD
SEV-12MD
SEV-18MD

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
KASETONOWE

CASSETTE INDOOR
UNITS

SEV-09MC
SEV-12MC
SEV-18MC
SEV-P-01C

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
ŚCIENNE

WALL MOUNTED
INDOOR UNITS

SEV-07FV/I
SEV-09FV/I
SEV-12FV/I
SEV-18FV/I
SEV-24FV/I

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
TYPU MULTI

MULTI OUTDOOR
UNITS

SEV-2M14
SEV-2M18
SEV-3M21
SEV-3M27
SEV-4M36
SEV-5M42

W wyniku ciągłego rozwoju swoich produktów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach oraz w dokumentacji technicznej do urządzeń.

In result of continuous developing of the products, the manufacturer reserves the right to make modifications both of products and technical documentation for the devices.

SPIS TREŚCI





Ostrzeżenie	1
Środki ostrożności	2
Ostrzeżenie WEEE	5
Eksploatacja	5
Uwagi	15
Czyszczenie i konserwacja	16
Rozwiązywanie problemów	17
Uwagi dotyczące instalacji	19
Wybór miejsca montażu	22
Montaż jednostki wewnętrznej	24
Montaż jednostki zewnętrznej	31
Instalacja chłodnicza	32
Połączenia elektryczne	34
Test uruchomienia	35
Wskazówki o konserwacji	36

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Ten klimatyzator zawiera palny czynnik chłodniczy R32.

Uwagi: Klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R32, jeśli zostanie uszkodzony lub niewłaściwie użytkowany, może spowodować poważne uszkodzenie ciała lub otaczających przedmiotów.

- * Przestrzeń do instalacji, użytkowania, naprawy i przechowywania tego klimatyzatora powinna być większa niż 5m².
- * Nie można napełnić tego klimatyzatora więcej niż 1,7 kg czynnika chłodniczego.
- * Nie należy stosować żadnych metod przyspieszania odszraniania lub czyszczenia zasronionych części, z wyjątkiem szczególnych zaleceń producenta.
- * Nie przekuwaj ani nie używaj otwartego ognia w pobliżu klimatyzatora i sprawdź, czy przewody czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.
- * Klimatyzator powinien być przechowywany w pomieszczeniu bez trwałego otwartego źródła ognia, na przykład otwartego płomienia urządzenia gazowego, działającego grzejnika elektrycznego itd.
- * Zauważ, że czynnik chłodniczy może nie mieć zapachu.
- * Przechowywanie klimatyzatora powinno być w stanie zapobiec uszkodzeniom mechanicznym spowodowanym przez wypadek.
- * Konserwacja lub naprawa klimatyzatorów z czynnikiem R32 musi być przeprowadzona po kontroli bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- * Klimatyzator musi być zainstalowany z osłoną zaworu odcinającego.
- * Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją, użytkowaniem i konserwacją.

Symbol	Adnotacja	Wyjaśnienie
	OSTRZEŻENIE	Ten symbol pokazuje, że to urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. Jeżeli czynnik ten wycieknie i zostanie wystawiony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.
	UWAGA	Ten symbol pokazuje, że instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać.
	UWAGA	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	UWAGA	This symbol shows that information is available such as operating manual or instalation manual.

Środki ostrożności

Nieprawidłowa instalacja lub obsługa przez nieprzestrzeganie tej instrukcji może powodować obrażenia lub uszkodzenie ciała, przedmiotów itp.

Ważność oznaczeń jest klasyfikowana według następujących wskazań:

OSTRZEŻENIE

Ten symbol wskazuje na możliwość śmierci lub poważnych obrażeń.

UWAGA

Ten symbol wskazuje na możliwość obrażeń lub uszkodzenia własności.

UWAGA

- 1. To urządzenie może być używane i obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte odpowiednim nadzorem osoby dorosłej, która zapoznała się i zrozumiała instrukcję użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumie zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru.**
- 2. Klimatyzator musi być uziemiony. Niekompletne uziemienie może spowodować porażenie prądem. Nigdy nie podłączaj przewodu uziemiającego do gazociągu, wodociągu, piorunochronu lub do uziemienia linii telefonicznej.**
- 3. Nie wyciągaj wtyczki zasilania podczas pracy lub mokrymi rękami.**
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- 4. Nie ciągnij za przewód zasilający podczas wyciągania wtyczki.**
Uszkodzenie wyciąganego przewodu zasilającego może spowodować poważne obrażenia spowodowane porażeniem prądem.
- 5. Wtyczkę należy mocno wcisnąć w sposób pewny do gniazda.**
W przeciwnym razie może spowodować porażenie prądem lub przegrzanie, a nawet pożar.
- 6. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.**



7. Nie należy dzielić gniazdka z innym urządzeniem elektrycznym i używać zepsutego lub niezabezpieczonego przewodu. W przeciwnym razie może spowodować porażenie prądem, a nawet pożar.



8. Regularnie oczyszczaj z kurzu wtyczkę. W przeciwnym razie zmieszany pył, wilgoć spowoduje uszkodzenie izolacji nawet ogień.



9. Aby zapobiec możliwym porażeniom prądem, należy zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowej mocy.



10. Odłącz główny wyłącznik zasilania, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. W przeciwnym razie może spowodować awarię urządzenia lub pożar.



11. Zatrzymaj działanie i odetnij główne zasilanie podczas burzy lub huraganu. Praca przy otwartych oknach może spowodować porażenie prądem.



12. Nie instaluj klimatyzatora w miejscu obecności łatwopalnych gazów lub cieczy. Odległość między nimi powinna przekraczać 1m. Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować pożar.



13. Nie wkładaj palców, prętów ani innych przedmiotów do wylotu lub wlotu powietrza. Ponieważ wentylator obraca się z dużą prędkością, może spowodować poważne obrażenia.



14. Nie dotykaj ruchomych łopatek żaluzji nawiewu powietrza. Można zranić palce i uszkodzić części napędowe łopatek.



15. Nie próbuj samodzielnie naprawiać klimatyzatora. Możesz zostać zraniony lub spowodować dalsze awarie.



16. Uważaj, aby pilot zdalnego sterowania i jednostka wewnętrzna nie napełniały się wodą lub nie były zbyt mokre, lub też zwarcie może spowodować pożar.




17. Nie używaj płynnego lub żrącego środka czyszczącego. Wytrzyj obudowę klimatyzatora lekko wilgotną szmatką. W przeciwnym razie obudowa zostanie uszkodzona co grozi porażeniem prądem.



18. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich używanie i za ich bezpieczeństwo.

19. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę.



20. Otwierając pokrywę elektryczną, obok terminalu znajduje się biała wtyczka do celów serwisowania.

UWAGA

1. Nie instaluj jednostki wewnętrznej wystawionej bezpośrednio na promieniowanie słoneczne.
2. Nie blokuj wlotu powietrza lub wylotu powietrza, w przeciwnym razie wydajność chłodzenia lub grzania zostanie osłabiona, nawet system może przestać działać.
3. Nie nawiewaj zimnego powietrza na ciało przez zbyt długi czas. Może to wpłynąć na Twój stan kondycji fizycznej i spowodować problemy zdrowotne.
4. Zamknij okna i drzwi, w przeciwnym razie wydajność chłodzenia lub grzania zostanie osłabiona.
5. Jeśli filtr powietrza jest bardzo brudny, wydajność chłodzenia lub grzania zostanie osłabiona. Należy regularnie czyścić filtr powietrza.
6. Nie wolno stać ani kłaść rzeczy na powierzchni obudowy klimatyzatora, aby uniknąć upadku lub uszkodzenia. W żadnym wypadku dzieci nie mogą siadać na jednostce zewnętrznej.
7. Ustaw odpowiednią temperaturę, szczególnie w pokoju gdzie znajdują się osoby starsze, dzieci i pacjenci. Zasadniczo utrzymuj różnicę temperatur 5°C między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną.
8. W przypadku, gdy urządzenie ulegnie wyłączeniu z powodu poważnych zakłóceń z otoczenia zewnętrznego, takiego jak telefon komórkowy, należy odłączyć wtyczkę zasilania i podłączyć ponownie, aby uruchomić klimatyzator po chwili.
9. Zabrania się do używania tego typu klimatyzacji w systemach chłodzenia precyzyjnego oprzyrządowania, produkcji artystycznej przez zbyt długi czas i używaniu do celów zabezpieczania świeżości żywności, w przeciwnym razie nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie lub osłabienie wydajności urządzenia.
10. Nie wolno dopuścić, aby dzieci i osoby niepełnosprawne korzystały z klimatyzacji bez kontroli innych dorosłych osób.
11. Otwieraj na krótko okna dla wentylacji pomieszczenia po użyciu klimatyzacji przez długi czas.
12. Jeśli klimatyzator nie jest wyposażony w przewód zasilający i wtyczkę, należy zainstalować wyłącznik nadprądowy w niezależnym obwodzie stałym, a odległość między stykami przewodów w zaciskach nie powinna być mniejsza niż 3,0 mm.
13. Jeżeli klimatyzator jest na stałe podłączony do stałego, niezależnego obwodu i jest możliwość, że prąd upływowy może przekroczyć 10 mA musi być zainstalowane zabezpieczenie różnicowo-prądowe w obwodzie instalacji elektrycznej.
14. Obwód zasilający powinien mieć zabezpieczenie upływowe i wyłącznik nadprądowy, którego pojemność powinna być większa niż 1,5-krotność maksymalnego prądu.

Ostrzeżenie WEEE

Znaczenie przekreślonego kosza na śmieci:


Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako nieposortowanych odpadów komunalnych, używaj oddzielnych punktów zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki.

Jeśli urządzenia elektryczne są utylizowane na wysypiskach lub wysypiskach, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcuch pokarmowy, niszcząc zdrowie i dobre samopoczucie. Przy wymianie starych urządzeń na nowe, Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego odebrania starego urządzenia do likwidacji.



Eksploatacja

★ Pilot zdalnego sterowania

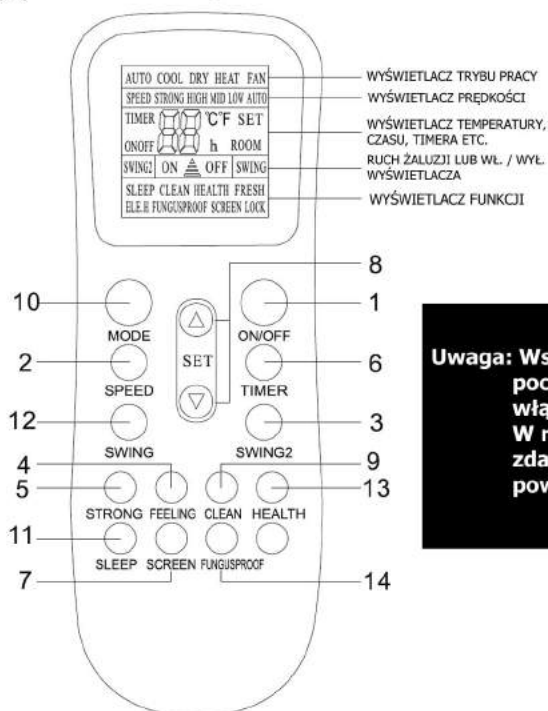

Uwaga: Wszystkie powyższe symbole są wyświetlane po początkowym włączeniu urządzenia lub ponownym włączeniu zasilania po jego wcześniejszym wyłączeniu. W rzeczywistych działaniach, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będą pojawiać się tylko powiązane z daną operacją działania ikonki czy nazwy.

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

① **Przycisk [ON/OFF]**

Możesz uruchomić klimatyzator naciskając ten przycisk i zatrzymać jego działanie, naciskając ponownie.

② **Przycisk [SPEED]**

Możesz wybrać prędkość wentylatora spośród "Niska", "Średnia", "Wysoka" "Auto".

③ **Przycisk [SWING2]**

Naciśnij ten przycisk, żaluzje kierunku pionowego nadmuchu mogą się obracać automatycznie, gdy masz żądany poziomy kierunek nawiewu, naciśnij go ponownie, żaluzje kierunku pionowego nawiewu zostaną zatrzymane w wybranej przez użytkownika pozycji.

④ **Przycisk [FEELING]**

Kiedy wyświetla się przycisk "FEELING":

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję inteligentnego odczytu temperatury. Wyświetlacz LCD pokazuje aktualną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest ustawiona i pokazuje ustawioną temperaturę nawiewu, gdy funkcja jest wyłączona. Ta funkcja jest nieaktywna, gdy urządzenie pracuje w trybie wentylacji.

⑤ **Przycisk [STRONG]**

Naciśnij ten przycisk tylko w trybie chłodzenia lub grzania, prędkość wentylatora zostanie ustawiona na automatycznie na wysoką, a na wyświetlaczu LCD pojawi się "high fan" (wysoka prędkość wentylatora), funkcja "strong" zostanie uruchomiona, aby osiągnąć w najkrótszym czasie maksymalny efekt chłodzenia lub grzania.

⑥ **Przycisk [TIMER]**

Ustawianie czasu włączenia "ON" timera :

- Gdy sterownik zdalnego sterowania jest w stanie wyłączonym, naciśnij przycisk "TIMER", wyświetlacz LCD wyświetli "TIMER ON" i czas do ustawień timera, zakres ustawień czasu wynosi od 0,5h do 24h.
- Możesz nacisnąć przycisk "△" lub "▽", aby ustawić czas włączenia timera, każde dotknięcie będzie powodować ustawienie zwiększenia lub zmniejszenia o 0,5 godziny do 10 godzin, po 10 godzinach zmieni się interwał i każde naciśnięcie ustawianego czasu będzie zwiększać lub zmniejszać wartość o 1 godzinę w celu ustawienia czasu włączenia timera.
- Ponownie naciśnij przycisk "TIMER", aby zatwierdzić ustawienia funkcji włączenia czasowego timera.
- Możesz ustawić inne funkcje, aby zapewnić odpowiedni stan po włączeniu klimatyzatora (w tym tryb, temperatura, ruch żaluzji, prędkość wentylatora itp.). Wyświetlacz LCD wyświetli wszystkie ustawienia i utrzyma je w pamięci, gdy zegar osiągnie ustawiony czas, klimatyzator będzie działał automatycznie zgodnie z ustawieniami.

Ustawianie czasu wyłączenia timera "OFF":

- Gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony, naciśnij przycisk "TIMER", na wyświetlaczu pojawi się "TIMER OFF" i czas timera, zakres ustawień wynosi od 0,5h do 24h.
- Możesz nacisnąć przycisk "△" lub "▽", aby ustawić czas wyłączenia timera, każde dotknięcie będzie powodować ustawienie zwiększenia lub zmniejszenia o 0,5 godziny do 10 godzin, po 10 godzinach zmieni się interwał i każde naciśnięcie ustawianego czasu, będzie zwiększać lub zmniejszać wartość o 1 godzinę w celu ustawienia czasu wyłączenia timera.
- Ponownie naciśnij przycisk "TIMER", aby zatwierdzić ustawienia funkcji wyłączenia czasowego timera.

⑦ Przycisk [SCREEN]

Możesz pozwolić, aby wyświetlacz LCD był włączony lub nie, naciskając ten przycisk.

⑧ Przycisk [△] lub [▽]

Naciśnij przycisk " [△] " lub " [▽] ", możesz ustawić zakres temperatury od 16°C do 32°C. Wartość na wyświetlaczu zmieni się po dotknięciu przycisku.

⑨ Przycisk [CLEAN]

Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się w stanie wyłączonym, naciśnij przycisk "CLEAN", żaluzje nawiewu powietrza obróć się do początkowych pozycji jak dla chłodzenia, a klimatyzator uruchomi funkcję "CLEAN" z maksymalnym czasem trwania 35min. Celem tej funkcji jest oczyszczenie z kurzu i osuszenie parownika z wody znajdującej się na powierzchni parownika, aby zapobiec powstawaniu pleśni między lamelami parownika, na skutek osadzania się wody i kurzu i zapobiega tym samym powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

⑩ Przycisk [MODE]

Umożliwia wybór innego trybu działania klimatyzatora. Po każdym naciśnięciu tryb pracy zostanie zmieniony. Pokazano to na poniższym schemacie.



Uwaga: Jednostka tylko chłodząca nie posiada trybu grzania.

⑪ Przycisk [SLEEP]

1. Naciśnij przycisk SLEEP, zaświeci się dioda kontrolna trybu nocnej pracy w jednostce wewnętrznej.
2. Po ustawieniu trybu nocnej pracy, tryb chłodzenia umożliwia ustawienie zwiększenia temperatury o 1°C po 1 godzinie i o kolejne 1°C automatycznie po kolejnej 1 godzinie.
3. Po ustawieniu trybu nocnej pracy, tryb grzania umożliwia obniżenie temperatury zadanej o 2°C po 1 godzinie i o kolejne 2 ° C automatycznie po kolejnej 1 godzinie.
4. Klimatyzator działa w trybie nocnej pracy przez 7 godzin i zatrzymuje się automatycznie.

Uwaga: naciśnij przycisk MODE lub ON/OFF, pilot zdalnego sterowania wyłączy tryb nocnej pracy.

⑫ Przycisk [SWING]

Naciskając ten przycisk, poziome żaluzje kierunku nawiewu mogą się obracać automatycznie, gdy chcesz uzyskać pionowy kierunek nawiewu, naciśnij go ponownie, żaluzje poziomego kierunku nawiewu zostaną zatrzymane w wybranej przez siebie pozycji.

⑬ Przycisk [HEALTH]

Naciśnij ten przycisk, możesz włączyć lub wyłączyć funkcję HEALTH.

⑭ Przycisk [FUNGUSPROOF]

Ta funkcja jest nieaktywna dla jednostki multi.

★ Użytkowanie

Tryb automatyczny

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator uruchomi się.
2. Naciśnij przycisk MODE, wybierz tryb automatyczny.
3. Naciśnij przycisk SPEED, możesz wybrać prędkość wentylatora. Możesz wybrać prędkość wentylatora pomiędzy LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator się zatrzyma.

• Tryb chłodzenia / grzania (jednostka tylko chłodząca nie posiada trybu grzania)

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator uruchomi się.
2. Naciśnij przycisk MODE, wybierz tryb pracy chłodzenie lub grzanie.
3. Naciśnij przycisk "△" lub "▽" ustaw temperaturę nawiewu, temperaturę można ustawić co 1°C w zakresie pomiędzy 16-32°C.

4. Naciśnij przycisk SPEED, możesz wybrać prędkość wentylatora. Możesz wybrać prędkość wentylatora pomiędzy LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
5. Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator się zatrzyma.

• Tryb pracy wentylacji

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator uruchomi się.
2. Naciśnij przycisk MODE, wybierz tryb pracy wentylacji.
3. Naciśnij przycisk SPEED, możesz wybrać prędkość wentylatora. Możesz wybrać prędkość wentylatora pomiędzy LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka).
4. Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator się zatrzyma.

Uwaga: w trybie wentylacji ustawienie temperatury jest nieaktywne.

• Tryb pracy osuszania

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator uruchomi się.
2. Naciśnij przycisk MODE, wybierz tryb pracy osuszania.
3. Naciśnij przycisk "△" lub "▽", ustaw temperaturę nawiewu, temperaturę można ustawić co 1°C w zakresie pomiędzy 16-32°C.
4. Naciśnij przycisk SPEED, możesz wybrać prędkość wentylatora. Możesz wybrać prędkość wentylatora pomiędzy LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
5. Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, klimatyzator się zatrzyma.

Uwaga:

Niniejsza instrukcja opisuje funkcje dla wszystkich różnych pilotów zdalnego sterowania, można nacisnąć jakiś przycisk bez żadnej reakcji, gdyż klimatyzator, może nie posiadać tej funkcji.

★ Wymiana baterii



1. Naciśnij z tyłu sterownika w oznaczonym miejscu, jak pokazano na rysunku, a następnie przesunij klapkę pod którą zainstalowane są baterie, wzdłuż kierunku strzałki.
2. Wymień dwie baterie (typu AAA 1.5V), upewnij się, że polaryzacje "+" i "-" są prawidłowe i zgodne z oznaczeniami.
3. Zamontuj z powrotem klapkę osłonową baterii w pilocie zdalnego sterowania.

★ Ostrzeżenia


1. Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku odbiornika klimatyzatora.
2. Pilot zdalnego sterowania powinien znajdować się w odległości nie większej niż 8 metrów od odbiornika.
3. Nie powinno być przeszkód między pilotem zdalnego sterowania i odbiornikiem.
4. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilotem zdalnego sterowania.
5. Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania pod silnym nasłonecznieniem, ani blisko urządzeń grzewczych czy innych źródeł ciepła.
6. Użyj dwóch (7 #) baterii; nie używaj akumulatorów.
7. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania w przypadku długiego czasu nie używania.
8. Gdy nie słychać dźwięku nadawanego sygnału, jednostka wewnętrzna lub symbol transmisji na ekranie wyświetlacza nie migocze, należy wymienić baterie w pilocie zdalnego sterowania.
9. Jeśli zjawisko resetowania nastąpi po naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania, pojemność baterii jest niewystarczająca i należy wymienić je na nowe baterie.
10. Zużyte baterie powinny być prawidłowo utylizowane.

★ Sterownik przewodowy


Schemat instalacji

Metoda 1


1. Wyłącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Jak pokazano na rysunku 1, użyj płaskiego śrubokręta do lekkiego podważenia dolnego rowka sterownika przewodowego (zbyt duża siła może uszkodzić płytkę drukowaną), podważ i obróć, aby otworzyć tylną pokrywę.



3. Jak pokazano na rysunku 2, przykręć $\varnothing 4 \times 20$ mm śruby dostarczone wraz z tylną pokrywą na puszcze 8x6, a następnie przeprowadź przewody przez tylną pokrywę.

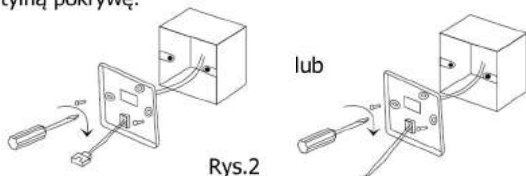

4. Po podłączeniu przewodu połączeniowego do głównego korpusu sterownika przewodowego, jak pokazano na rys. 3, zainstaluj główną część obudowy sterownika zgodnie z następującymi krokami:
 - 1) Wepchnij górną część głównego korpusu w zacisk.
 - 2) Użyj siły pochylonej pod kątem do góry, aby zainstalować dolną część głównego korpusu obudowy (montaż poziomy jest zabroniony, bo łatwo można zniszczyć szczelinę konstrukcyjną).




Szczegółowa instrukcja obsługi

Metoda 2


1. Wyłącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Użyj płaskiego śrubokręta, aby podważyć dolny rowek sterownika przewodowego, a następnie otwórz górną pokrywę.



3. Przeprowadź okablowanie z puszek elektrycznej wewnątrz ściany przez otwór pokrywy dolnej, zgodnie z kierunkiem na rysunku, przymocuj dolną pokrywę do puszek elektrycznej w ścianie.




4. Podłącz okablowanie elektryczne z puszek elektrycznej wewnątrz ściany do zacisków przyłączeniowych. (Sprawdź, czy nie ma zwarcia)

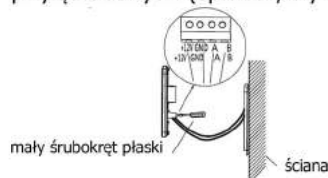

5. Przednia pokrywa powinna zostać zaciśnięta na tylnej pokrywie zgodnie z kierunkiem na rys., a zaciski muszą być wyrównane z otworem złącza, tak aby nie było żadnych przeszkód w zamocowaniu pokrywy zamykającej.



XK 05

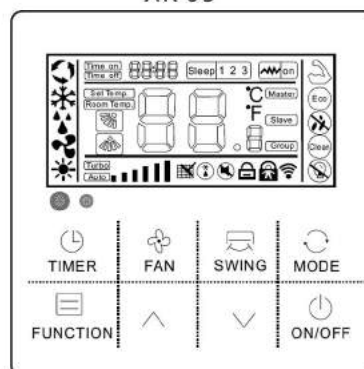

Uwaga: sterowniki przewodowe posiadają przyciski dotykowe. Aby zapewnić poprawność działania, staraj się dotykać środka oznaczeń na przyciskach.

• **Przycisk ON/OFF**

Naciśnij przycisk "ON / OFF", aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

• **▲ / ▼ Przyciski** —Temperatura, ustawienie czasu, wybór funkcji.

1. Gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie temperatury o 1°C.


W trybach CHŁODZENIE, OSUSZANIE i GRZANIE ustawienie temperatury nawiewu jest w zakresie 16°C ~ 32°C; Sterownik wyświetli "Set temp." aby pokazać ustawienie temperatury;

2. W trybie wyboru funkcji naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby wybrać funkcję;

3. W trybie pomiaru czasu naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby ustawić czas.

• **Ustawienie trybu pracy**

Gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij przycisk "MODE", tryb pracy zostanie przełączony zgodnie z następującą kolejnością:



Początkowa temperatura ustawienia dla każdego trybu wynosi 24°C, a brak jest ustawienia temperatury i automatycznej prędkości wentylatora w trybie FAN.

• **Ustawienie "prędkości nawiewu"**

Gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij przycisk "Fan", aby przełączyć prędkość wentylatora w następującym porządku:

3-biegi prędkości wentylatora:



4-biegi prędkości wentylatora:



W trybie turbo, wyświetla się prędkość wentylatora (Turbo + ikona najwyższej prędkości wentylatora).

• **Ustawienie "Swing" (ruchu żaluzji nawiewu powietrza)**

1. Dla jednostki która ma tylko funkcję ruchu żaluzji w górę i w dół:

gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij przycisk "Swing", aby wejść lub anulować ruch żaluzji.

W momencie ruchu żaluzji w górę i w dół, ikonka "☯" jest wyświetlana. W momencie wyłączenia, ikonka ta zniknie. Jeśli urządzenie ma funkcję ustawienia różnych kątów nawiewu, naciśnij przycisk "Swing", aby ustawić kąt nawiewu w kolejności:




2. Dla jednostki która ma tylko funkcję ruchu żaluzji w lewo i w prawo:

gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij przycisk "Swing", aby wejść lub anulować ruch żaluzji.

W momencie ruchu żaluzji w lewo i prawo, ikonka "☯" jest wyświetlana. W momencie wyłączenia, ikonka ta zniknie. Jeśli urządzenie ma funkcję ustawienia różnych kątów nawiewu, naciśnij przycisk "Swing", aby ustawić kąt nawiewu w kolejności:



3. Dla jednostki która ma funkcję ruchu żaluzji w górę i w dół oraz w lewo i w prawo: naciśnij przycisk "Swing", aby ustawić kąt nawiewu w kolejności:

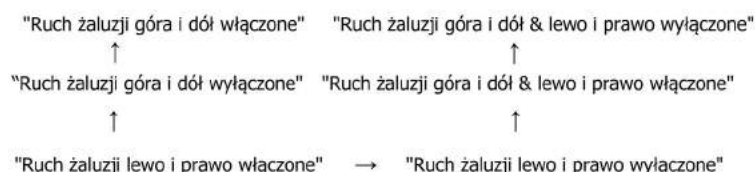

• Przycisk "Timer"

Użytkownicy mogą ustawić czas wyłączenia, gdy urządzenie jest uruchomione i ustawić czas uruchomienia, gdy urządzenie jest w stanie gotowości.

1. Naciśnij przycisk "Timer", gdy urządzenie jest uruchomione, sterownik przewodowy wyświetli "Time off" i użytkownik może ustawić czas wyłączenia; kiedy urządzenie jest w stanie gotowości, sterownik przewodowy wyświetli "Time on", a użytkownik będzie mógł ustawić czas uruchomienia.
2. Po wejściu do interfejsu ustawień czasu, domyślny czas taktowania wynosi 0,5H, w tym momencie naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby ustawić czas taktowania. Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, ustawienie czasu zostanie anulowane, a następnie powróci do stanu braku ustawień timera.
3. Po ustawieniu timera, naciśnij ponownie przycisk "Timer", aby potwierdzić ustawienia. Ustawienie czasu się powiodło i pasek czasu przestanie migać.
4. Po ustawieniu funkcji "Timer On" można regulować prędkość wentylatora, tryb pracy, ustawioną temperaturę i kąt nawiewu. Jeśli przez 10 sekund nie będzie żadnej operacji, pojawi się ekran gotowości.
5. Zakres pomiaru: 0,5 ~ 24 godzin.
naciśnij raz przycisk "▲" lub "▼", czas timera zwiększy się lub zmniejszy o 0,5 godziny. Gdy czas timera jest dłuższy niż 10 godzin, naciśnij przycisk "▲" lub "▼" jednokrotnie, czas taktowania zwiększy się lub zmniejszy o 1 godzinę.
6. Naciśnij przycisk "Timer" lub przycisk "ON/OFF", aby wyjść z ustawień TimerON lub TimerOFF.

• Przycisk Comfort - ustawienie funkcji "komfort" (dotyczy XK04)

1. Gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij przycisk "Comfort", aby wejść do funkcji komfortu. Domyślna temperatura chłodzenia dla trybu chłodzenia i osuszania wynosi 26°C, dla trybu grzania 24°C, ustawienie temperatury jest regulowane. Prędkość wentylatora jest ustawiona na automatyczną i ma możliwość regulowania. Funkcja komfortu zostanie anulowana, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony.
2. Naciśnij ponownie przycisk "Comfort", aby anulować funkcję komfortu.

Opis funkcji

Sterownik przewodowy jest przeznaczony do ogólnego zastosowania, specyficzne funkcje sterownika zależą od funkcji klimatyzatora.

Uwaga: W interfejsie ustawień funkcji naciśnij dowolny przycisk, taki jak Timer, Fan, Swing, Mode, ON/OFF i Comfort, aby opuścić interfejs funkcji i wyświetli się standardowy interfejs operacyjny. Jeśli nie będzie żadnej operacji przez 10s, możesz wyjść z interfejsu.

Wejście do funkcji: Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wejść do interfejsu wyboru funkcji, naciśnij "▲" lub "▼", aby wybrać funkcję, a odpowiednia ikona zacznie migać, naciśnij ponownie przycisk "Function", aby potwierdzić wybór.

Anulowanie funkcji: Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wejść do interfejsu wyboru funkcji, naciśnij "▲" lub "▼", aby wybrać funkcję, a odpowiednia ikona zacznie migać, naciśnij ponownie przycisk "Function", aby anulować funkcję.

• Ustawienie funkcji "Turbo"

Funkcja Turbo: prędkość obrotowa wentylatora będzie bardzo wysoka w trybie turbo, a użytkownicy mogą osiągnąć efekt szybkiego chłodzenia lub grzania.

Uruchomienie funkcji turbo:

1. Gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia lub grzania, naciśnij przycisk "Funkcja", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby przełączyć na funkcję turbo, w tym momencie ikona "🌀" miga.
3. Naciśnij przycisk "Funkcja", aby potwierdzić wybór funkcji turbo, w tym momencie na wyświetlaczu pojawi się ikona "🌀", prędkość wentylatora to (Turbo i ikona najwyższej prędkości wentylatora).

Anulowanie funkcji turbo:

1. Gdy funkcja turbo jest uruchomiona, naciśnij przycisk "Funkcja", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij "▲" lub "▼", aby przejść do funkcji turbo, w tej chwili ikona "🌀" miga, naciśnij przycisk "Funkcja", aby anulować funkcję turbo, a ikona funkcji turbo zniknie.

Uwaga: W urządzeniu bez funkcji turbo można również ustawić funkcję "turbo" na sterowniku przewodowym, obroty wentylatora będą wysokie, ale ikona "🌀" i ikona " Turbo " nie będą wyświetlane.

• Ustawienie funkcji "Sleep"

Funkcja trybu nocnej pracy: jednostka wewnętrzna będzie działała zgodnie z ustawioną krzywą temperatury trybu nocnego, co stworzy komfortowe środowisko i poprawi jakość snu.

Ustawienie funkcji trybu nocnego:

1. W stanie działania urządzenia, naciśnij przycisk "Funkcja", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby przełączyć się w tryb nocnej pracy, ikonka "Sleep" miga w tym momencie
3. Naciśnij przycisk "Funkcja", aby uruchomić funkcję trybu nocnej pracy, w tej chwili ikonka "Sleep" będzie się świecić.

Anulowanie funkcji "trybu nocnej pracy":

1. Gdy funkcja "sleep" działa, naciśnij przycisk "Function", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby przejść do funkcji trybu nocnej pracy, ikona "Sleep" miga.
3. Naciśnij ponownie przycisk "Function", aby wyłączyć funkcję trybu nocnej pracy.

• Ustawienie funkcji "ECO"

Ustawienie funkcji ECO:

1. Naciśnij przycisk "Function", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby przełączyć na funkcję ECO, w tym momencie ikonka "Eco" miga;
3. Naciśnij przycisk "Function", aby potwierdzić funkcję ECO, w tym momencie ikona "Eco" będzie się świecić.

Anulowanie funkcji ECO:

1. Naciśnij przycisk "Funkcja", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby przełączyć na funkcję ECO, w tym momencie ikonka "Eco" miga;
3. Naciśnij ponownie przycisk "Function", aby anulować funkcję ECO.

• Ustawienie funkcji "Mildew-proof"

Funkcja zapobiegania pleśni: Po wyłączeniu klimatyzator automatycznie osuszy wilgoć w parowniku jednostki wewnętrznej, aby uniknąć pleśni.

Ustawienie funkcji zapobiegania pleśni:

1. W trybie chłodzenia i osuszania, naciśnij przycisk "Function", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby przejść do interfejsu ustawień funkcji zapobiegania pleśni, w tej chwili miga ikona "Mildew-proof";
3. Naciśnij przycisk "Function", aby włączyć funkcję zapobiegania pleśni, ikona "Mildew-proof" się świeci.

Anulowanie funkcji zapobiegania pleśni:

1. Gdy funkcja osuszania parownika jest włączona, naciśnij przycisk "Function", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼" do funkcji potwierdzenia pleśni, ikona "Mildew-proof" miga;
3. Naciśnij ponownie przycisk "Function", aby anulować funkcję osuszania parownika, ikonka "Mildew-proof" zniknie.

• Ustawienie funkcji "Light Sensation"

Funkcja czujnika oświetlenia: Wykrywanie włączonego i wyłączonego oświetlenia w pomieszczeniu i przełączanie na niską prędkość wentylatora, gdy światło jest wyłączone, co może zmniejszyć hałas i stworzyć wygodne środowisko do spania dla użytkowników.

Ustawienie funkcji czujnika oświetlenia:

1. W stanie uruchomienia, naciśnij przycisk "Function", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij "▲" lub "▼", aby przejść do funkcji czujnika oświetlenia, pojawi się ikonka "Light Sensation" migająca;
3. Naciśnij ponownie przycisk "Function", aby włączyć funkcję czujnika oświetlenia, w tej chwili ikonka "Light Sensation" się świeci.
4. Gdy funkcja czujnika oświetlenia jest włączona, jeśli oświetlenie wewnętrzne jest wyłączone przez co najmniej 20 minut, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb nocnej pracy. Jeśli oświetlenie wewnętrzne jest włączone przez co najmniej 20 minut, urządzenie wyłączy tryb nocnej pracy i będzie działać zgodnie z ustawioną prędkością wentylatora.

Anulowanie funkcji czujnika oświetlenia:

1. Gdy funkcja czujnika oświetlenia jest włączona, naciśnij przycisk "Function", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji.
2. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby przejść do funkcji czujnika oświetlenia, miga ikonka "Light Sensation".
3. Naciśnij ponownie przycisk "Function", aby anulować funkcję czujnika oświetlenia, ikonka "Light Sensation" zniknie.

• Ustawienie funkcji "Clean"

Funkcja czyszczenia: Klimatyzator może automatycznie oczyścić parownik, który który nie tylko utrzyma nawiew świeżego powietrza, ale także zmniejsza spadek efektu chłodzenia.

Ustawienie funkcji czyszczenia:

1. W stanie gotowości naciśnij przycisk "Function", aby wejść do interfejsu wyboru funkcji, miga ikona "Clean".
2. Naciśnij ponownie przycisk "Function", aby potwierdzić funkcję czyszczenia, w tej chwili ikona "Clean" świeci.
3. Gdy urządzenie wykonuje funkcję czyszczenia, sterownik przewodowy wyświetli ikonkę "Clean", aż do jej zakończenia.

Wyświetlanie funkcji szybkiego dostępu

• Wyświetlanie funkcji "WiFi"

Jeśli urządzenie jest wyposażone w moduł funkcji WiFi, ikona "WiFi" świeci na sterowniku przewodowym. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w moduł funkcji WiFi, ikona "WiFi" nie wyświetla się.

• Wyświetlanie funkcji "Shielding"

Gdy jednostka jest zablokowana przez nadrzędny centralne sterowanie, wtedy sterownik przewodowy wyświetli "Shielding".

• Wyświetlanie funkcji "Mute"

Kiedy jednostka uruchomi funkcję cichej pracy, wyświetli ikonkę "Mute", gdy funkcja cichej pracy jest anulowana, ikonka ta nie wyświetli się.

Uwaga: Urządzenie bez funkcji cichej pracy może również ustawić ten tryb za pomocą sterownika przewodowego, ale wyświetli wtedy ikonkę niskiej prędkości nawiewu, ale "Mute" nie wyświetli się.

• Wyświetlanie funkcji "Oil Return / Defrost"

Gdy urządzenie działa w trybie powrotu oleju lub odszraniania, ikona "Oil Return / Defrost" świeci na wyświetlaczu sterownika przewodowego. Gdy urządzenie zakończy proces powrotu oleju lub odszraniania, ikona "Oil Return / Defrost" zniknie.

• Wyświetlanie funkcji "Filter Screen Clean"

Funkcja przypomnienia o czyszczeniu filtra powietrza: Urządzenie może zarejestrować swój czas działania, po osiągnięciu czasu ustawionego przez użytkownika, przypomni mu o czyszczeniu filtra powietrza, aby uniknąć zbyt długiej pracy i silnego zabrudzenia filtra, co może prowadzić do spadku wydajności grzania / chłodzenia, problemów z zapachem i pleśnią i innymi problemami. Gdy czas pracy urządzenia osiągnie ustawiony przez użytkownika czas przypomnienia o czyszczeniu filtra, wyświetli się na sterowniku ikona "Filter Screen Clean", przypominając o wyczyszczeniu filtra. W tym momencie naciśnij i przytrzymaj przycisk "Timer" przez 5s, aby anulować przypomnienie, następnie ikona zniknie. Sygnał resetowania czyszczenia filtra został wysłany do urządzenia.

• Wyświetlanie zmiany stopni Celsjusza i Fahrenheita

Użytkownik może ustawić w jakich jednostkach będzie wyświetlana temperatura na sterowniku. Można wybrać między temperaturą Celsjusza lub temperaturą Fahrenheita jako prawidłową, od wyboru Użytkownika będzie zależeć jakie jednostki sterownik przewodowy będzie wyświetlał.

• Wyświetlanie funkcji "Child Lock"

Naciśnij przyciski "Up" i "Down" przez conajmniej 5s, aby wprowadzić blokadę klawiszy, sterownik wyświetli ikonkę "Child Lock". W stanie zablokowania operacje na sterowniku przewodowym są wyłączone (ale działa funkcja zdalnego sterowania).

Sposób odblokowania: Naciśnij przyciski "Up" i "Down" przez conajmniej 5s lub wyłącz urządzenie, aby zwolnić blokadę ("Child Lock" przestanie wyświetlać się).

• Funkcja zdalnego sterowania

Sterownik przewodowy może odbierać polecenia zdalnego sterowania z pilota i aktualizować bieżący stan. Uruchomienie urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania: sterownik przewodowy działa zgodnie ze stanem ustawionym na pilocie zdalnego sterowania i wyświetla odpowiedni tryb pracy;

• Czujnik temperatury pomieszczenia w sterowniku przewodowym

Gdy sterownik przewodowy jest wyposażony w czujnik temperatury pokojowej i czujnik nie jest uszkodzony, domyślnie temperatura otoczenia wykrywana przez czujnik na sterowniku i wartość temperatury będą wysyłane do głównej płyty PCB urządzenia. Jeśli sterownik przewodowy nie jest wyposażony w czujnik temperatury pokojowej lub czujnik jest uszkodzony, temperatura w pomieszczeniu zostanie wykryta przez czujnik temperatury w samym urządzeniu.

• Wyświetlanie błędów

Gdy urządzenie ma awarię, na pasku czasu wyświetla się bezpośrednio kod błędu i miga, tryb wyświetlania Er: MM (MM to kod błędu, proszę zapoznać się z odpowiednią instrukcją produktu).

★ Uwaga


1. Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku odbiornika klimatyzatora.
2. Pilot zdalnego sterowania powinien znajdować się w odległości nie większej niż 8 metrów od odbiornika.
3. Nie powinno być przeszkód między pilotem zdalnego sterowania i odbiornikiem.
4. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilotem zdalnego sterowania.
5. Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania pod silnym nasłonecznieniem, ani blisko urządzeń grzewczych czy innych źródeł ciepła.
6. Użyj dwóch (7 #) baterii; nie używaj akumulatorów.
7. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania w przypadku długiego czasu nie używania.
8. Gdy nie słyhać dźwięku nadawanego sygnału, jednostka wewnętrzna lub symbol transmisji na ekranie wyświetlacza nie migocze, należy wymienić baterie w pilocie zdalnego sterowania.
9. Jeśli zjawisko resetowania nastąpi po naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania, pojemność baterii jest niewystarczająca i należy wymienić je na nowe baterie.
10. Zużyte baterie powinny być prawidłowo utylizowane.

★ Ręczna obsługa

☆ Ręczna obsługa

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa lub nie można go znaleźć, wykonaj następujące czynności:


1. W trakcie działania urządzenia można nacisnąć przycisk "Auto", aby zatrzymać działanie.
2. Gdy urządzenie jest wyłączone, możesz nacisnąć przycisk "Auto", aby rozpocząć działanie.



☆ Regulacja kierunku przepływu powietrza

1. Ręczne ustawienie poziomego przepływu powietrza.

Użyj rąk, aby przesunąć pionowe żaluzje nawiewu powietrza i zmień poziomy kierunek nawiewu.

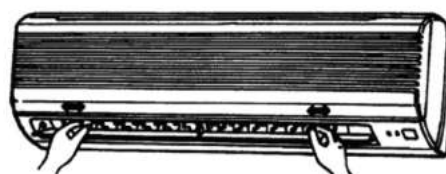

⚠ Uwaga:

- a. Dostosuj poziomy kierunek przepływu powietrza przed uruchomieniem klimatyzatora. Nie wkładaj palców do otworów wlotowych lub wylotowych powietrza, gdy klimatyzator działa.
- b. W przypadku urządzenia z automatyczną funkcją ruchu żaluzji, należy zapoznać się z "Instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania klimatyzatora", w jaki sposób ustawić poziomy przepływ powietrza.

2. Regulacja kierunku pionowego przepływu powietrza (górną-dół)

Zapoznaj się z "Instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania klimatyzatora", aby dowiedzieć się, w jaki sposób ustawić pionowy kierunek przepływu powietrza, regulując poziomą żaluzję nawiewu powietrza za pomocą pilota zdalnego sterowania.

⚠ Uwaga:

- Dostosuj pionowy kierunek przepływu powietrza za pomocą pilota zdalnego sterowania. Po ręcznym ustawieniu poziomego strumienia powietrza urządzenie może powodować problemy.
- Tryb ręczny może być używany tymczasowo, gdy nie można użyć pilota zdalnego sterowania lub baterie są wyczerpane.
- Gdy klimatyzator się zatrzyma, pozioma żaluzja nawiewu powietrza zamknie wylot powietrza z klimatyzatora.

Uwagi

Aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom mienia, należy przestrzegać poniższych zaleceń przed uruchomieniem klimatyzatora.

★ Sprawdzenie przed uruchomieniem

1. Upewnij się, że przewód uziemienia jest podłączony bezpiecznie i niezawodnie.
2. Upewnij się, że siatka filtra jest prawidłowo zamocowana.
3. Upewnij się, że wylot i wlot powietrza nie są zablokowane.
4. Oczyść filtr przed uruchomieniem klimatyzatora, skorzystaj ze strony 6 "Czyszczenie", aby uzyskać informacje na temat obsługi.
5. Sprawdź, czy wspornik instalacji zewnętrznej jest uszkodzony. Jeśli tak, skontaktuj się z naszym lokalnym serwisem klimatyzacji.

★ Wskazówki bezpieczeństwa

Aby prawidłowo korzystać z klimatyzatora, należy sprawdzić jego zakres temperatur roboczych. W przeciwnym razie mogą się włączyć funkcję automatycznego zabezpieczenia jednostki wewnętrznej, osłabienie wydajności chłodzenia lub grzania.

W zakresie temperatur podanym w poniższej tabeli, klimatyzator może przestać działać prawidłowo i mogą pojawić się inne anomalie.

Chłodzenie	Na zewnątrz	>52°C
		<-10°C
	Wewnątrz	<18°C

Grzanie	Na zewnątrz	>24°C
		<-15°C
	Wewnątrz	>30°C

★ Informacje dla modeli klimatyzatorów zawierających czynnik R32

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmiany klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP)

przyczyniłby się mniej do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, gdyby przedostał się do atmosfery.

To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o GWP równym [675].

Oznacza to, że jeśli 1 kg tego czynnika chłodniczego wycieknie do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż 1 kg CO₂ w ciągu 100 lat.

Nigdy nie próbuj samodzielnie ingerować w obwód czynnika chłodniczego lub samodzielnie rozmontować produktu i zawsze należy wezwać technika posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Czyszczenie i konserwacja

★ Czyszczenie



☆ Czyszczenie jednostki wewnętrznej.

1. Wyłącz klimatyzator i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Przetrzyj jednostkę wewnętrzną suchą szmatką lub lekko wilgotną szmatką zanurzoną w zimnej wodzie.

⚠ Uwaga :

- Nie należy używać wody o temperaturze powyżej 45 °C do mycia panelu, ponieważ może to spowodować deformację lub odbarwienie.
- Nie używaj rozcieńczalnika, środków polerskich, benzenu i innych lotnych chemikaliów.
- Nie używaj płynnego lub żrącego detergentu do czyszczenia urządzenia i nie wolno wylewać na niego wody ani innych płynów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów plastikowych, a nawet spowodować porażenie prądem elektrycznym.

☆ Czyszczenie filtra powietrza




1. Unieś przedni panel jednostki wewnętrznej, aż do kliknięcia zatrzasków i zatrzymania, a następnie unieś wystającą część filtra powietrza, a następnie wyjmij ją.
2. Użyj odkurzacza lub umyj go wodą, a następnie wysusz w cieniu.
3. Ponownie włóż filtr powietrza do jednostki wewnętrznej, aż zostanie całkowicie zamocowany, a następnie zamknij panel przedni.

★ Konserwacja


1. Wybierz tryb pracy "FAN", aby klimatyzator pracował przez dłuższy czas, aby wysuszył się parownik.




3. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.



2. Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie



4. Wyczyść filtr powietrza i inne elementy obudowy.



Rozwiązywanie problemów

Przed zgłoszeniem się do centrum serwisowego należy sprawdzić, czy nie wystąpiła poniższa usterka:

Problem	Możliwe przyczyny																														
Klimatyzator nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none"> • Czy zasilanie nie zostało wyłączone? • Czy przewody zasilania nie są luźne? • Czy napięcie nie jest wyższe niż 1,1-krotność maks. napięcia znamionowego lub niższe niż 0,9-krotność min. napięcia znamionowego? • Czy bezpiecznik nie jest spalony? • Czy osiągnięto ustawiony timerem czas uruchomienia? 																														
Pilot zdalnego sterowania nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Czy pilot zdalnego sterowania znajduje się poza skuteczną odległością działania od jednostki wewnętrznej? • Czy baterie w pilocie nie są rozładowane? • Czy istnieją jakieś przeszkody między pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem sygnału podczerwieni? 																														
Efektywność chłodzenia (grzania) nie jest wystarczająca	<ul style="list-style-type: none"> • Czy temperatura ustawiona jest odpowiednia? • Czy wlot lub wylot powietrza nie jest zatkany? • Czy filtr powietrza nie jest brudny? • Czy prędkość wentylatora wewnętrznego jest ustawiona na niską prędkość? • Czy w pomieszczeniu jest jakieś źródło ciepła? 																														
Jednostka wewnętrzna nie działa natychmiast po ponownym uruchomieniu klimatyzatora	Po zatrzymaniu klimatyzatora nie będzie działał przez około 3 minuty, gdyż ma wbudowane odpowiednie funkcje zabezpieczające.																														
Po uruchomieniu klimatyzatora z wylotu powietrza wydobywa się nietypowy zapach.	Jest to spowodowane zapachem w pomieszczeniu przenikającym z materiałów wykończeniowych budynku, mebli lub dymu papierosowego.																														
Podczas chłodzenia może być słyszalny dźwięk przepływu wody	Jest to spowodowane przepływem czynnika chłodniczego we wnętrzu urządzenia.																														
Mgiełka jest emitowana z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej podczas chłodzenia.	Ponieważ powietrze w pomieszczeniu gwałtownie schładza się z powodu zimnego nawiewu z klimatyzatora i wygląda to jak mgiełka.																														
Mgiełka jest emitowana z jednostki zewnętrznej podczas grzania.	Powoduje to powstanie wilgoci podczas odszraniania.																														
Niski syczący dźwięk jest spowodowany przepływem czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas pracy słychać niski poziom hałasu • Niski odgłos trzasku jest spowodowany przez odkształcenie plastiku z powodu różnic temperatury. 																														
<p>Zakłócenia trybów pracy jednostki. Ze względu na to, że wszystkie jedn. wewnętrzne są połączone do jednej jedn. zewnętrznej, jednostka ta może działać tylko w jednym trybie pracy (chłodzenie lub grzanie), tak więc, gdy ustawiony tryb różni się od trybu, w którym działa jedn. zewnętrzna, występuje zakłócenie w trybie pracy. Obok pokazane są przykłady.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>chłodzenie</th> <th>osuszanie</th> <th>grzanie</th> <th>wentylacja</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>chłodzenie</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓ -- działanie normalne</td> </tr> <tr> <td>osuszanie</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✗ -- działanie zakłócone</td> </tr> <tr> <td>grzanie</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wentylacja</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Jednostka zewnętrzna zawsze działa z trybem pierwszej jednostki wewnętrznej, która jest włączona. Gdy zakłóci go tryb ustawień następnej jednostki wewnętrznej, usłyszymy 3 sygnały dźwiękowe, a jednostka wewnętrzna zakłócona przez normalne działające jednostki wyłączy się automatycznie.</p>		chłodzenie	osuszanie	grzanie	wentylacja		chłodzenie	✓	✓	✗	✓	✓ -- działanie normalne	osuszanie	✓	✓	✗	✓	✗ -- działanie zakłócone	grzanie	✗	✗	✓	✓		wentylacja	✓	✓	✓	✓	
	chłodzenie	osuszanie	grzanie	wentylacja																											
chłodzenie	✓	✓	✗	✓	✓ -- działanie normalne																										
osuszanie	✓	✓	✗	✓	✗ -- działanie zakłócone																										
grzanie	✗	✗	✓	✓																											
wentylacja	✓	✓	✓	✓																											

Kody błędów

Gdy klimatyzator ulegnie uszkodzeniu, dioda LED lub wyświetlacz cyfrowy na płycie wyświetlacza jednostki wewnętrznej pokaże odpowiedni kod błędów zgodnie z wykrytą usterką.

Poniżej specyfikacja usterek i odpowiadających im kodów błędów:

Nr	Opis usterki	Kod błędów	Zdarzenie
1	Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/ niskim napięciem	F7	Stop
2	Ochrona przed zbyt wysokim/ niskim napięciem magistrali głównej zasilania	F1	Stop
3	Zabezpieczenie nadprądowe	P8	Stop
4	Zabezpieczenie wyłącznika niskiego ciśnienia	H6	Stop
5	Zabezpieczenie wyłącznika wysokiego ciśnienia	P2	Stop
6	Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą jedn. wewnętrznej w trybie grzania	P6	Stop
7	Usterka pompki skroplin	H1	Stop
8	Błąd komunikacji sterownika przewodowego	H2	Stop
9	Ochrona modułu IPM	L9	Stop
10	Usterka silnika wentylatora jedn. wewnętrznej	E4	Stop
11	Błąd czujnika temperatury otoczenia	F6	Stop
12	Ochrona przed przeciążeniem w trybie chłodzenia	P4	Stop
13	Usterka czujnika temperatury na ssaniu	FA	Stop
14	Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą tłoczenia	P5	Stop
15	Ochrona przed zbyt niską temperaturą tłoczenia	H5	Stop
16	Usterka zaworu 4-drogowego	H8	Stop
17	Usterka czujnika temperatury parownika jedn. wewn.	E3	Stop
18	Usterka czujnika temperatury w pomieszczeniu	E1	Stop
19	Usterka czujnika temperatury skraplacza jedn. zewn.	E2	Stop
20	Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami IDU i ODU	E5	Stop
21	Usterka czujnika temperatury wlotowej parownika	H3	Stop
22	Usterka czujnika temperatury wylotu parownika	H4	Stop
23	Usterka wentylatora DC jednostki zewnętrznej	F1	Stop
24	Nieprawidłowe zabezpieczenie prądu silnika prądu stałego DC wentylatora jednostki zewnętrznej	LD	Stop
25	Utrata ochrony braku fazy silnika wentylatora DC	LE	Stop
26	Utrata ochrony silnika krokowego wentylatora DC	LF	Stop
27	Zabezpieczenie modułu IPM silnika wentylatora DC	LH	Stop

Uwaga: W przypadku jednostki wewnętrznej z wyświetlaczem cyfrowym, pokaże ona odpowiednie kody usterek; dla urządzenia które nie ma wyświetlacza cyfrowego, tylko diody LED, będą wyświetlane tylko odpowiednio migające sygnały usterek w polu timera.

Uwagi dotyczące instalacji

★ Przewodnik dla klienta

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed zainstalowaniem klimatyzatora.
2. Montaż powinna być przeprowadzony wyłącznie przez autoryzowanego instalatora klimatyzacji .
3. Instalacja klimatyzatora i podłączenie rur i przewodów elektrycznych musi być ściśle odniesiona do niniejszej instrukcji.
4. Okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa elektrycznego.
5. Klient powinien mieć odpowiednie źródło zasilania, które odpowiada parametrom tabliczki znamionowej klimatyzatora, normalne napięcie powinno mieścić się w zakresie 90-110% jego napięcia znamionowego.
6. Klimatyzator powinien być prawidłowo uziemiony, wyłącznik nadprądowy klimatyzatora musi być prawidłowo podłączony do uziemienia.

★ Uwagi

1. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora musi być zainstalowana na solidnych wspornikach.
2. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
3. Urządzenie należy zainstalować w sposób pewny, w przeciwnym razie będzie wytwarzać nienormalny hałas i wibracje.
4. Jednostkę zewnętrzną zainstaluj w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzać to sąsiadom.
5. Sposób podłączenia jednostki zewnętrznej do zasilania elektrycznego i połączenia przewodów komunikacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznej, według schematu elektrycznego, który jest przyklejony wewnątrz obudowy urządzenia.
6. Jeśli oryginalny przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis Producenta lub wykwalifikowanego elektryka.
7. Po zakończeniu instalacji wtyczkę powinno być łatwo wyciągnąć z gniazda w razie potrzeby.

Uwagi dotyczące instalacji

★ Sprawdzenie zawartości

- Otwórz karton i sprawdź klimatyzator w pomieszczeniu z dobrą wentylacją (otwórz drzwi i okno) i bez źródła zapłonu.
Uwaga: Technicy klimatyzacji muszą nosić urządzenia antystatyczne.
- Przed otwarciem kartonu jednostki zewnętrznej konieczne jest sprawdzenie przez technika, czy nie ma wycieku czynnika; należy przerwać instalację klimatyzatora, jeśli wykryty zostanie wyciek.
- Sprzęt przeciwpożarowy i antystatyczne środki ostrożności powinny być przygotowane przed sprawdzeniem zawartości. Następnie sprawdź instalację czynnika chłodniczego, czy nie ma żadnych śladów uszkodzeń i czy wygląd ogólny i stan instalacji są dobre.

★ Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalowania klimatyzatora

- Należy przygotować przed instalacją środki ochrony przeciwpożarowej.
- Kontynuuj instalację w miejscu z działającą wentylacją (otwórz drzwi i okno).
- W pobliżu czynnika chłodniczego R32 nie może znajdować się źródło zapłonu, palenie tytoniu i używanie telefonu komórkowego jest zabronione.
- Antystatyczne środki ostrożności są niezbędne do zainstalowania klimatyzatora, np. noszenie czystych bawełnianych ubrań i rękawiczek ochronnych.
- Podczas instalacji należy utrzymywać detektor wycieków w stanie roboczym.
- Jeżeli wyciek czynnika chłodniczego R32 nastąpi podczas instalacji, należy natychmiast sprawdzić jego stężenie w środowisku wewnętrznym, aż osiągnie bezpieczny poziom. Jeśli wyciek czynnika chłodniczego wpływa na działanie klimatyzatora, należy natychmiast przerwać jego pracę, odzyskać czynnik do zbiornika akumulacyjnego, a w obiegu chłodniczym klimatyzatora należy sprawdzić szczelność i zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego w celu uzyskania pomocy, jeśli przyczyną była fabryczna usterka urządzenia.
- Urządzenia elektryczne, wyłączniki zasilania, wtyczki, gniazda elektryczne, źródła ciepła o wysokiej temperaturze lub wysokiej elektrostatyczności, należy trzymać z dala od obszaru znajdującego się poniżej jednostki wewnętrznej.
- Klimatyzator powinien być zainstalowany w łatwo dostępnym miejscu do instalacji i do konserwacji, bez przeszkód, które mogą blokować wloty lub wyloty powietrza w jednostkach wewnętrznych / zewnętrznych, oraz powinien być trzymany z dala od źródeł ciepła, materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Podczas instalowania lub naprawy klimatyzatora, gdy okaże się, że instalacja chłodnicza nie ma wystarczającego przekroju rur, cała instalacja chłodnicza rur połączeniowych powinna zostać zastąpiona nową instalacją, według pierwotnej specyfikacji; montaż kształtek redukcyjnych do rozszerzenia przekroju jest niedozwolony.
- Po użyciu nowej rury łączącej, należy ponownie wykonać kielichowanie na końcówkach.

Uwagi dotyczące instalacji

★ Wymagania dotyczące miejsca instalacji

- Unikaj miejsc łatwopalnego lub wybuchowego wycieku gazu lub silnych agresywnych gazów.
- Unikaj miejsc narażonych na silne sztuczne pola elektryczne / magnetyczne.
- Unikaj miejsc narażonych na hałas i rezonans.
- Unikaj surowych warunków naturalnych (np. sadza, silne wiatry piaszczysto-pyłowe, bezpośrednie nasłonecznienie lub źródła ciepła o wysokiej temperaturze).
- Unikaj miejsc będących w zasięgu dzieci.
- Skróć, o ile to możliwe długość instalacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
- Wybierz miejsce, łatwe dla wykonania serwisu i naprawy i gdzie jest dobra wentylacja.
- Jednostka zewnętrzna nie może być instalowana w żaden sposób, który mógłby zajmować przejście, klatkę schodową, wyjście, ewakuację przeciwpożarową lub innych publicznych miejsc.
- Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana jak najdalej od drzwi i okien sąsiadów, a także z dala od roślin.


★ Kontrola otoczenia miejsca instalacji

- Sprawdź tabliczkę znamionową jednostki zewnętrznej, aby upewnić się, czy w urządzeniu jest zastosowany czynnik chłodniczy R32.
- Sprawdź powierzchnię pomieszczenia. Przestrzeń dla jednostki wewnętrznej powinna być nie mniejsza niż powierzchnia użytkowa w specyfikacji (5m²).
- Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana w dobrze wentylowanym miejscu.
- Podczas korzystania z wiertarki elektrycznej w celu wykonania otworów w ścianie, należy najpierw sprawdzić, czy nie będzie kolizji z instalacją wodną, kanalizacyjną, elektryczną i gazową.
- Zalecane jest użycie specjalnie wykonanego otworu w dachu lub wykonanie przejścia przez ścianę w celu przeprowadzenia instalacji do klimatyzatora.

Wybór miejsca montażu


★ Jednostka wewnętrzna

- W pobliżu nie powinno być źródła ogrzewania ani gotowania na parze.
- Nie powinno być przeszkód w ustaleniu pozycji montażu.
- Miejsce, które zapewni dobrą cyrkulację powietrza.
- Miejsce gdzie można zastosować środki w celu zmniejszenia hałasu.
- Nie instaluj w pobliżu drzwi.
- Upewnij się, że odległość między sufitem, ścianą, meblami i innymi przeszkodami jest wystarczająca,
- 2 metry nad podłogą.

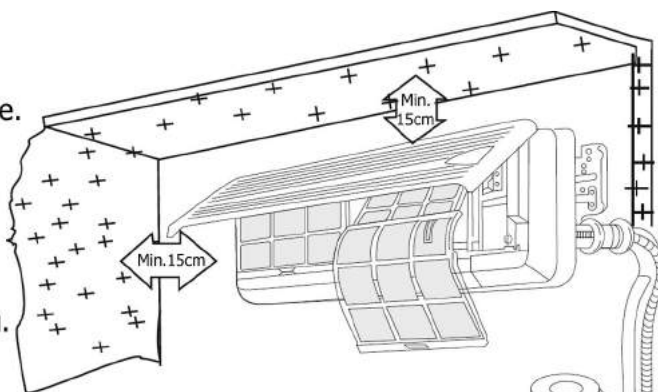


★ Jednostka zewnętrzna

- W przypadku założenia osłony chroniącej przed deszczem i słońcem, należy uważać, aby nie spowodować żadnych przeszkód w oddawaniu ciepła ze skraplacza do otoczenia.
- Nie hoduj zwierząt lub roślin w pobliżu miejsca instalacji, ponieważ zimne i gorące powietrze będzie na nie oddziaływać.
- Upewnij się, że będzie zapewniony dystans określony na rysunku, między sufitem, ścianą, meblami i innymi przeszkodami.
- Miejsce powinno być z dala od źródeł ciepła i łatwopalnych oparów.
- Podstawa montażowa i rama nośna powinny być solidne i bezpieczne. Urządzenie powinno znajdować się na płaskiej powierzchni.

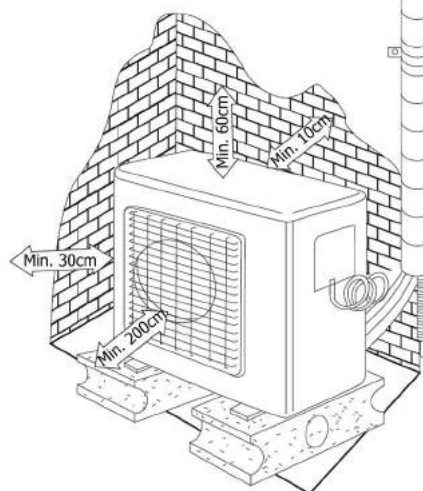

Możesz dostosować pionowe położenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wymogami instalacji. Jeśli jednostka zewnętrzna jest zainstalowana wyżej niż jednostki wewnętrzne i $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 > 7\text{m}$, należy zastosować pułapki olejowe co 3 metry na pionowej rurze gazowej. W innych przypadkach nie trzeba instalować pułapki olejowej.

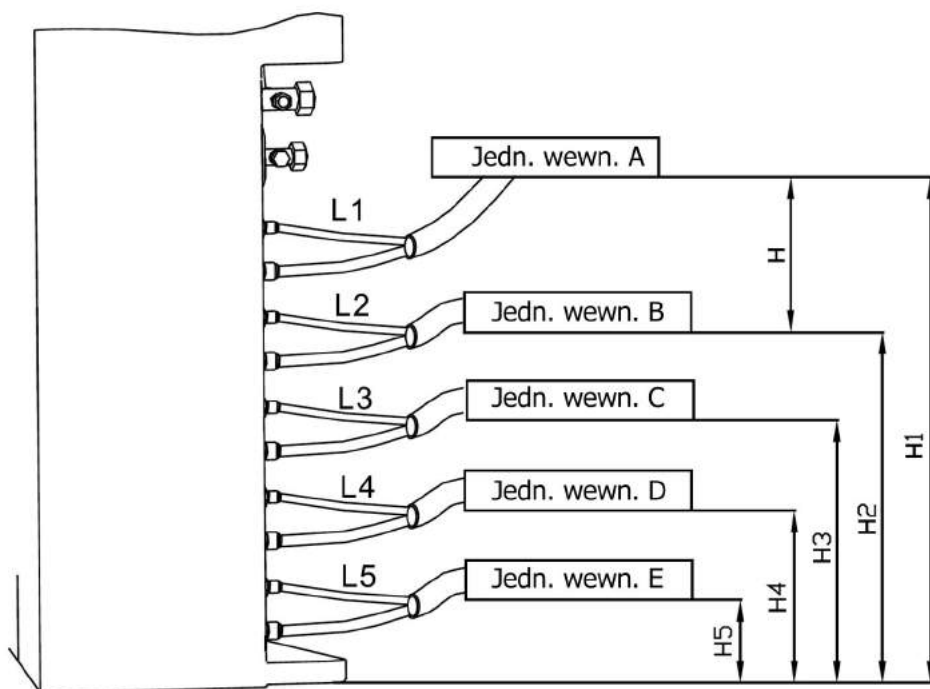

Uwaga: Wszystkie poniższe wymagania powinny być spełnione w tym samym czasie:
 $L_1 + L_2 \leq 40\text{m}$; $L_1 + L_2 + L_3 \leq 60\text{m}$; $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \leq 80\text{m}$; $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 80\text{m}$;
 $H \leq 10\text{m}$; $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 \leq 15\text{m}$

Standardowa długość rurociągów wynosi 7.5 metra, jeśli całkowita długość przewodów połączeniowych, cieczowych do jednostek wewnętrznych przekracza 7,5 metra, potrzebna jest dodatkowa ilość czynnika chłodniczego.

Metoda obliczania ilości doładowania czynnika chłodniczego

Długość rury	Do 7,5 m	Dodanie czynnika chłodniczego nie jest wymagane
	Powyżej 7,5 m	Należy dodać czynnika chłodniczego
Czynnik chłodniczy dodać	$20\text{g/m} \times (\text{długość instalacji czynnika chłodniczego (m)} - 7,5\text{m})$	


Montaż jednostki wewnętrznej

★ Jednostka wewnętrzna kasetonowa i przypodłogowa

■ Wybór miejsca instalacji

※ Upewnij się, że spełnione są następujące warunki i potwierdź te punkty będąc u klienta.

1. Brak przeszkód utrudniających cyrkulację powietrza. Powietrze powinno być w stanie dotrzeć do każdej części pomieszczenia.
2. Miejsce instalacji powinno być wygodne do odprowadzania skroplin.

 Ostrzeżenie	3. Upewnij się, że miejsce montażu jest w stanie przejąć czterokrotność ciężaru urządzenia. Nie powinno powodować wzrostu hałasu i wibracji.
--	--


4. Jednostka wewnętrzna musi znajdować się z dala od źródła ciepła lub pary. Powinna być zamontowana w pewnej odległości od wejścia do pomieszczenia.
5. Klimatyzator powinien znajdować się w pobliżu dedykowanego zasilania przeznaczonego do tego celu.
6. Jednostka wewnętrzna powinna znajdować się jak najbliżej jednostki zewnętrznej
7. Nie należy go wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł wilgoci.
8. Wysokość jednostki nad sufitem powinna umożliwiać prawidłowe odprowadzanie skroplin z urządzenia.
9. Nie instaluj urządzenia w pralni lub suszarni, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
10. Na wlocie i wylocie powietrza jednostki wewnętrznej należy zainstalować bariery ochronne, aby uniemożliwić wkładanie palców i kontakt z wentylatorem obracającym się na dużej prędkości oraz aluminiowymi lamelami parownika.

■ Sprawy wymagające uwagi 1

W następujących miejscach należy przeprowadzić pełną inspekcję i podjąć odpowiednie działania.

1. W restauracjach, kuchniach i innych miejscach spożywania posiłków, a także w miejscach gdzie urządzenie jest narażone na kurz, mąkę, parę wodną, opary rozgrzanego tłuszczu i inne produkty do gotowania które z łatwością mogą przedostać się do wentylatora wewnętrznego, wymiennika ciepła i pompki skroplin. Spowoduje to zmniejszenie wydajności klimatyzatora i spowoduje, że z urządzenia może kapać woda, nastąpić wyciek skroplin i może doprowadzić do awarii pompki skroplin lub innych podzespołów.

Proszę rozważyć przyjęcie następujących środków poprawy sytuacji.

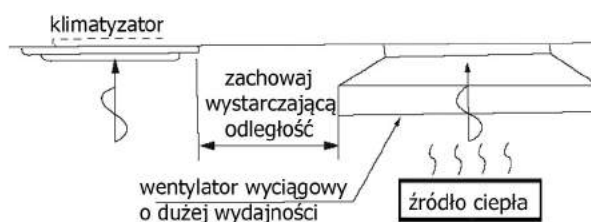

Wydajność wyciągu kuchennego i wentylatora wyciągu kuchennego powinna być na tyle duża, aby opary olej, pary wodnej, mąka i inne pyłące produkty kuchenne zostały przez niego wyciągane na zewnątrz i nie zostaną wciągnięte do środka klimatyzatora.

Jednostka wewnętrzna powinna znajdować się wystarczająco daleko od urządzeń do gotowania i przygotowywania żywności, aby zapewnić, że tego typu produkty kuchenne nie będą zasysane do środka klimatyzatora.

2. Podczas instalowania urządzenia w fabryce należy upewnić się, że znajduje się on w miejscu, w którym nie będzie zanieczyszczony olejem, pyłem, opiłkami metalowymi ani kurzem.
3. Nie należy instalować w pobliżu potencjalnych źródeł gazu palnego.
4. Nie instalować w miejscu, w którym występują opary kwasów lub inne żrące opary


■ Sprawy wymagające uwagi 2

Nie dopuść do upadku jednostki wewnętrznej ani nie pozwól na uszkodzenia podczas transportu.



Wybór sposobu montażu na budowie

Wymiary jednostki wewnętrznej

1. Podsufitowy



2. Naścienny

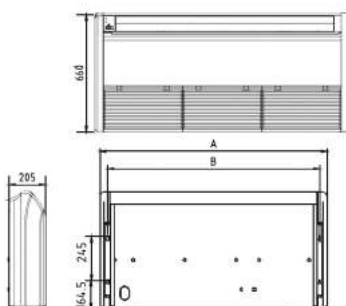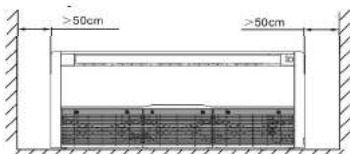

Type	Jedn:mm	
	A	B
9 000BTU	929	840
12 000BTU		
18 000BTU		

★ Montaż

Istnieją dwa sposoby montażu jednostki wewnętrznej: podsufitowa i instalacja naścienna.

Montaż podsufitowy

1. Wybierz podstawę podwieszenia

Podstawa podwieszająca jest konstrukcją o drewnianej ramie lub zbrojonym betonie. To musi być miejsce solidne i niezawodny, aby wytrzymać ciężar ponad 200 kg i zdolny do utrzymywania wibracji przez długi czas.

2. Mocowanie podwieszenia

Przymocuj zawieszki śrubowe, tak jak pokazano na rysunku poniżej, po prawej lub za pomocą stalowego lub drewnianego wspornika.


3. Zawieszenie jednostki wewnętrznej

Jednostka wewnętrzna powinna być zawieszona jak pokazano poniżej:

Ⓢ Ustaw względne położenia haków do zawieszania.

Ⓢ Dokręć nakrętki i upewnij się, że haki są ściśle połączone z nakrętkami i podkładkami.


Ⓢ Po zainstalowaniu urządzenia upewnij się, że wisi bezpiecznie i nie trzęsie się ani nie kołysze się.

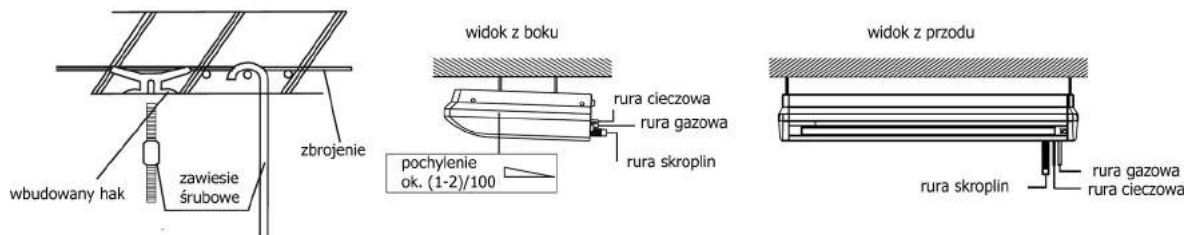


Uwaga

1. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie skroplin, po zakończeniu instalacji urządzenie należy lekko opuścić w kierunku na dół, tylnej części urządzenia.
2. Upewnij się, że przód jednostki znajduje się wyżej, w przeciwnym razie może dojść do wylewania się wody z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej.

- ① Rura odpływu skroplin powinna być odpowiednio zaizolowana, aby zapobiec kondensacji na jej powierzchni.
- ② Powinna być zainstalowana ze spadkiem w dół, około (1/100 ~ 150) w celu umożliwienia swobodnego odpływu wody.
- ③ Rura odpływu nie powinna się w żadnym punkcie podnosić.

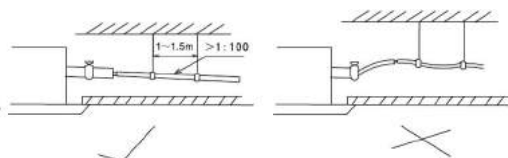

Montaż naścienny




Uwaga

Po zakończeniu instalacji urządzenie musi być w poziomie lub lekko pochylone w kierunku odpływu.

★ Jednostka wewnętrzna kasetonowa


■ Wybór miejsca instalacji

Aby zapewnić łatwość obsługi, należy pozostawić miejsce przedstawione poniżej w celu uzyskania dostępu do urządzenia:

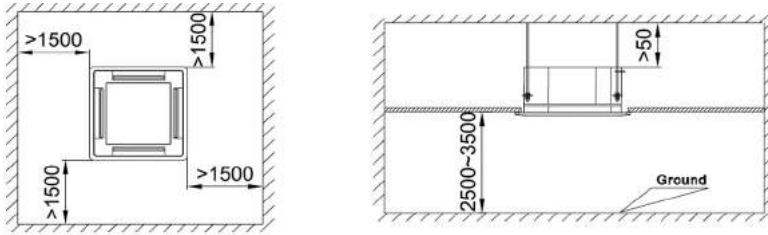

※ Upewnij się, że spełnione są następujące warunki i potwierdź te punkty będąc u klienta.

1. Brak przeszkód utrudniających cyrkulację powietrza. Powietrze powinno być w stanie dotrzeć do każdej części pomieszczenia.
2. Odległość od sufitu i przeszkód jest pokazana na poniższym rysunku.

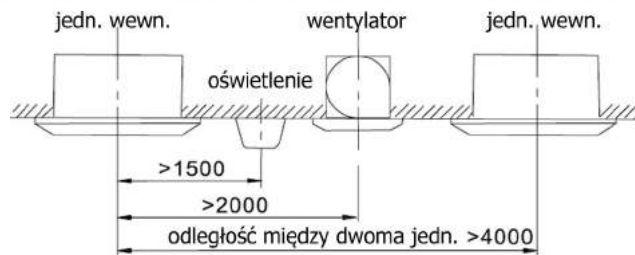

3. Miejsce instalacji powinno być wygodne do odprowadzania skroplin (patrz "Instalacja rur odprowadzenia skroplin").




Ostrzeżenie

4. Upewnij się, że miejsce montażu jest w stanie przejąć czterokrotność ciężaru urządzenia. Nie powinno powodować wzrostu hałasu i wibracji.

5. Jednostka wewnętrzna musi znajdować się z dala od źródła ciepła lub pary. Powinna być zamontowana w pewnej odległości od wejścia do pomieszczenia.
6. Klimatyzator powinien znajdować się w pobliżu dedykowanego zasilania przeznaczonego do tego celu.
7. Jednostka wewnętrzna powinna znajdować się jak najbliżej jednostki zewnętrznej
8. Nie należy go wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł wilgoci.
9. Wysokość jednostki nad sufitem powinna umożliwiać prawidłowe odprowadzanie skroplin z urządzenia.
10. Nie instaluj urządzenia w pralni lub suszarni, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

■ Wymiary jednostki wewnętrznej

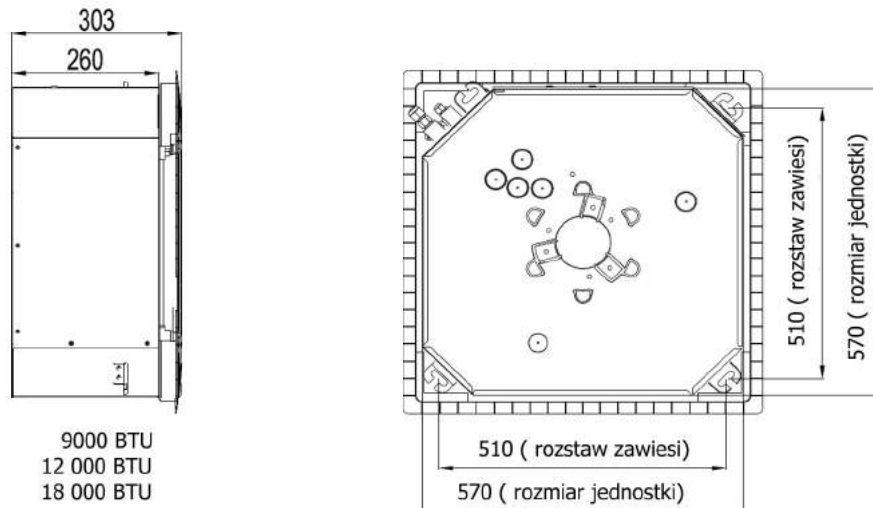

■ Sposób podwieszenia jednostki wewnętrznej

1. Wybierz podstawę podwieszenia
Podstawa podwiesza jest konstrukcją o drewnianej ramie lub na zbrojonym betonie. Musi być wytrzymały i niezawodny, aby wytrzymać ciężar ponad 200 kg i zdolny do utrzymywania wibracji przez długi czas.

2. Mocowanie podwieszenia

Zamocuj śruby podwieszenia w sposób pokazany po prawej lub za pomocą stalowego lub drewnianego wspornika. Jeśli to urządzenie jest zainstalowane na pochyłym suficie, powinien być zastosowana blenda zainstalowana między sufitem a panelem ozdobnym jednostki wewnętrznej, w tym celu upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane na równym poziomie. Jest to pokazane na rysunku po prawej

■ Zawieszenie jednostki wewnętrznej

Jednostka wewnętrzna powinna być zawieszona, jak pokazano na rysunkach obok:




1. Ustaw względne położenie haka do zawieszania na zawieszaniu gwintowanym.
2. Dokręć śrubę i upewnij się, że cztery haki znajdują się zabezpieczone nakrętkami i podkładkami, a urządzenie jest zawieszane pewnie i niezawodnie na hakach.
3. Po zainstalowaniu urządzenia upewnij się, że wisi bezpiecznie i nie trzęsie się ani nie kołysze.
4. Upewnij się, że środek jednostki wewnętrznej jest wyrównany do środka otworu wykonanego w suficie.


★ Instalacja rury odpływu skroplin


1. Rura odpływu skroplin powinna być odpowiednio zaizolowana, aby zapobiec kondensacji na jej powierzchni. Powinna być zainstalowana ze spadkiem w dół około (1/100 ~ 150).

2. Jednostka wewnętrzna posiada pompkę skroplin, która ma wysokość podnoszenia do 1200 mm. Jednak po zatrzymaniu pracy pompki skroplin, woda znajdująca się w rurze spłynie do tyłu i może przepelnić tacę skroplin zbierającą skropliny w urządzeniu, powodując wyciek wody. Z tego powodu zainstaluj rurę spustową zgodnie z ilustracją po prawej stronie.

3. Podczas odpływu skroplin z wielu jednostek podłącz odpływy do wspólnej rury spustowej, ten wspólny odpływ powinien być zainstalowany około 100mm poniżej każdego wylotu odpływu skroplin z urządzenia, jak pokazano na rysunku po prawej stronie

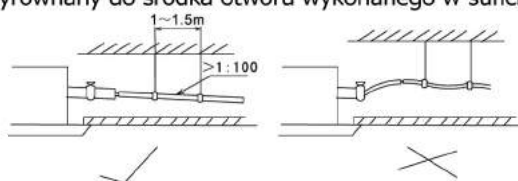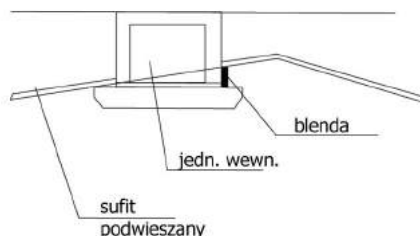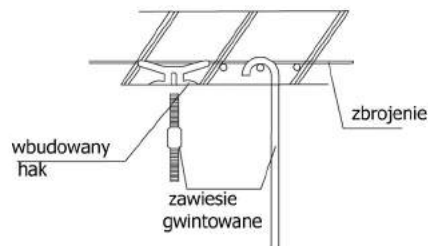


	<p>Uwaga</p> <p>Aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie skroplin, po zakończeniu instalacji urządzenie musi być w poziomie lub z niewielkim spadkiem w kierunku węża odpływu skroplin.</p>
---	---

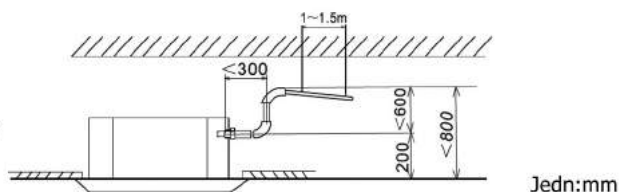



- ★ **Montaż panela ozdobnego**
Zapoznaj się z obrazkiem po prawej stronie. Panel ozdobny ma cztery zaciski, które mocują się do odpowiednich wieszaków na urządzeniu, a panel powinien być ustawiony przy użyciu tych pierwszych. Panel jest następnie mocowany do ustalonej pozycji za pomocą czterech śrub, do których dostęp uzyskuje się poprzez cztery narożne elementy na panelu.

Podłączenie rur chłodniczych

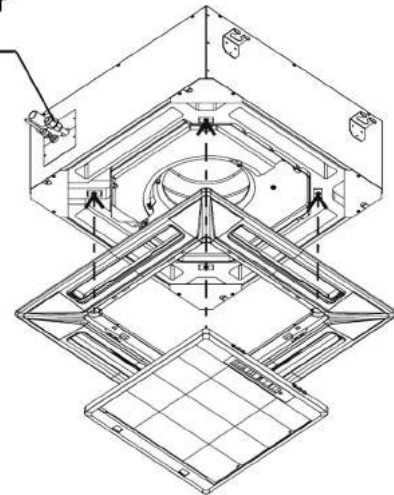


★ Jednostka wewnętrzna kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym

■ Wybór miejsca instalacji

■ Lokalizacja zawiesi jednostki wewnętrznej

- ※ Upewnij się, że spełnione są następujące warunki i potwierdź te punkty będąc u klienta.
1. Brak przeszkód utrudniających cyrkulację powietrza. Powietrze powinno być w stanie dotrzeć do każdej części pomieszczenia.
 2. Odległość od sufitu i przeszkód jest pokazana na poniższych rysunkach.
 3. Miejsce instalacji powinno być wygodne do odprowadzania skroplin (patrz "Instalacja rur odprowadzenia skroplin").

 Ostrzeżenie	<p>4. W przypadku jednostek wewnętrznych typu kanałowego miejsce zawieszenia powinno być w stanie utrzymać wagę 4 razy większą niż jednostka wewnętrzna. Nie powinno to powodować wzrostu hałasu i wibracji. Jeśli okaże się, że miejsce musi być bardziej wzmocnione, instalacja powinna być kontynuowana dopiero po wykonaniu wzmocnienia (jeśli wzmocnienie będzie za słabe, jednostka wewnętrzna spadnie i spowoduje uszkodzenia).</p>
--	--

5. Jednostka wewnętrzna musi znajdować się z dala od źródła ciepła lub pary.
6. Klimatyzator powinien znajdować się w pobliżu dedykowanego zasilania przeznaczonego do tego celu.
7. Jednostka wewnętrzna powinna znajdować się jak najbliżej jednostki zewnętrznej
8. Nie należy go wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł wilgoci.
9. Wysokość jednostki nad sufitem powinna umożliwiać prawidłowe odprowadzanie skroplin z urządzenia.
10. Urządzenia nie można zainstalować w pralni (może to spowodować porażenie prądem elektrycznym).
11. Na wlocie i wylocie powietrza jednostki wewnętrznej należy zainstalować bariery ochronne, aby uniemożliwić wkładanie palców i kontakt z wentylatorem obracającym się na dużej prędkości oraz aluminiowymi lamelami parownika.




■ Sprawy wymagające uwagi

Nie dopuść do upadku jednostki wewnętrznej ani nie pozwól na uszkodzenia jej podczas transportu.

★ Montaż

■ Lokalizacja zawiesia gwintowanego

Typ	A	B	C
7 000 BTU			
9 000 BTU	532	700	734
12 000 BTU			
18 000 BTU	832	1000	1048

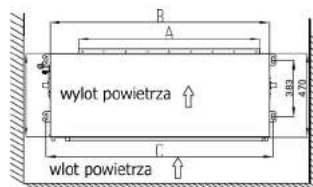

■ Schemat zawieszenia jednostki wewnętrznej




Uwaga

Należy solidnie dokręcić śruby i nakrętki. Rozluźnienie doprowadziłoby do upadku klimatyzatora

■ Montaż kanałów wentylacyjnych i rury odpływowej


Istnieją dwie metody instalacji kanału, w następujący sposób.

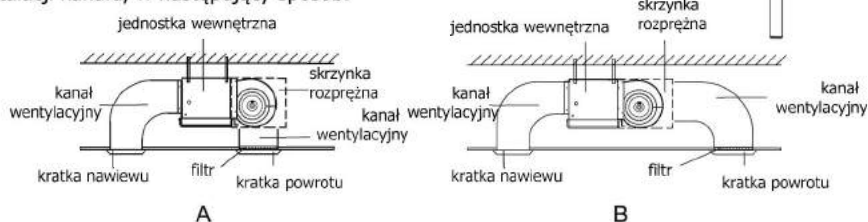

- Użyj łącznika elastycznego do podłączenia jedn. wewnętrznej i kanału wentylacyjnego, aby zmniejszyć niepotrzebne wibracje.
- Jak pokazano na rysunku, jednostka wewnętrzna powinna być pochylona w kierunku otworu odpływu skroplin, aby przepływ wody był prawidłowy.


★ Montaż rury odpływu skroplin

1. Rura odpływu skroplin musi mieć nachylenie skierowane w dół ($1/50 \sim 1/100$).
Jeśli rura spustowa będzie uniesiona lub będzie miała zagięcia, doprowadzi to do cofania się wody lub wycieków itp.
2. Podczas łączenia rur nie używaj zbyt dużej siły do połączenia króćca spustowego jednostki wewnętrznej.
3. Użyj złączki połączeniowej PT1.
4. Z każdej strony jednostki wewnętrznej znajduje się jeden otwór spustowy; nieużywany odpływ rury odpływowej musi zostać zamknięty korkiem.

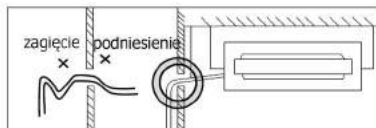

Uwaga: Rura spustowa musi być owinięta materiałem termoizolacyjnym, w przeciwnym razie może to spowodować kondensację wody na jej powierzchni i kapanie



Materiał termoizolacyjny: gumowa rura izolacyjna o grubości powyżej 8 mm

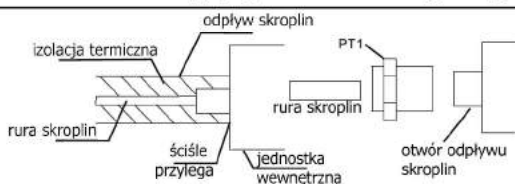

★ Jednostka wewnętrzna naścienna




- Najpierw sprawdź miejsce montażu na ścianie i upewnij się, że jest to twarda i bezpieczna a struktura. Za pomocą 4 śrub "+" przymocuj płytę instalacyjną do ściany. Przyłóż poziomnicę i sprawdź w kierunku poziomym i prostopadle w kierunku pionowym. W przeciwnym razie może dojść do wycieku skroplin, gdy klimatyzator będzie pracował w trybie chłodzenia.

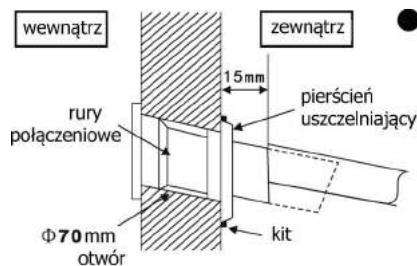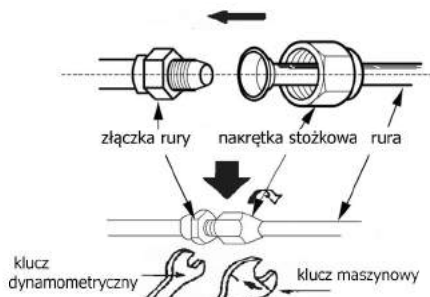


● Wywierć okrągły otwór o średnicy 70mm po lewej lub prawej stronie płyty instalacyjnej. Otwór powinien być lekko pochylony w kierunku na zewnątrz.


- Lekko odegnij rury chłodnicze jednostki wewnętrznej po odłączeniu od nich zaślepek. Połącz połączeniowe rury instalacji chłodniczej z rurami jednostki wewnętrznej: wyceluj w środek rury i najpierw dokręć nakrętkę stożkową ręcznie, a następnie kluczem dynamometrycznym, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia". Kierunek obrotu pokazano na górnym obrazku. Wykorzystanie momentu obrotowego pokazano w tabeli w dalszej części instrukcji.

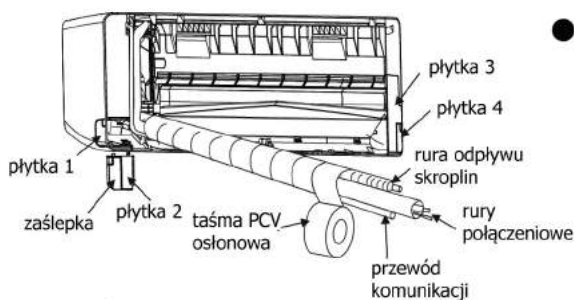

- Przed montażem potwierdź kierunek prowadzenia rur przyłączeniowych. Zdejmij płytkę 1 i płytkę 2 po właściwej stronie łączenia. Wsuń rury przyłączeniowe, chłodnicze do szczeliny po płytce 1, a następnie zainstaluj płytkę 2 w pierwotnym miejscu. Jeśli rury połączeniowe znajdują się po drugiej stronie obudowy, zainstaluj je analogicznie jak opisano powyżej.

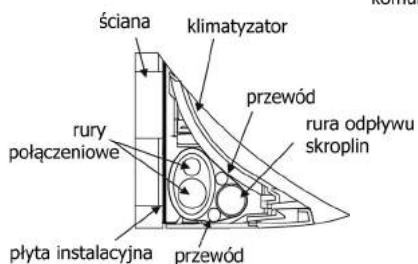


Uwaga: Zainstalowany klimatyzator nie będzie ściśle przylegał do ściany, jeśli nie będzie to wykonane, tak jak pokazane na rysunku. Rura odpływowa skroplin musi znajdować się najniżej, a jej najwyższy punkt nie może przekraczać położenia tacy skroplin w jednostce.

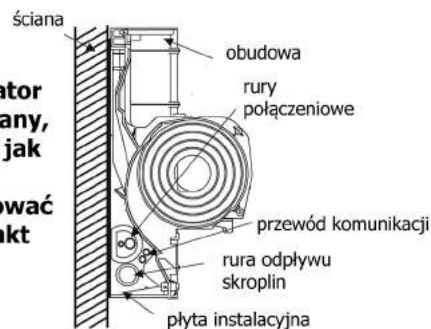


★ Sprawdzenie odpływu skroplin

1. Zdejmij panel przedni z obudowy urządzenia. Zdejmij panel przedni jak do konserwacji, zgodnie z następującymi krokami:
 - Obróć prostopadły uchwyt pod żaluzją nawiewną powietrza z "I" do kierunku poziomego.
 - Jak pokazano na rysunku po prawej stronie, zdejmij dwie zaślepki śrub z panela przedniego, a następnie odkręć dwie śruby mocujące.
 - Pociągnij przedni panel obudowy do siebie i zdejmij go.

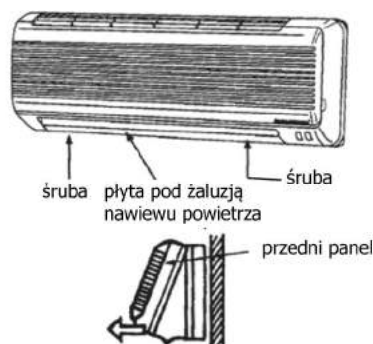

W przypadku, gdy chcesz założyć z powrotem przedni panel, obróć prostopadły uchwyt pod żaluzją nawiewną powietrza z "I" na poziomo, a następnie postępuj zgodnie z trzecim i drugim krokiem. Powinieneś sprawdzić, czy przedni panel pasuje i jest dokładnie wpasowany do środka rowka mocującego na górze.

2. Sprawdź, czy odpływ skroplin jest prawidłowy.
 - Wlej średniej wielkości pojemnik wody do tacy skroplin.
 - Sprawdź, czy woda przepływa swobodnie przez otwór odprowadzający wodę z tacy skroplin do rury odpływu.

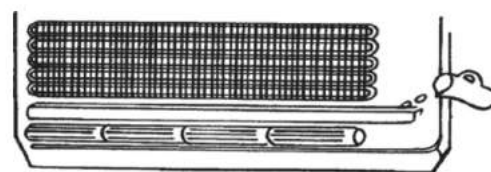


Pociągnij przedni panel obudowy do siebie i zdejmij go.

Montaż jednostki zewnętrznej

- Jednostka zewnętrzna musi być solidnie zamocowana, aby nie spadła pod wpływem podmuchów silnego wiatru.
- Jednostkę można zainstalować na podstawie betonowej jak na rysunku poniżej.
- Jeśli jednostka zewnętrzna zostanie zainstalowana w pobliżu wybrzeża morskiego lub w miejscu znajdującym się wysoko nad ziemią i będzie narażona na oddziaływanie silnych podmuchów wiatru, to urządzenie powinno być zainstalowane przy ścianie, aby zapewnić normalną pracę wentylatora i osłona przed światłem powinna być zamontowana.
- Jeśli jednostka zewnętrzna ma być zainstalowana na podstawie betonowej, struktura powierzchni montażowej powinna być wykonana z prętów zbrojeniowych, cementu lub materiałów o równoważnej wytrzymałości i mieć wystarczającą nośność. Należy zapewnić odpowiednie podstawy, aby zapewnić tłumienie drgań

Rozstaw montażowy śrub jednostki zewnętrznej

Model	Wymiar jednostki	A(mm)	B(mm)
1-2 IDU	800x315x545	545	315
1-3 IDU	834x328x655	540	335
1-4 IDU	985x395x808	675	409
1-5 IDU			

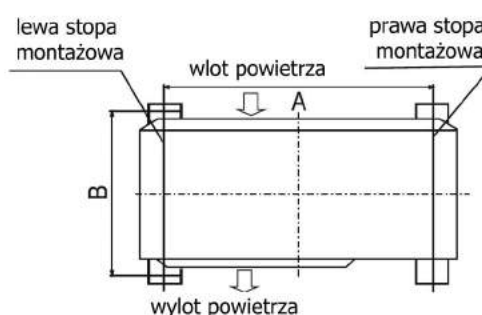


Jednostka zewnętrzna

Instalacja chłodnicza


- Podłącz rury chłodnicze, połączeniowe do urządzenia: wyceluj w środek rury i dokręć kluczem, aż będzie solidnie połączona, kierunek montażu znajduje się na poniższym rysunku.

Rozmiar rury(mm)	Moment obrotowy
Φ 6.35mm(1/4")	18N.m
Φ 9.52mm(3/8")	42N.m
Φ 12.7mm(1/2")	55N.m
Φ 15.88mm(5/8")	75N.m

Uwaga: Dokładnie sprawdź, czy nie ma uszkodzeń złączek przed montażem. Połączenia te nie mogą być ponownie użyte, chyba że po ponownym lutowaniu rury.

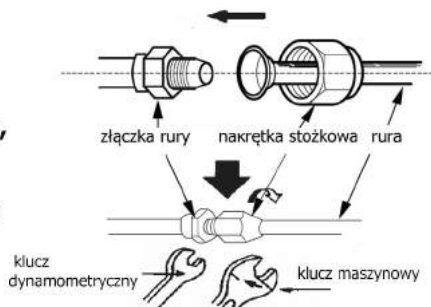


- Wyceluj w środek rury, na początku ręcznie, a potem kluczem dynamometrycznym dokręć solidnie nakrętę stożkową.
- Wkręć nakrętę do końca, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia".




Patrz na kierunek na powyższym obrazku.



★ Kształtowanie instalacji rur połączeniowych

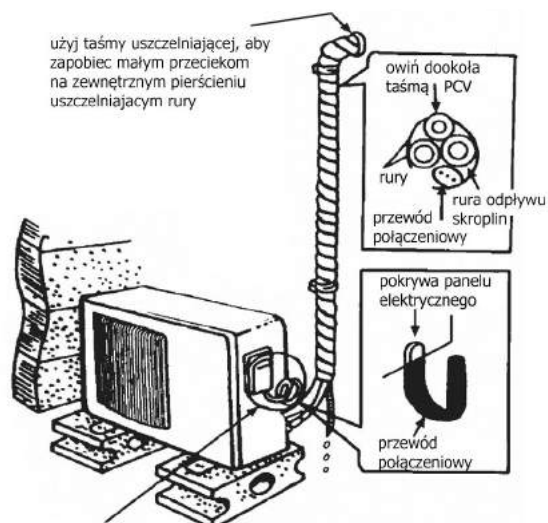

Wykonaj wygięcie w łuk, aby zapobiec przedostawaniu się wody do części elektrycznych

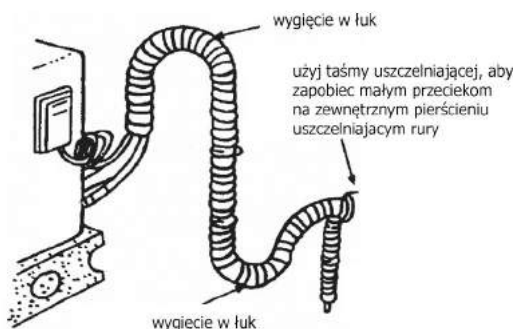

- Owiń taśmą osłonową PCV wszystkie razem rury połączeniowe, odpływu skroplin i przewody komunikacji i zasilania do jednostki od góry do dołu.
- Zakryj połączenie w ścianie i zamocuj z obu stron dwoma plastikowymi pierścieniami.
- Owiń rury taśmą wzdłuż ściany i przymocuj je do ściany za pomocą klipsów. Te kroki są zwykle podejmowane, gdy jednostka zewnętrzna jest zainstalowana poniżej jednostki wewnętrznej.


- W przypadku, gdy chcesz mieć osobno ułożoną rurę odprowadzenia skroplin, to wylot rury powinien znajdować się w pewnej odległości od powierzchni (nie wpuszczaj go pod wodę, przymocuj do ściany, aby nie kołysał się na wietrze).
- Owiń rury i przewód przyłączeniowy od dołu do góry taśmą osłonową PCV.
- Owiń rury, powinny być wygięte w górę, na trasie od jednostki do ściany jak pokazane na rysunku, aby zapobiec przedostawaniu się wody z zewnątrz do środka pomieszczenia.
- Użyj klipsów lub innego uchwytów, aby przymocować rury do ścian.

★ Wykonywanie próżni w rurach połączeniowych do jedn. wewnętrznych

W celu uzyskania próżni w instalacji chłodniczej czynnika R32 należy zastosować wyłącznie pompę próżniową przeznaczoną do czynnika chłodniczego R32.

Przed rozpoczęciem pracy z klimatyzatorem należy zdjąć pokrywę zaworu odcinającego (zawory gazowe i cieczowe).

1. Aby zapobiec wyciekom czynnika, dokręć wszystkie nakrętki połączeń kielichowych wszystkich rur .
2. Podłącz zawór odcinający, wąż do napełniania, belkę manometrów i pompę próżniową.
3. Całkowicie otwórz pokrętkę Lo belki manometru i uzyskaj podciśnienie przez co najmniej 15 minut. Sprawdź, czy na manometrze wartość podciśnienia w instalacji wynosi $-0,1$ MPa (-76 cmHg).
4. Po zakończeniu uzyskania podciśnienia należy użyć klucza sześciokątnego, aby otworzyć nieco zawór ciecchy jednostki A i zespołu B, a następnie szybko usunąć wąż serwisowy (usunąć wąż, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do układu),
5. Całkowicie otwórz zawory odcinające na rurach gazowych i cieczowych za pomocą klucza sześciokątnego. Sprawdź, czy połączenia wewnętrzne i zewnętrzne są wolne od wycieków czynnika chłodniczego.

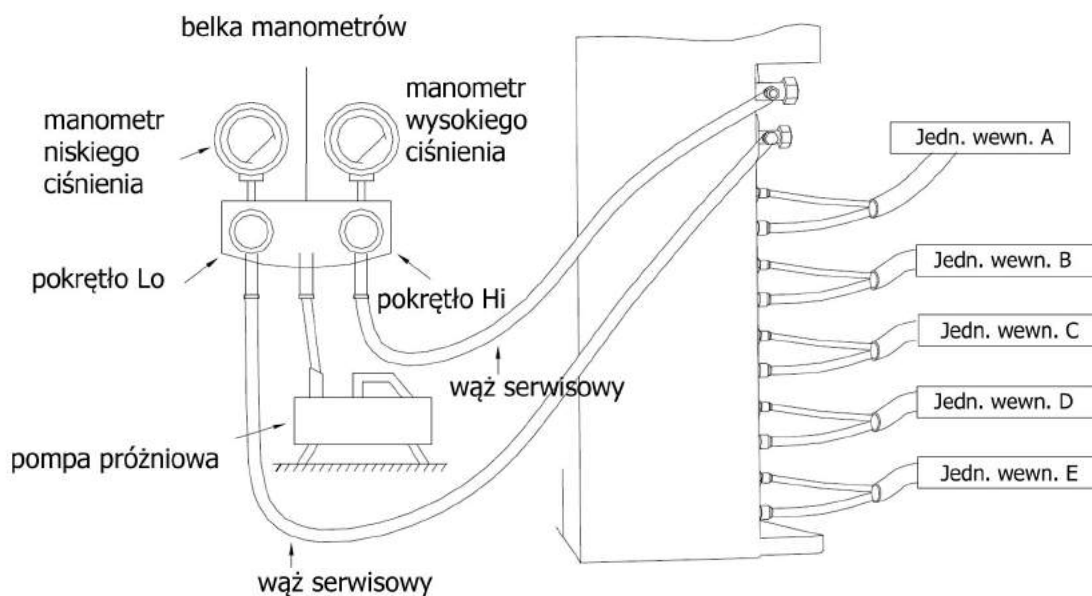


Połączenia elektryczne

Specyfikacja okablowania potrzebna podczas instalacji:

Typ okablowania	Powierzchnia przekroju (mm ²) (typ jednostki zewn.)	Wyłącznik nadprądowy / bezpiecznik wartość nominalna (A)
Przewód zasilania (3-żyłowy przewód)	2.5(14k/18k/21k/27k) 4(36k/42k)	32/25
Przewód komunikacji (4-żyłowy przewód)	1.5	/

Przewód połączeniowy między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrzną: Jednostka zewnętrzna ma trzy (AM2) / cztero- (AM3) zaciskowe płytki terminali elektrycznych, przez które jednostka zewnętrzna jest podłączona do źródła zasilania, jednostek wewnętrznych A, B, C, D, E. Szczegółowa metoda połączenia, jest taka jak pokazano poniżej:

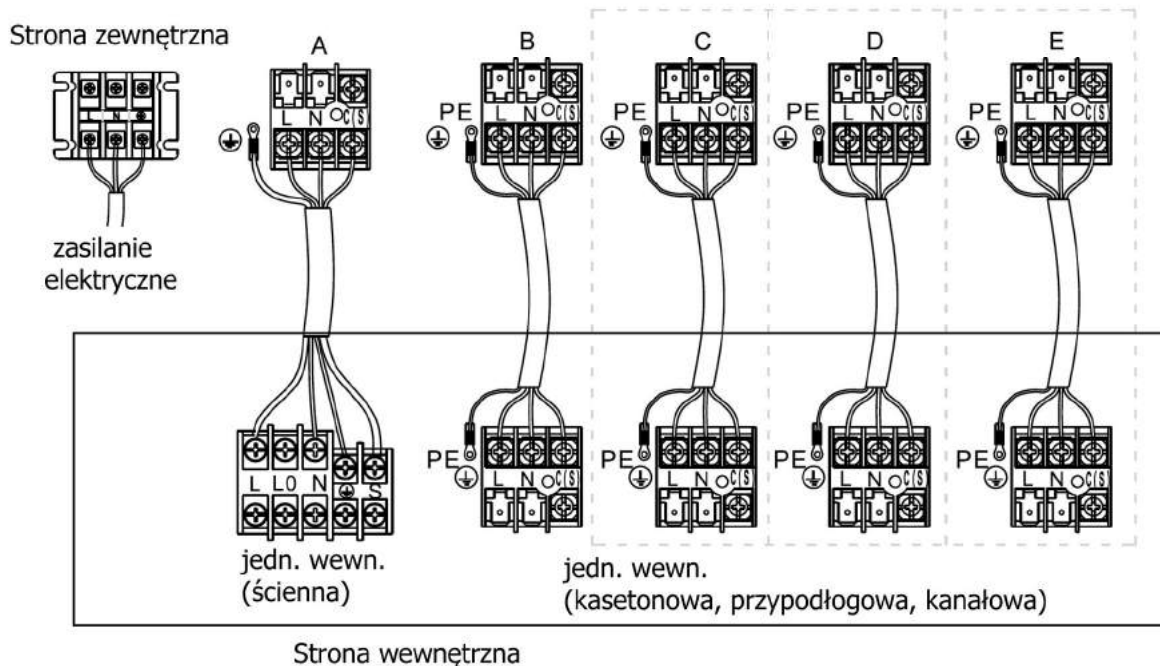

Uwaga:


- ※ Przewód połączeniowy do jednostek wewnętrznych powinien być podłączony do odpowiedniej płytki zaciskowej, to znaczy, że przewód komunikacji do jednostki A nie może być podłączony do płytki zaciskowej dla jednostki B w jednostce zewnętrznej, w przeciwnym razie spowoduje to usterkę lub nawet uszkodzenie urządzenia.
- ※ Podłącz przewód uziemiający prawidłowo, w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania podzespołów elektronicznych i porażenia prądem lub pożaru.
- ※ Nie odwracaj polaryzacji zasilania.
- ※ Należy przymocować opaskę zaciskową wokół przewodu, a następnie delikatnie pociągnąć za przewód, upewniając się, czy jest solidnie zamocowany.
- ※ Jeśli jest zastosowana złączka, podłącz ją bezpośrednio.

Test uruchomienia

- Upewnij się, że rury połączeniowe instalacji chłodniczej i przewody zasilania i komunikacji są podłączone.
- Upewnij się, że zawory po stronie cieczowej i zawory po stronie gazowej są całkowicie otwarte.

1. Podłączenie źródła zasilania

- Podłączyć przewód zasilania do niezależnego gniazda zasilania.
- Przygotuj pilota zdalnego sterowania, włóż baterie do niego.
- Uruchom klimatyzator w trybie chłodzenia przez 30 minut lub dłużej.

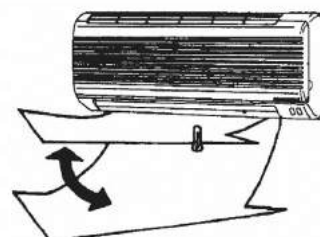

Powietrze nawiewane

2. Ocena wydajności

- Sprawdź temperaturę na wlocie i wylocie z jednostki wewnętrznej.
- Upewnij się, czy temperatura powietrza na wylocie różni się od temperatury na wlocie i przekracza co najmniej 10°C

Wskazówki o konserwacji

Uwaga:

Zarówno w przypadku konserwacji lub utylizacji urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanymi punktami serwisowymi. Wykonywanie prac przez osobę bez kwalifikacji może spowodować zagrożenie. Posiadasz klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R32 i utrzymuj go zgodnie z wymaganiami Producenta. Rozdział koncentruje się głównie na specjalnych wymogach konserwacji dla urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32. Poproś osobę zajmującą się serwisowaniem o przeczytanie podręcznika obsługi technicznej w celu uzyskania szczegółowych informacji.

★ Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu technicznego

1. Specjalne szkolenie dodatkowe w stosunku do zwykłych procedur naprawczych urządzeń chłodniczych jest wymagane, gdy ma się do czynienia z palnymi czynnikami chłodniczymi. W wielu krajach szkolenie to jest prowadzone przez krajowe organizacje szkoleniowe, które mają akredytację do nauczania odpowiednich przedmiotów. Osiągnięte kompetencje należy udokumentować za pomocą certyfikatu.
2. Konserwacja i naprawa klimatyzatora musi odbywać się zgodnie z metodą zalecaną przez Producenta. Jeśli potrzebne są osoby innych specjalności, aby pomóc w utrzymaniu i naprawie sprzętu, powinien on być prowadzony pod nadzorem osób posiadających kwalifikacje do naprawy klimatyzatora wyposażonego w palny czynnik chłodniczy.

★ Inspekcja na miejscu

Przed konserwacją urządzenia za pomocą czynnika chłodniczego R32 należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru. Sprawdź, czy miejsce jest dobrze wentylowane, czy jest odpowiedni sprzęt ochrony antystatycznej i przeciwpożarowej. Podczas prac technicznych prowadzonych na instalacji chłodniczej, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

★ Procedury operacyjne

1. Ogólna przestrzeń robocza:

Wszyscy pracownicy obsługi technicznej i inne osoby pracujące na danym obszarze powinni zostać pouczeni o rodzaju wykonywanej pracy. Należy unikać pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Obszar wokół obszaru roboczego zostanie odseparowany. Upewnij się, że warunki panujące w obszarze pracy są bezpieczne dzięki kontroli materiałów łatwopalnych.

2. Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego:

Obszar należy sprawdzić za pomocą odpowiedniego detektora czynnika przed i podczas pracy, aby upewnić się, że technik ma świadomość potencjalnie toksycznej lub łatwopalnej atmosfery. Upewnij się, że użyte urządzenie do wykrywania nieszczelności nadaje się do użytku ze wszystkimi rodzajami czynników chłodniczych, to jest należące do kategorii nie iskrzących, odpowiednio uszczelnionych lub iskrobezpiecznych.

3. Obecność gaśnicy:

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac lutowania lub cięcia na instalacji chłodniczej lub związanych z nią częściach, należy zapewnić odpowiedni sprzęt gaśniczy. Umieść gaśnicę proszkową lub CO₂ obok miejsca doładowania czynnika do instalacji.

Wskazówki o konserwacji

4. Brak źródeł zapłonu:

Żadna osoba wykonująca pracę związaną z układem chłodniczym, który wymaga ingerencji w instalację, nie może używać żadnych źródeł zapłonu w taki sposób, aby zagroziła ona pożarem lub eksplozją. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być utrzymywane wystarczająco daleko od miejsca instalacji, naprawy, przenoszenia i utylizacji, podczas którego czynnik chłodniczy może zostać uwolniony do otaczającej przestrzeni. Przed pracą w miejscu, należy zbadać obszar wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie ma łatwopalnych zagrożeń ani ryzyka zapłonu. Należy umieścić znaki zakazu palenia.

5. Obszar wentylowany (otwórz drzwi i okno):

Upewnij się, że obszar pracy jest na otwartej przestrzeni lub że jest odpowiednio wentylowany przed ingerencją do systemu lub wykonaniem jakiegokolwiek pracy związanej z wydzielaniem ciepła np. lutowanie, cięcie. Stopień wentylacji powinien być utrzymywany przez cały okres wykonywania pracy. Wentylacja powinna bezpiecznie rozproszyć wszelkie przypadkowo uwolnione ilości czynnika chłodniczego, bezpiecznie wyrzucić je na zewnątrz do atmosfery.

6. Kontrole urządzeń chłodniczych:

W przypadku wymiany podzespołów elektrycznych powinny one pasować do przeznaczenia i według właściwej specyfikacji. Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych Producenta dotyczące konserwacji i serwisu.

W razie wątpliwości skonsultuj się z działem technicznym Producenta w celu uzyskania pomocy. W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić następujące kontrole:

- Ilość czynnika w instalacji jest zgodna z rozmiarem pomieszczenia, w którym mogą być zainstalowane elementy zawierające czynnik chłodniczy.
- Urządzenia wentylacyjne i wyloty powietrza działają poprawnie i nie są zatkane.
- Jeśli używany jest pośredni obwód chłodzenia, obwód wtórny musi być sprawdzony pod kątem obecności czynnika chłodniczego.
- Rury lub elementy chłodnicze są zainstalowane w takim miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na jakąkolwiek substancję, która może korozję elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że komponenty są wykonane z materiałów, które są z natury odporne na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed skorodowaniem.

7. Kontrola urządzeń elektrycznych:

Naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych obejmuje wstępną kontrolę bezpieczeństwa i procedury kontroli części. Jeśli występuje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, do obwodu nie należy podłączać zasilania elektrycznego, dopóki nie zostanie w zadowalający sposób rozwiązany problem. Jeśli błędu nie można natychmiast skorygować, ale jest konieczne kontynuowanie pracy, należy zastosować odpowiednie tymczasowe rozwiązanie. Należy to zgłosić właścicielowi sprzętu, aby poinformowane były wszystkie strony. Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują:

- Sprawdzenie czy kondensatory są rozładowane: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć możliwości iskrzenia.
- Żadne elementy elektryczne i okablowanie elektryczne nie mogą być narażone na działanie podczas doładowania, odzyskiwania czynnika lub przedmuchiwanie systemu chłodniczego.
- Zachować ciągłość uziemienia.

Wskazówki o konserwacji

★ Kontrola przewodów

Sprawdź przewody pod kątem zużycia, korozji, przepięć, wibracji i sprawdź, czy w otaczającym środowisku występują ostre krawędzie i inne niepożądane efekty. Podczas kontroli należy uwzględnić wpływ starzenia lub ciągłe drgania sprężarki i wentylatora na nią.

★ Kontrola wycieku czynnika chłodniczego R32

Uwaga: Sprawdź wyciek czynnika chłodniczego w środowisku, w którym nie ma potencjalnego źródła zapłonu. Nie należy stosować sondy halogenowej (ani żadnego innego detektora wykorzystującego otwarty płomień).

Metoda wykrywania wycieków:

W przypadku układów z czynnikiem chłodniczym R32, elektroniczny przyrząd do wykrywania nieszczelności jest wskazany do wykrycia, a wykrywanie nieszczelności nie powinno odbywać się w otoczeniu z uwolnionym czynnikiem chłodniczym. Upewnij się, że wykrywacz nie stanie się potencjalnym źródłem zapłonu i ma zastosowanie do mierzonego czynnika chłodniczego.

Detektor wycieków powinien być ustawiony na minimalne stężenie czynnika (procentowe) czynnika. Skalibruj i dostosuj do odpowiedniego stężenia gazu (nie więcej niż 25%) przy użyciu używanego czynnika chłodniczego.

Płyn używany do wykrywania wycieków ma zastosowanie do większości czynników chłodniczych. Ale nie używaj rozpuszczalników chlorkowych, aby zapobiec reakcji pomiędzy chlorem i czynnikami chłodniczymi a mającymi wpływ na korozję miedzianego rurociągu.

Jeśli podejrzewasz wyciek, usuń wszystkie potencjalne źródła ognia z obszaru zagrożonego pożarem. Jeśli lokalizacja wycieku wymaga lutowania, wówczas całość czynnika chłodniczego należy odzyskać lub oddzielić całość czynnika chłodniczego od miejsca wycieku (za pomocą zaworu odcinającego). Przed i w trakcie lutowania, użyj azotu do przedmuchiwanie całego układu.

★ Usuwanie i próżniowe pompowanie

1. Upewnij się, że nie ma zapalonego źródła ognia w pobliżu wylotu pompy próżniowej, a wentylacja jest sprawna.
2. Zezwalaj na konserwację i inne operacje obiegu chłodniczego zgodnie z ogólną procedurą, ale kluczowe są następujące najważniejsze operacje, w których palność jest już brana pod uwagę. Powinieneś postępować zgodnie z następującymi procedurami:
 - Usunąć czynnika chłodniczy.
 - Przedmuchiwanie rurociągu gazem obojętnym - azotem.
 - Pompowanie próżniowe.
 - ponownie przedmuchiwanie rurociągu gazem obojętnym - azotem.
 - Cięcie lub lurowanie instalacji chłodniczej.
3. Czynnika chłodniczy należy odzyskać do odpowiedniego zbiornika akumulacyjnego. Aby zapewnić bezpieczeństwo, system powinien być przedmuchiwany azotem. Ten proces może wymagać kilkakrotnego powtórzenia. Ta operacja nie może być wykonywana przy użyciu sprężonego powietrza lub tlenu.

Wskazówki o konserwacji

3. Przez proces przedmuchiwania azotem, układ jest pozbawiony tlenu, następnie należy wykonać próbę ciśnieniową osiągnąć ciśnienie robocze przed rozpoczęciem wykonywania próżni, następnie azot jest wypuszczany do atmosfery, a na końcu uzyskiwana jest próżnia w systemie. Powtarzaj ten proces aż do całkowitego usunięcia czynnika chłodniczego z systemu i można uznać, że instalacja jest oczyszczona. Po ostatecznym napełnieniu azotem, należy zredukować ciśnienie azotu do poziomu ciśnienia atmosferycznego, a następnie można lutować elementy systemu. Ta operacja jest niezbędna do prawidłowego lutowania instalacji chłodniczej.

★ Procedury napełniania czynników chłodniczych

Jako uzupełnienie ogólnej procedury należy dodać następujące wymagania:

- Upewnij się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń między różnymi rodzajami czynników chłodniczych podczas używania urządzenia do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego. Węże używane do napełniania czynników chłodniczych powinny być możliwie jak najkrótsze, aby zmniejszyć szczątkowe ilości czynnika chłodniczego w nich.
- Zbiorniki akumulacyjne powinny pozostawać w pozycji pionowej.
- Upewnij się, że wykonanie uziemienia zostało już wykonane, zanim system chłodniczy zostanie napełniony czynnikiem chłodniczym.
- Po zakończeniu napełniania oznacz odpowiednią etykietę na urządzeniu o napełnieniu systemu.
- Uważaj, aby nie przeładowywać instalacji czynnikiem chłodniczym.

★ Utylizowanie i odzyskiwanie

Utylizowanie:

Przed tą procedurą personel techniczny powinien dokładnie zapoznać się z wyposażeniem i wszystkimi jego cechami oraz zalecić technikę bezpiecznego odzysku czynnika chłodniczego. W celu recyklingu czynnika chłodniczego należy przeanalizować próbki czynnika chłodniczego i oleju przed rozpoczęciem pracy. Zapewnij wymagane zasilanie przed testem.

1. Zapoznaj się z wyposażeniem i działaniem.
2. Odłącz zasilanie.
3. Przed wykonaniem tego procesu musisz upewnić się, że:
 - W razie potrzeby użycie sprzętu mechanicznego powinno ułatwić proces odzysku czynnika chłodniczego.
 - Cały sprzęt ochrony osobistej jest skuteczny i może zostać prawidłowo zastosowany.
 - Cały proces odzyskiwania powinien odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.
 - Odzyskiwanie sprzętu i czynnika chłodniczego powinno być zgodne z odpowiednimi normami i przepisami krajowymi.
4. Jeśli to możliwe, w systemie chłodzenia powinna być uzyskana próżnia.
5. Jeśli nie można osiągnąć stanu próżni, należy wyodrębnić czynnik chłodniczy z każdej części systemu z wielu miejsc.
6. Przed rozpoczęciem odzyskiwania należy upewnić się, że pojemność zbiornika akumulacyjnego jest wystarczająca.
7. Uruchom i uruchom sprzęt do odzyskiwania zgodnie z instrukcjami Producenta.

Wskazówki o konserwacji

8. Nie napełniaj zbiornika do pełnej pojemności (objętość odzyskiwanej cieczy nie powinna przekraczać 80% objętości zbiornika).
 9. Nawet na krótki czas, nie można przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego zbiornika.
 10. Po zakończeniu napełniania zbiornika i zakończeniu procesu, należy upewnić się, że zarówno zbiorniki akumulacyjne i sprzęt powinny zostać szybko sprzątnięte, a wszystkie zawory odcinające w urządzeniu są zamknięte.
 11. Odzyskany czynnik chłodniczy nie może zostać wpuszczony do innego systemu przed jego oczyszczeniem i przetestowaniem.
- Uwaga: Odpowiednia informacja identyfikacyjna powinna zostać umieszczona po złomowaniu urządzenia i po odzyskaniu czynnika chłodniczego. Identyfikacja powinna zawierać datę i potwierdzenie wykonania. Upewnij się, że dane identyfikacyjne na urządzeniu mogą oznaczać łatwopalne czynniki chłodnicze znajdujące się w tym urządzeniu.

Odzyskiwanie:

1. Podczas naprawy lub złomowania urządzenia wymagany jest odzysk czynnika chłodniczego w układzie. Zaleca się całkowite usunięcie czynnika chłodniczego.
2. Podczas odzyskiwania czynnika chłodniczego, jako zbiornika magazynowego można użyć tylko specjalnego zbiornika przystosowanego dla czynnika chłodniczego.
Upewnij się, że pojemność zbiornika jest odpowiednia do ilości napełnianego czynnika chłodniczego w całym systemie. Wszystkie zbiorniki przeznaczone do odzyskiwania czynników chłodniczych powinny mieć oznaczenie czynnika chłodniczego (tj. zbiornika odzysku czynnika chłodniczego). Zbiorniki akumulacyjne powinny być wyposażone w zawory ograniczające ciśnienie i zawory odcinające i powinny być w dobrym stanie. Jeśli to możliwe, puste zbiorniki powinny być przed ponownym użyciem opróżnione i utrzymywane w temperaturze pokojowej.
3. Sprzęt do odzysku powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i wyposażony w łatwo dostępną instrukcję obsługi sprzętu. Sprzęt powinien być odpowiedni do odzyskiwania czynników chłodniczych R32. Poza tym powinna być zastosowana legalizowana waga do ważenia, która może być normalnie używana. Wąż serwisowy powinien być połączony z odłączanym złączem połączeniowym o zerowej szybkości wycieku i utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Przed użyciem sprzętu do odzyskiwania należy sprawdzić, czy jest on w dobrym stanie i czy jest doskonale zakonserwowany. Sprawdź, czy podzespoły elektryczne są uszczelnione, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego i możliwości spowodowania przez niego pożaru. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z Producentem.
4. Odzyskany czynnik chłodniczy należy napełnić do odpowiednich zbiorników akumulacyjnych, dołączyć instrukcję transportową i zwrócić do Producenta czynnika chłodniczego. Nie mieszać czynnika chłodniczego w urządzeniach do odzyskiwania, w szczególności w zbiorniku.
5. Przestrzeń ładunkowa środka transportu nie może być całkowicie zamknięta w procesie przewożenia czynnika chłodniczego R32. W razie konieczności należy podjąć środki ochrony antyelektrostatyczne podczas transportu. W trakcie transportu, załadunku i rozładunku, należy podjąć niezbędne środki ostrożności w celu ochrony klimatyzatora, aby upewnić się, że klimatyzator nie jest uszkodzony.
6. Podczas usuwania sprężarki lub odzyskiwania oleju sprężarki należy upewnić się, że sprężarka jest opróżniona do odpowiedniego poziomu, aby mieć pewność, że w oleju chłodniczym nie ma już resztkowych ilości czynnika chłodniczego R32. Pompowanie próżniowe należy przeprowadzić przed zwróceniem sprężarki do Dostawcy. Zapewnij bezpieczeństwo podczas usuwania oleju z systemu.

SEVRA

OWNER'S MANUAL

Multi-split air -conditioner DC Inverter

R32

CEILING AND FLOOR
INDOOR UNITS

SEV-09MF
SEV-12MF
SEV-18MF

DUCT INDOOR
UNITS

SEV-07MD
SEV-09MD
SEV-12MD
SEV-18MD

CASSETTE INDOOR
UNITS

SEV-09MC
SEV-12MC
SEV-18MC
SEV-P-01C

WALL MOUNTED
INDOOR UNITS

SEV-07FV/I
SEV-09FV/I
SEV-12FV/I
SEV-18FV/I
SEV-24FV/I

MULTI OUTDOOR
UNITS

SEV-2M14
SEV-2M18
SEV-3M21
SEV-3M27
SEV-4M36
SEV-5M42

In result of continuous developing of the products, the manufacturer reserves the right to make modifications both of products and technical documentation for the devices.

CONTENTS





Warning	1
Safety Precautions	2
WEEE Warning	5
Operation	5
Notices	15
Care and Maintenance	16
Troubleshooting	17
Installation Guide	19
Selection of the installing position	22
Installation of the indoor unit	24
Installation of the outdoor unit	31
Pipe connection	32
Electrical connection	34
Test running	35
Maintenance Notice	36

warning

Warning: This air conditioner uses R32 flammable refrigerant.

Notes: Air conditioner with R32 refrigerant, if roughly treated, may cause serious harm to the human body or surrounding things.

- * The room space for the installation, use, repair, and storage of this air conditioner should be greater than 5m².
- * Air conditioner refrigerant can not charge more than 1.7kg.
- * Do not use any methods to speed up defrost or to clean frosty parts except for particular recommended by manufacturer.
- * Not pierce or burn air conditioner, and check the refrigerant pipeline whether be damaged.
- * The air conditioner should be stored in a room without lasting fire source, for example, open flame, burning gas appliance, working electric heater and so on.
- * Notice that the refrigerant may be tasteless.
- * The storage of air conditioner should be able to prevent mechanical damage caused by accident.
- * Maintenance or repair of air conditioners using R32 refrigerant must be carried out after security check to minimize risk of incidents.
- * Please read the instruction carefully before installing, using and maintaining.

Symbol	Note	Explanation
	WARNING	This symbol shows that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.
	CAUTION	This symbol shows that the operation manual should be read carefully.
	CAUTION	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	CAUTION	This symbol shows that information is available such as the operating manual or installation manual.

Safety Precautions

Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. The seriousness is classified by the following indications:

WARNING

This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only.

WARNING

- 1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- 2. The air conditioner must be grounded. Incomplete grounding may result in electric shocks. Do not connect the earth wire to the gas pipeline, water pipeline, lightning rod, or telephone earth wire.**
- 3. Don't pull out the power plug during operating or with wet hands.**
It can cause electric shock or fire.
- 4. Don't pull the power cord when pull out the power plug.**
The damage of pulling power cord will cause serious electric shock.
- 5. The power plug must be inserted tightly.**
Otherwise, it can cause electric shock or overheating, even fire.
- 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**



7. Don't share the socket with other electric appliance, and use the broken or unstandord cord. Otherwise, it can cause electric shock even fire.



8. Clean the dust on the plug regularly. Otherwise the dust mixed, humidity will result in insulation fault even fire.



9. An earth leakage breaker with rated capacity must be installed to avoid possible electric shocks.



10. Cut off the main power switch when notusing the unit for a long time. Otherwise, it may cause product failure or fire.




11. Stop operation and cut off the main power in storm or hurricane. Operation with windows opened may cause electric shock.



12. Don't install air conditioner in a place where there is flammable gas or liquid. The distance between them should above 1m. It may cause fire.



13. Don't put a finger, a rod or other object into the air outlet or inlet. As a fan is rotating at a high speed, it will cause injury.



14. Don't touch the swinging wind vanes. It may clamp your finger and damage the driving parts of the wind vanes.



15. Don't attempt to repair the air conditioner by yourself. You may be hurt or cause further malfunctions.



16. Take care not let the remote controller and the indoor unit watered or being too wet, or may short circuit even caused fire.




17. Don't use liquid or corrosive cleaning agent wipe the air-conditioner and sprinkle water or other liquid either. Otherwise the inclosure will be damaged even electric shock.



18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

19. If the power supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similar qualified person.

20. Opening the electrical cover , there is a white line beside the terminal for servicing.



CAUTION

1. Don't install the indoor unit under sunshine directly.
2. Don't block air inlet or air outlet, otherwise, the cooling or heating capacity will be weakened, even cause system stop operating.
3. Don't apply the cold air to the body for a long time. It will deteriorate your physical conditions and cause health problems.
4. Close the windows and doors, otherwise, the cooling or heating capacity will be weakened.
5. If the air filter is very dirty, the cooling or heating capacity will be weakened. Please clean the air filter regularly .
6. It was prohibited to stand or put things onto the top of the outdoor, to avoid drop or damage. In no case should children be allowed to sit on the outdoor unit.
7. Set the suitable temperature, especially there are old people, children and patients in the room. Generally, keep the temperature difference for 5°C between the inside and outside.
8. In case that the unit occurs closing down due to the severe interference from outer environments such as mobile phone, please cut off the plug and plug in to restart the air conditioner after several seconds .
9. It is forbidden to let the air conditioner keep precision instrumentation, artistic production for long time and make food fresh, otherwise abnormal using will cause damage and weaken.
10. It is forbidden to let children and the disabled use air-condition without other adult checking.
11. Open windows frequently after using air-condition for a long time.
12. If your air conditioner is not fitted with a supply cord and a plug, an all-pole switch must be installed in the fixed wiring and the distance between contacts should be no less than 3.0 mm.
13. If your air conditioner is permanently connected to the fixed wiring and have a leakage current that may exceed 10 mA. Leakage protector must be installed in the fixed wiring.
14. The power supply circuit should have leakage protector and air switch of which the capacity should be more than 1.5 times of the maximum current.

WEEE Warning

Meaning of crossed out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.


If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.



Operation

★ Remote Controller

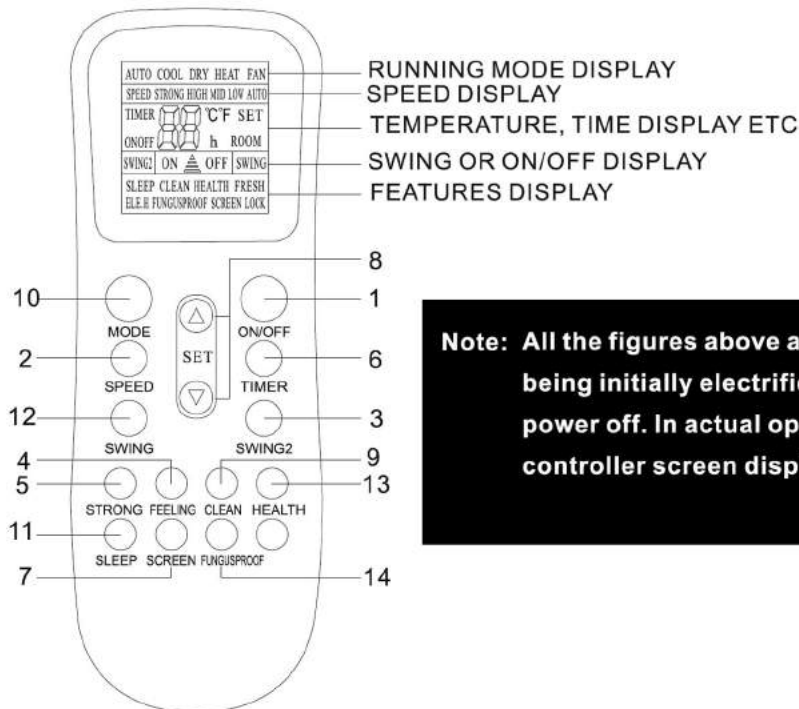

Note: All the figures above are the displays after being initially electrified or re-electrified after power off. In actual operations, the remote controller screen displays related items only.

Note: The picture is general remote controller, contains almost all of the function buttons. They may be slightly different from material object(depend on model).

① **【ON/OFF】** button

You can start or stop the air-conditioner by pressing this button.

② **【SPEED】** button

You can select fan speed as the following:



③ **【SWING2】** button

Press this button, the vertical wind direction vanes can rotate automatically, when you have the desired horizontal wind direction, press it again, the vertical wind direction vanes will be stopped at the situation of your choice.

④ **【FEELING】** button

When it displays “**FEELING**” button: Press this button can be used to set the feeling function. The LCD shows the actual room temperature when the function set and it shows the setting temperature when the function cancelled. This function is invalid when the appliance at the Fan mode.

⑤ **【STRONG】** button

Only under the state of cooling or heating mode, press this button, the fan speed is adjusted to strong auto-matically and the LCD displays “high fan”, the “strong” function is started to reach the highest cooling or heating.

⑥ **【TIMER】** button

Setting the “ON” timer time:

- When remote controller is at off state, press “TIMER” button, the LCD displays “TIMER On” and the timer time, the range of setting time is 0.5h to 24h.
- You can press the “ Δ ” or “ ∇ ” button to adjust the timer time, each touch will be set time to increase or reduce 0.5h before 10 hours ago, after ten hours will be set time to increase or reduce 1h per pressing, to enables your required timer.
- Press “TIMER” button again, to set the timer on function.
- You can set another function to insure the suitable state after air conditioner turn on(including mode, temperature, swing, fan speed and etc). The LCD will displays all your setting and keep it, when the timer reach to the set time, the air conditioner will be working according to your set automatically.

Setting the “OFF” timer time:

- When remote controller is at on state, press “TIMER” button, the LCD displays “TIMER OFF” and the timer time, the range of setting time is 0.5h to 24h.
- You can press the “ Δ ” or “ ∇ ” button to adjust the timer time, each touch will be set time to increase or reduce 0.5h before 10 hours ago, after ten hours will be set time to increase or reduce 1h per pressing, to enable your required timer.
- Press “TIMER” button again, to set the timer off function.

⑦ **【SCREEN】** button

You can let the LCD display working or not by pressing this button.

⑧ **【△】** or **【▽】** button

Press the “+” or “-” button, you can set the temperature range from 16°C to 32°C, Display will change when you touch the button.

⑨ **【CLEAN】** button

This function is inactive of free match unit.

⑩ **【MODE】** button

Which enables you to select different operation mode, after each pressing, the operation mode will be changed. It shows in the following display.

AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO

Remark: cold wind type has no heating function.

⑪ **【SLEEP】** button

1. Press the SLEEP button, the sleeping indicator light of indoor unit flashes on.
2. After the setting of sleeping mode, the cooling operation enables the set temperature to increase 1°C after 1 hour and another 1°C automatically after 1 hour.
3. After the setting of sleeping mode, the heating operation enables the set temperature to drop 2°C after 1 hour and another 2°C automatically after 1 hour.
4. The air-conditioner runs in sleeping mode for 7 hours and stops automatically.

Remark: press the MODE or ON/OFF button, the remote controller clears sleeping mode away.

⑫ **【SWING】** button

Press this button, the horizontal wind direction vanes can swing automatically, when you have the desired vertical wind direction, press it again, the horizontal wind direction vanes will be stopped at the situation of your choice.

⑬ **【HEALTH】** button

Press this button, you can turn on or off the health function.

⑭ **【FUNGUSPROOF】** button

This function is inactive of free match unit.

★Usage

Automatic operation mode

1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the automatic operation mode.
3. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Press the button again, the air-conditioner stops.

●**Cooling/Heating operation mode(cold wind type has no heating function)**

1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the Cooling or Heating operation mode.
3. Press the “△” or “▽” button, set the temperature, temperature can be set at 1°C difference range from 16-32°C.

4. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH, AUTO.
5. Press the button again, the air-conditioner stops.

●Fan operation mode

1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the Cooling or Heating operation mode.
3. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH.
4. Press the button again, the air-conditioner stops.

Remark: In the circulation operation mode, to set the temperature is noneffective.

●Drying operation mode

1. Press the ON/OFF button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the MODE button, select the Dry operation mode.
3. Press the “△” or “▽” button, set the temperature, temperature can be set at 1°C difference range from 16-32°C.
4. Press the SPEED button, you can select fan speed. You can select fan speed from LOW, MID, HIGH, AUTO.
5. Press the button again, the air-conditioner stops.

Note:

This manual introduces function for all of the remote control, maybe you press one button without any reaction, well, the air-conditioner you bought hasn't this function.

★Fix batteries



1. Slide open the cover according the direction indicated by arrowhead.
2. Put into two brand new batteries (7#), position the batteries to right electric poles(+&-).
3. Put back the cover.

★Attention


1. Aim the remote controller towards the receiver on the air-conditioner.
2. The remote controller should be within 8 meters away from the receiver.
3. No obstacles between the remote controller and receiver.
4. Do not drop or throw the remote controller.
5. Do not put the remote controller under the forceful sun rays or heating facilities and other heating sources.
6. Use two 7# batteries, do not use the electric batteries.
7. Take the batteries out of remote controller before stop its using for long.
8. When the noise of transmitting signal can t be heard indoor unit or the transmission symbol on the display screen does not flare, batteries need be replaced.
9. If reset phenomenon occurs on pressing the button of the remote controller, the electric quantity is deficient and new batteries need to be substituted.
10. The waste battery should be disposed properly.

★ wire Control


Installation schematic

Method 1

1. Cut off the power of indoor unit.
2. As shown in Fig.1, use a flathead screw driver to pry the bottom groove of the wire controller lightly (too much force would damage circuit board), pry rotationally to open the back cover.



3. As shown in Fig.2, fix $\phi 4 * 20\text{mm}$ screws provided together with the back cover on 8 6 box, then pass lead wires through the back cover.

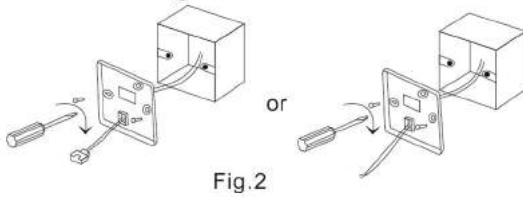

4. After connecting the connecting wire to the main body of the wire controller, as shown in Fig. 3, install main body part according to the following steps:

- 1). Push the upper part of main body into the clip.
- 2). Use the force of inclined top to install the lower part of main body (horizontal installation is prohibited, which is easy to damage the structural slot).




Detailed operation instructions

Method 2


1. Cut off the power of indoor unit.
2. Use a flathead screwdriver to pry the bottom groove of the wire controller, then open the upper cover.




3. Pass the wiring of the box inside the wall through the rear cover hole. according to the direction of the fig, fix the lower cover in the inner box of the wall.



4. Connect the power wiring of the box inside the wall to the connection terminal. (check to prevent short circuit)

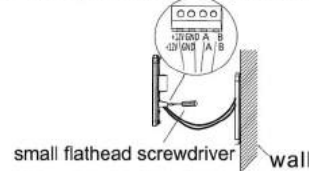

5. The front cover is clamped on the back cover according to the direction of the fig, and the terminal is aligned with the junction hole to ensure that the junction is fitted with an interference-free reclosing cover.

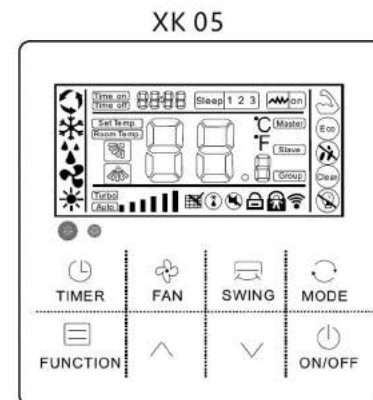

Note: The product adopts touch buttons. To ensure the validity of operation, please touch the center of each icon.

• **ON/OFF button**

Press- "ON / OFF" button to start or shutdown the unit.

• **▲ / ▼ button**—Temperature, time setting, function selection.

1. When the unit is running, press "▲" or "▼" button to increase or decrease the setting temperature by 1°C.

Under COOL, DRY, and HEAT modes, the setting temperature range is 16 °C ~ 32 °C;


The controller will display "Set temp." to show the setting temperature;

2. Under the function selection mode, press "▲" or "▼" button to select a function;

3. Under the timing mode, press "▲" or "▼" button to setting time.

• **Mode button**

When the unit is running, press "MODE" button, the running mode will switch according to the following order:




The initial setting temperature for each mode is 24 °C, and there is no temperature setting and automatic wind under FAN mode.

• **Fan button**--The setting of "Wind speed"

When the unit is running, press "Fan" button to switch fan speed in the following order:



4-gear of fan speed:



In turbo mode, display fan speed (turbo + highest fan speed icon).

• **Swing button**--The setting of "Swing"

1. For the unit only has the function of up and down swing:

when the unit is running, press "Swing" button to enter or cancel up and down swing. At the time of opening up and down swing, " " is lighting. At the time of closed, swing icon will disappear. If the unit has positioning swing function, press "Swing" button to regulate the swing angle in the order:



2. For the unit only has the function of left and right swing:

when the unit is running, press "Swing" button to enter or cancel left and right swing. At the time of opening left and right swing, " " is lighting. At the time of closed, swing icon will disappear. If the unit has positioning swing function, press "Swing" button to regulate the swing angle in the order:



3. For the unit has the functions of left and right swing and up and down swing:

Press "Swing" button, the swing mode will switch in the following cycle order:



• Timer button

Users can set shutdown timing time when the unit is running, and set starting-up timing time when the unit is standby.

1. Press "Timer" button when the unit is running, the wired controller will display "Time off" and users can set the shutdown timing time; when the unit is standby, the wired controller will display "Time on", and users can set the starting-up timing time.

2. After entering timing time setting interface, the default timing time is 0.5H, at this moment, press "▲" or "▼" button to regulate the timing time. If the button is not pressed for 10 seconds, the timing setting will be canceled, and then return to the state of non-timing.

3. After the setting of timing, press "Timer" button again to confirm. The timing setting is successful and the time bar will stop blinking.

4. After the setting "Timer On" function, you can adjust the fan speed, running mode, set temperature, and swing angle. If there is no operation for 10 seconds, standby screen will be displayed.

5. Timing range: 0.5 ~ 24 hours.

press "▲" or "▼" button once, the timing time will increase or decrease by 0.5 hours.

When the timing time is more than 10 hours, press "▲" or "▼" button once, the timing time will increase or decrease by 1 hour.

6. Press "Timer" button or "ON / OFF" button to exit TimerON or TimerOFF.

• Comfort button--The setting of "Comfort" (XK04 Proprietary)

1. When the unit is running, press "Comfort" button to enter comfort function. The default setting temperature of COOL and DRY mode is 26 °C, HEAT mode 24 °C, setting temperature is adjustable. Fan speed is automatic and adjustable. The comfort function will be canceled if the running mode is changed.

2. Press "Comfort" button again to cancel comfort function.

Function description

The wire controller is for the general-purpose, specific functions for the controller are subject to the functions of your air conditioning unit.

Note: In the interface of function setting, press any button such as Timer, Fan, Swing, Mode, ON/OFF, and Comfort to exit the interface and conventional operation interface will display. If there is no operation for 10S, you can exit the interface.

Enter function: Press function button to enter function selection interface, press "▲" or "▼" to select a function, and the corresponding icon will flash, press "function" button again to confirm the function.

Cancel function: Press function button to enter function selection interface, press "▲" or "▼" to select a function and the corresponding icon will flash, press "function" button again to cancel the function.

• The setting of "Turbo" function

Turbo function: The fan speed will be ultra-high in turbo mode and users can achieve rapid cooling or heating effect.

Open turbo function:

1. When the unit is running in cooling or heating mode, press "Function" key to enter the interface of function selection.

2. Press "▲" or "▼" button to switch to turbo function, at this moment, "🌀" icon is flashing.

3. Press "Function" button to confirm turbo function, at this moment, icon "🌀", fan speed display is (Turbo and highest fan speed icon).

Cancel turbo function:

1. When turbo function is opened, press "Function" button to enter the interface of function selection.

2. Press "▲" or "▼" switch to strong function, at this moment, icon "🌀" is flashing, press "Function" button to cancel strong function, and strong icon would not display.

Note: The unit without turbo function can also set turbo function on the wired controller, the performance is high fan speed, but "🌀" icon and "Turbo" icon do not display.

• The setting of "Sleep" function

Sleep function: Make indoor unit will run according to pre-set sleep temperature curve, which creates a comfortable sleep environment and improves sleep quality.

Enter sleep function:

1. In the state of running, press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" button to switch to sleep function, "Sleep" icon is flashing at this moment.
3. Press "Function" button to open sleep function, at this moment, icon "Sleep" is lighting.

Cancel "sleep" function:

1. When sleep function is opened, press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" button to switch to sleep function, "Sleep" icon is flashing.
3. Press "Function" button again to cancel sleep function.

• The setting of "ECO" function

Enter ECO function:

1. Press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" button to switch to ECO function, at this moment, "Eco" icon is flashing;
3. Press "Function" button again to confirm ECO function, at this moment, icon "Eco" is lighting.

Cancel ECO function:

1. Press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" button to switch to ECO function, at this moment, "Eco" icon is flashing;
3. Press "Function" button again to cancel ECO function.

• The setting of "Mildew-proof" function

Mildew-proof function: After shutdown, the air conditioner would automatically dry the moisture in the evaporator of indoor unit, so as to avoid mildewing.

Enter mildew-proof function:

1. Under COOL and DRY mode, press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" button to switch to the mildew-proof function setting interface, at this moment, icon "Mildew" is flashing;
3. Press "Function" button again to enter mildew-proof function, icon "Mildew" is lighting.

Cancel fungus-proof function:

1. When mildew proof function is on, press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" button to mildew proof function, icon "Mildew" is flashing;
3. Press "Function" button again to cancel mildew proof function, icon will "Mildew" disappear.

• The setting of "Light Sensation" function

Light sensation function: Detect the On and Off of indoor lamplight and switch to low fan speed when the lamplight is off, which can reduce the noise and create a comfortable sleep environment for users.

Enter light sensation function:

1. In the state of running, press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" to switch to light sensation function, icon "Light" is flashing;
3. Press "Function" button again to enter light sensation function, at this moment, icon "Light" is lighting.
4. When light sensation function is on, if the indoor lamplight is OFF and lasts for 20 minutes, the unit will automatically enter sleep mode. If the indoor lamplight is ON, and lasts for 20 minutes, the unit will cancel sleep mode and run according to the setting fan speed.




Cancel light sensation :

1. When light sensation function is on, press "Function" button to enter the interface of function selection.
2. Press "▲" or "▼" button to switch to light sensation function, icon "Light" is flashing.
3. Press "Function" button again to cancel light sensation function, icon "Light" will disappear.

The setting of "Clean" function



Clean function: The air conditioner can clean the evaporator automatically, which can not only keep air fresh, but also reduce the recession of cooling effect.

Enter clean function :

1. In the state of standby, press "Function" button to enter the interface of function selection, icon "  " is flashing.
2. Press "Function" button again to confirm clean function, at this moment, icon "  " is lighting.
3. When the unit is performing clean function, the wire controller will keep displaying icon "  ", until it is finished.

Display prompt function


• "WIFI" function display


If the unit is equipped with a WIFI function module, the icon "  " is lighting on wire controller. If the unit is not equipped with a WIFI function module, the icon "  " does not display.

• "Shielding" function display



When unit is locked by centralized control, the wired controller will display "  ".

• "Mute" function display


When the unit enter silent function, display "  " icon, when silent function is cancelled, the icon does not display.

Note: The unit without silent function can also set silent through wired controller, but it shows in the way of low wind grade, but "  " does not display.

• "Oil Return / Defrost" function display

When the unit is running in the state of Oil Return or Defrost, "  " icon is lighting on wire controller. When the unit has finished Oil Return or Defrost process, "  " icon does not display.







• "Filter Screen Clean" function display

Filter screen cleaning reminder function: The unit can record its running time, when reaching the time set by the user, it will remind the user to clean the filter screen, so as to avoid prolonged cleaning and filter screen blockage, which can result in poor heating/cooling effect, abnormal protection, bacterial breeding, and other problems. When the running time reaches the filter screen cleaning reminder time set by a user, the unit will give out a reminder of filter screen cleaning, wired controller displays "  " icon, reminding the user to clean filter screen. At this moment, long press "Timer" button for 5S to cancel the reminder, then the icon does not display. A filter screen cleaning reset signal is sent to the unit.

• Celsius and Fahrenheit switching display

When users set Celsius to be valid, the wired controller will display Celsius temperature. When users set Fahrenheit to be valid, the wired controller will display corresponding Fahrenheit temperature synchronously.

• "Child Lock" function display

Press both "  " and "  " buttons for more than 5S to enter locking, the controller will display "  ". In the state of locking, operations on the wired controller are disabled (but remote control receiving is valid). The method of unlocking: Press both "  " and "  " buttons for more than 5S or power off the unit to release the locking ("  " does not display).

• Remote control function

The wired controller can receive remote control commands and update the current status. Start-up the unit with remote controller, wired controller work in accordance with the state set on the remote controller and displays corresponding working mode;

• Room temperature sensorequipped on the wired controller

When the wire controller is equipped with a room temperature sensor and the sensor is not damaged, it is default that the ambient temperature detected by the sensor on the controller and the temperature value will be sent to the main PCB of the unit.

If the wire controller is not equipped with a room temperature sensor or the sensor is damaged, the room temperature will be detected by the temperature sensor of the unit itself.

• Fault display

When the unit has fault, the time bar will directly display the fault code and flash, the display mode is Er. MM (MM is the fault code, please read the corresponding product manual).

★ Attention


1. Aim the remote controller towards the receiver on the air-conditioner.
2. The remote controller should be within 8 meters away from the receiver.
3. No obstacles between the remote controller and receiver.
4. Do not drop or throw the remote controller.
5. Do not put the remote controller under the forceful sunrays or heating facilities and other heating sources.
6. Use two 7# batteries, do not use the electric batteries.
7. Take the batteries out of remote controller before stop its using for long.
8. When the noise of transmitting signal can't be heard indoor unit or the transmission symbol on the display screen doesn't flare, batteries need be replaced.
9. If reset phenomenon occurs on pressing the button of the remote controller, the electric quantity is deficient and new batteries need to be substituted.
10. The waste battery should be disposed properly.

★ Manual operation

☆ Manual operation

When the remote controller does not work or can not be found, please follow these steps:


1. As the unit is operating, you can press the "Auto button" to stop operating.
2. As the unit is stopping, you can press the "Auto button" to start operating.



☆ Adjusting air flow direction

1. Adjusting horizontal air flow manually.

Use your hands to move the vertical airflow vane and change the horizontal wind direction.

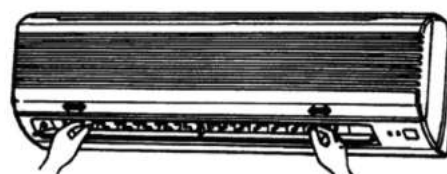

⚠ Note:

- a. Adjust the horizontal air flow direction before the air-conditioner starts. Don't insert your finger into air intake or outlet vents when the air-conditioner is operating.
- b. For appliance with auto pendulum wind function, please refer to "*air conditioner remote controller instruction*" for how to adjust horizontal air flow.

2. Adjusting vertical air flow direction(up-down)

Refer to "*air conditioner remote controller instruction*" for how to adjust vertical airflow direction through adjusting the horizontal airflow vane by remote controller.

⚠ Note:

- Adjust the vertical air flow direction by remote controller. When you adjust the horizontal airflow vane by hand, the machine may cause problem.
- Manual operation can be used temporarily in case you can not use remote controller or its batteries are exhausted.
- When the air-conditioner stops, the horizontal wind vane will close the wind outlet of air conditioner.

Notices

To prevent injury and property damage, Please pay attention to these following before operating the air conditioner.

★ Checking before operation

1. Make sure that the earth wire is connected safely and reliably.
2. Make sure the filter net is properly fixed.
3. Make sure that air outlet and inlet are not blocked.
4. Please clean the filter before starting the air-conditioner referring to page to 6 "Cleaning" for how to operate.
5. Check to see whether the outdoor install bracket is damage. If yes, please contact our Service center locally.

★ Safety tips

In order to use the air conditioner properly, please refer to its working temperature range. Otherwise, indoor unit automatic protection function may be activated, cooling or heating efficiency will be weakened.

The air-conditioner may can't run in normal followed under mentioned table

Cooling	Outdoor	>52°C
		<-10°C
	Indoor	<18°C

Heating	Outdoor	>24°C
		<-15°C
	Indoor	>30°C

★ Notices for R32 models

**This product contains fluorinated greenhouse gases.
Refrigerant leakage contributes to climate change.
Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.**

Care and Maintenance

★ Cleaning




☆ Cleaning the indoor unit

1. Turn off the air-conditioner and remove the electrical plug from the outlet.
2. Wipe the indoor unit with dry cloth or wet cloth which is dipped by cold water.

⚠ Note :

- Don't use water above 45°C to wash the panel, or it could cause deformation or depigment.
- Don't use thinner, polishing powder, benzene and other volatile chemicals.
- Don't use liquid or corrosive detergent clean the appliance and don't splash water or other liquid onto it, otherwise, it may damage the plastic components, even cause electric shock.

☆ Cleaning air filter




1. Raise up the front panel of indoor unit until it suddenly stop, then raise up the protruded part of air filter, and then take it out.
2. Use a vacuum cleaner or wash them with water, then dry it in the shade.
3. Reinsert the air filter into the indoor unit until being entirely fixed, then close the front panel.

★ Maintenance


1. Select "FAN" operation mode, make the air conditioner run a long time to dry.




3. Take out the batteries from the remote controller.



2. Turn off the air conditioner and cut off the power supply.



4. Clean air filters and other parts.



Troubleshooting

Check the following before requesting on service centre if the malfunction occurs.

Phenomenon	Troubleshooting																														
Air conditioner dose not operate at all	<ul style="list-style-type: none"> ● Has the power been shut down? ● Is the wiring loose? ● Is the voltage higher than 1.1 times of max rated voltage or lower than 0.9 times of min rated voltage? ● Is the fuse burnt? ● Does it reach the set time for start up? 																														
Remote controller is not available	<ul style="list-style-type: none"> ● Is the remote controller out of effective distance to the indoor unit? ● Is the battery exhausted? ● Are there any obstructions between the controller and the signal receptor? 																														
Cooling (Heating)efficiency is not good	<ul style="list-style-type: none"> ● Is the setting temperature suitable? ● Is the air inlet or outlet obstructed? ● Are air filter dirty? ● Is indoor fan speed set at low speed? ● Is there any heat source in your room? 																														
Indoor unit does not operate immediately when the air conditioner is restarted	Once the air conditioner is stopped, it will not operate in approximately 3 minutes to protect itself.																														
There is unusual smell blowing from the outlet after operation is started.	This is caused by the odour in the room permeated from building material, furniture, or smoke.																														
Sound of water flow can be heard during cooling operation	This is caused by the refrigerant flowing inside the unit.																														
Mist is emitted during cooling operation.	Because the air of the room is cooled down rapidly by the cold wind and it looks like the fog.																														
Mist is emitted during heating operation.	This generate due to moisture in defrosting process.																														
A low hissing sound is caused by the refrigerant flowing.	<ul style="list-style-type: none"> ● Low noise can be heard during operation ● A low squeak sound is caused by the deformation of plastic due to temperature. 																														
<p>Mode interfere</p> <p>For the reason that all indoor units ues one outdoor unit, outdoor unit can only run with same mode(cooling or heating), so, when the mode you set is different from the mode, that outdoor is running with, mode interfere occurs. Following shows the mode interfere scene.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cooling</th> <th>dry</th> <th>heating</th> <th>fan</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cooling</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>×</td> <td>✓</td> <td>✓ --normal</td> </tr> <tr> <td>dry</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>×</td> <td>✓</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>heating</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>fan</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>outdoor unit always run with the mode of first indoor unit that turned on. When the setting mode of following indoor unit is interfere with it, 3 beeps would be heard, and the indoor unit interfered with the normal running units would turn off automatically.</p>		cooling	dry	heating	fan		cooling	✓	✓	×	✓	✓ --normal	dry	✓	✓	×	✓	×	heating	×	×	✓	✓	×	fan	✓	✓	✓	✓	×
	cooling	dry	heating	fan																											
cooling	✓	✓	×	✓	✓ --normal																										
dry	✓	✓	×	✓	×																										
heating	×	×	✓	✓	×																										
fan	✓	✓	✓	✓	×																										

Fault code

When the air conditioner fails, the LED light or digital tube on indoor display board will show the corresponding fault code according to different fault.

Specific correspondis as follows:

S/N	Fault description	Fault code display	Unit phenomenon
1	Over/low power voltage protection	F7	Stop
2	Over/low main line voltage protection	F1	Stop
3	Over power current protection	P8	Stop
4	Low pressure switch protection	H6	Stop
5	High pressure switch protection	P2	Stop
6	Indoor high temp protection in heating mode	P6	Stop
7	Drain pump failure	H1	Stop
8	Communication failure of wire controller	H2	Stop
9	IPM module protection	L9	Stop
10	Indoor fan motor failure	E4	Stop
11	Outdoor ambient temp sensor failure	F6	Stop
12	Overload protection in cooling mode	P4	Stop
13	Suction temp sensor failure	FA	Stop
14	High discharge temp protection	P5	Stop
15	Low discharge temp protection	H5	Stop
16	4way-valve failure	H8	Stop
17	Indoor coil temp sensor failure	E3	Stop
18	Indoor ambient temp sensor failure	E1	Stop
19	Outdoor coil temp sensor failure	E2	Stop
20	Communication between IDU and ODU is fault	E5	Stop
21	Evap inlet temp sensor failure	H3	Stop
22	Evap outlet temp sensor failure	H4	Stop
23	Outdoor DC fan motor failure	F1	Stop
24	Outdoor DC fan motor current abnormal protection	LD	Stop
25	DC fan motor phase lost protection	LE	Stop
26	DC fan motor step lost protection	LF	Stop
27	DC fan motor IPM protection	LH	Stop

Note: For the unit with digital tube, it will show the corresponding fault codes; for the unit no digital tube only LED light, it will only show the corresponding fault codes with timer light.

Installation Guide

★ Guide for customer

1. Please read the instructions carefully before installation of the air-conditioner.
2. The installation should be carried out by specialists.
3. Installation the air-conditioner and connecting the pipe and wires must be strict to reference the instructions.
4. The wiring must be done by qualified electrician according to the electrical safety requirements.
5. The customer should have a qualified power supply which coincides with the tag of air conditioner, the normal voltage should be in the range of 90-110% of its rated voltage.
6. The air conditioner must be well grounded, the switch of the main power of air-conditioner must be reliably grounded.

★ Notices

1. The air conditioner must be installed on well strong supporter.
2. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
3. Fix the machine firmly, otherwise it will produce abnormal noise and vibration.
4. Install the outdoor unit in the place where it wouldn't disturb your neighbour.
5. The method of connection of the appliance to the electrical supply and inter connection of separate somponents, please see the electric connection elements shart which stick on the machine.
6. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similar qualified person.
7. After installation, the power plug should be easily reached.

Notices of installation

★ Unpacking Inspection

- Open the box and check air conditioner in area with good ventilation (open the door and window) and without ignition source.
Note: Operators are required to wear anti-static devices.
- It is necessary to check by professional whether there is refrigerant leakage before opening the box of outdoor machine; stop installing the air conditioner if leakage is found.
- The fire prevention equipment and anti-static precautions shall be prepared well before checking. Then check the refrigerant pipeline to see if there is any collision traces, and whether the outlook is good.

★ Safety Principles for Installing Air Conditioner

- Fire prevention device shall be prepared before installation.
- Keep installing site ventilated.(open the door and window)
- Ignition source,smoking and calling is not allowed to exist in area where R32 refrigerant located.
- Anti-static precautions in necessary for installing air conditioner, e.g. wear pure cotton clothes and gloves.
- Keep leak detector in working state during the installation.
- If R32 refrigerant leakage occurs during the installation, you shall immediately detect the concentration in indoor environment until it reaches a safe level. If refrigerant leakage affects the performance of the air conditioner, please immediately stop the operation, and the air conditioner must be vacuumed firstly and be returned to the maintenance station for processing.
- Keep electric appliance, power switch, plug, socket, high temperature heat source and high static away from the area underneath sidelines of the indoor unit.
- The air conditioner shall be installed in an accessible location to installation and maintenance, without obstacles that may block air inlets or outlets of indoor/outdoor units, and shall keep away from heat source, inflammable or explosive conditions.
- When installing or repairing the air conditioner and the connecting line is not long enough, the entire connecting line shall be replaced with the connecting line of the original specification; extension is not allowed.
- Use new connection pipe, unless re-flaring the pipe.

Notices of installation

★ Requirements For Installation Position

- Avoid places of inflammable or explosive gas leakage or where there are strongly aggressive gases.
- Avoid places subject to strong artificial electric/magnetic fields.
- Avoid places subject to noise and resonance.
- Avoid severe natural conditions (e.g. heavy lampblack, strong sandy wind, direct sunshine or high temperature heat sources).
- Avoid places within the reach of children.
- Shorten the connection between the indoor and outdoor units.
- Select where it is easy to perform service and repair and where the ventilation good.
- The outdoor unit shall not be installed in any way that could occupy an aisle, stairway, exit, fire escape, catwalk or any other public area.
- The outdoor unit shall be installed as far as possible from the doors and windows of the neighbors as well as the green plants.


★ Installation environment inspection

- Check nameplate of outdoor unit to make sure whether the refrigerant is R32.
- Check the floor space of the room. The space shall not be less than usable space(5m^2) in the specification. The outdoor unit shall be installed at a well-ventilated place.
- Check the surrounding environment of installation site: R32 shall not be installed in the enclosed reserved space of a building.
- When using electric drill to make holes in the wall, check first whether there is pre-buried pipeline for water, electricity and gas. It is suggested to use the reserved hole in the roof of the wall.

Selection of the installing position


★ Indoor Unit

- There is no heating and steaming source nearby.
- No obstacles for installing position nearby.
- Keep good air circulation.
- Convenient to adopt measures to reduce noises.
- Do not install them near the doorway.
- Make sure to have the distance between the ceiling, wall, furniture and other obstacles.
- 2 meters high above the floor.

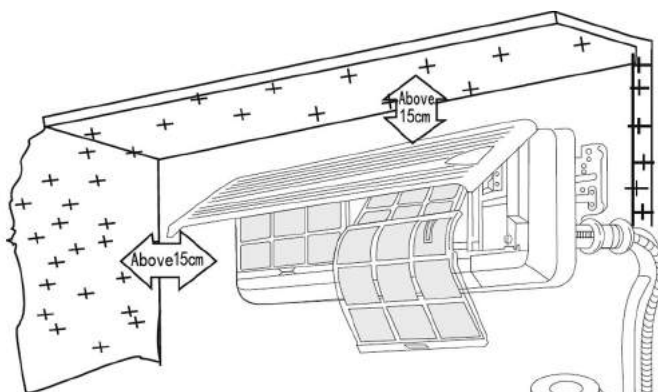


★ Outdoor Unit

- In case that you put up a canopy to protect it from rains and sunrays, pay attention not to cause any obstacles for the heating dispersion for the condenser.
- Do not grow animals or plants near the installation location for the cold and hot air out will affect them.
- Make sure to have the distance specified in the picture between ceiling, wall, furniture and other obstacles.
- Stay away from heating source and inflammable air.
- The installation base and supporting frame should be strong and secure. The machine should be at plane surface.

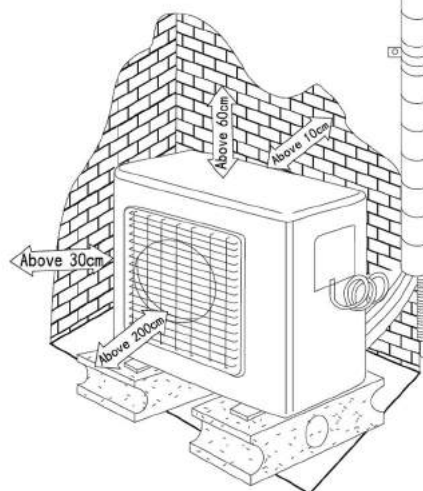

You can adjust the vertical location of indoor and outdoor units according to the installation requirement. If the outdoor unit is installed higher than indoor units and $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 > 7\text{m}$, please set the oil bend every 3 meters on the vertical gas pipe. In other cases don't need to install oil bend.

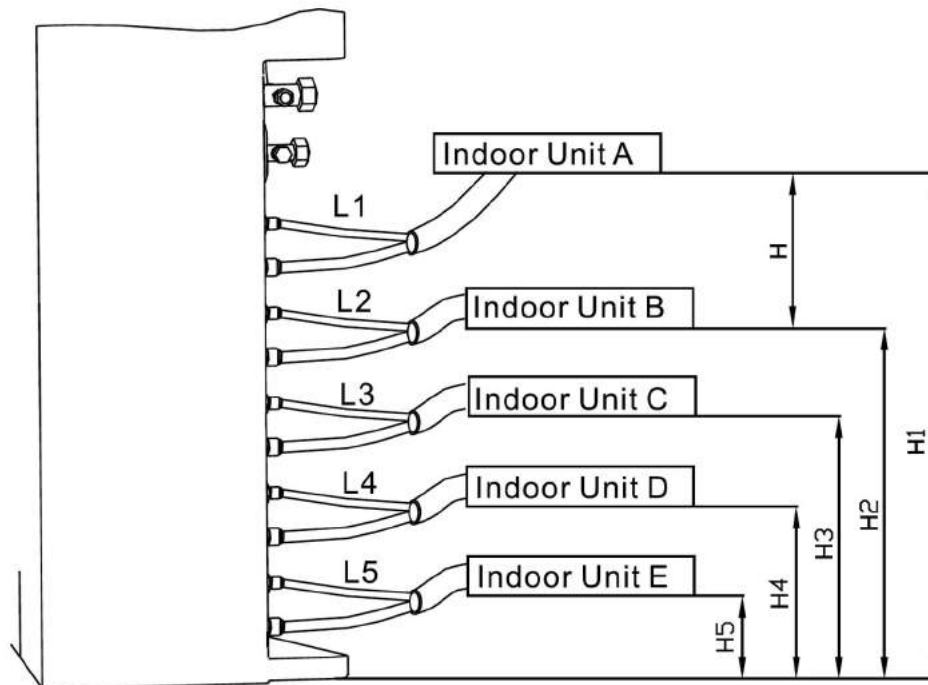

Note : All the requirements below should be met at the same time:
 $L_1+L_2 \leq 40\text{m}$ $L_1+L_2+L_3 \leq 60\text{m}$ $L_1+L_2+L_3+L_4 \leq 80\text{m}$ $L_1+L_2+L_3+L_4+L_5 \leq 80\text{m}$
 $H \leq 10\text{m}$ $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 \leq 15\text{m}$

Each machine's standard piping is 7.5 meters, if the total liquid pipe length of indoor units more than $7.5 \times N$ meters, additional refrigerant is need. $N=1,2,3,4,5$

PIPE LENGTH AND HEIGHT DIFFERENCE

Pipe length	Up to $7.5 \times N$ m	No additional charge is required
	Exceeding $7.5 \times N$ m	Additional charge is required.
Refrigerant to be added	$20\text{g/m} \times (\text{refrigerant piping length (m)} - 7.5 \times N)$	

Installation of the indoor unit

★ Ceiling & Floor Air Conditioner Unit

■ Select installation site

※Ensure the following conditions are satisfied and confirm the position with the customer.

1. There are no obstacles to hinder air circulation. The air should be able to reach every part of the room.
2. The installation site should be convenient for water draining.



Warning

3. Ensure the installation position is able to take four times of the unit weight. There should be no increase in noise and vibration.


4. The indoor unit must be away from source of heat or steam. It should be some distance from the entrance to the room.
5. It should be close to the dedicated power supply designated for its use.
6. It should be as close as possible to the outdoor unit
7. It should not be exposed to direct sunlight and away from sources of moisture
8. The height of the unit above the ceiling should allow for correct drainage from the unit
9. Do not install the unit in a washing or drying room risk of electric shock.
10. In the inlet and outlet of indoor unit, protective barriers should be installed to prevent finger from inserting or contacting the fan with high speed and metal fin.

■Matters requiring attention 1

In the following places, please carry out a full inspection and take appropriate action.

1. In restaurants, kitchens and other eating places, dust, flour, grease steam and other cooking by products will easily attach to the indoor fan, heat exchanger and drain pump. This will cause the performance to reduce and cause the unit to spray water, leak and may lead to the drain pump or other components to fail.

Please consider adopting the following improvement measures.

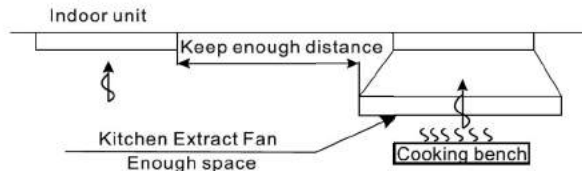

The capacity of the kitchen extract fan and extract hood should be great enough to ensure that the oil, steam, flour and other cooking products will be exhausted through it and not attracted into the air conditioner.

The indoor unit should be far enough away from the cooking and food preparation equipment to ensure that cooking products are not attracted into the unit.

2. When installing the unit in a factory, ensure it is situated in a place where it will not be contaminated by oil, powder, iron filings or dust.
3. Do not install near potential sources of combustible gas
4. Do not install where acidic or corrosive gases are present


■Matters requiring attention 2

Do not drop the indoor unit or allow it to fall during transport.


■ **Select installation site**

- **Ceiling & Floor Air Conditioner Unit**


1. **Ceiling Installation**



2. **Wall-Mounted Installation**

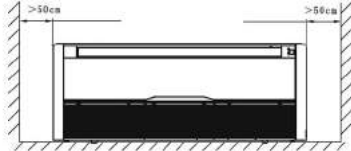

■ **The dimension of indoor unit**

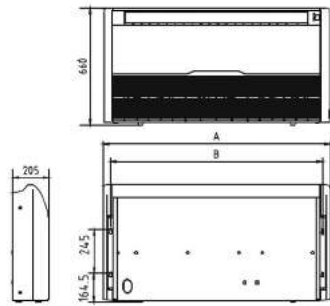

Unit: mm

Type	A	B
9000BTU 12000BTU 18000BTU	929	840

★ **Installation**

There are two ways of indoor unit installation: ceiling and Wall-Mounted Installation.

■ **Ceiling installation**

1. **Select the suspension foundation**

The suspension foundation is a structure of either wooden frame or reinforced concrete. It must be firm and reliable to bear the weight of more than 200kg and capable of bearing vibration for long periods.



2. **Fixing of suspension foundation**

Fix the suspension foundation bolts either as shown on the right or by a steel or wooden bracket.

3. **The suspension of indoor unit**

the indoor unit should be suspension as shown below:

- ① Adjust the relative positions of the suspension hooks .
- ② Tighten the nuts and ensure that the hooks are tightly connected to the nuts and shims.
- ③ After the unit is installed ensure it is secure and does not shake or sway.

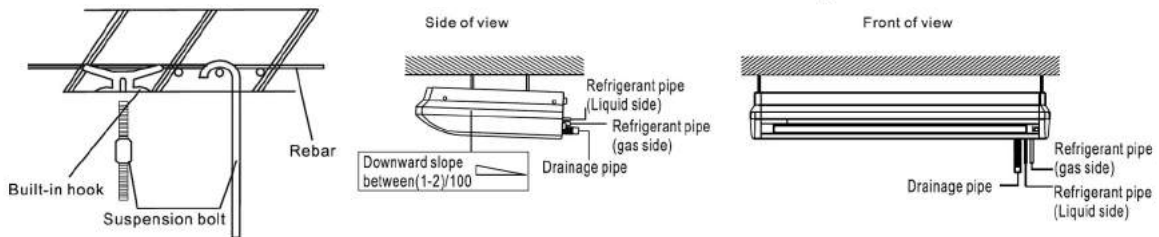


Caution



1. In order to ensure the drainage water come out successfully, the unit must be declined to the bottom side of unit when finished installation.
2. Please make sure the front side higher, otherwise it may cause drainage come out from the air outlet.

4. **Installation of drainage pipe**

- ① The drain pipe should be properly insulated to prevent the generation of condensation.
- ② Pipes it should be installed with a downward gradient(1/100~150) to allow the water to drain away.
- ③ The pipe should not rise at any point.

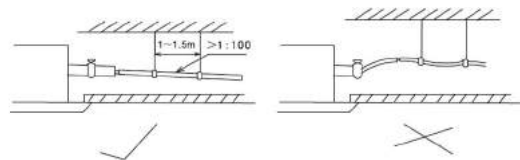

■ **Wall-Mounted Installation**




Caution

The unit must be horizontal or declined to drain hose when finished installation.

★ Built In Ceiling Cassette Split Air Conditioner Unit


■ Select installation site

To ensure ease of maintenance please allow the space shown below for access to the unit

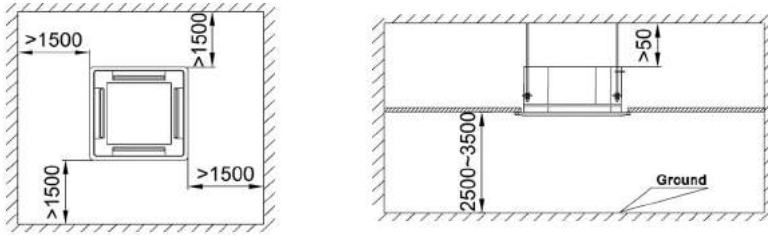

※ Ensure the following conditions are satisfied and confirm the position with the customer.

1. There are no obstacles to hinder air circulation. The air should be able to reach every part of the room.
2. The distance away from the ceiling and obstacles is shown in the below drawing.

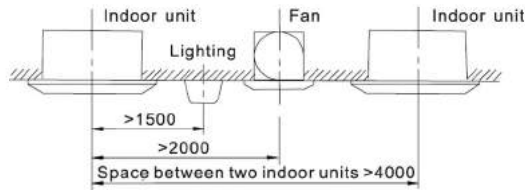


3. The installation site should be convenient for water draining (See "Installation of drainage pipe" for details.)

⚠ Warning


4. Ensure the installation position is able to take four times of the unit weight. There should be no increase in noise and vibration.

5. The indoor unit must be away from source of heat or steam. It should be some distance from the entrance to the room.
6. It should be close to the dedicated power supply designated for its use.
7. It should be as close as possible to the outdoor unit
8. It should not be exposed to direct sunlight and away from sources of moisture
9. The height of the unit above the ceiling should allow for correct drainage from the unit
10. Do not install the unit in a washing or drying room risk of electric shock.

■ The dimension of indoor unit

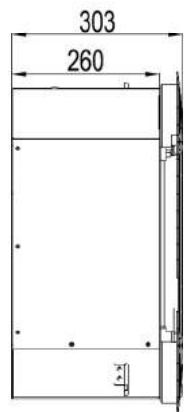


9000BTU
12000BTU
18000BTU

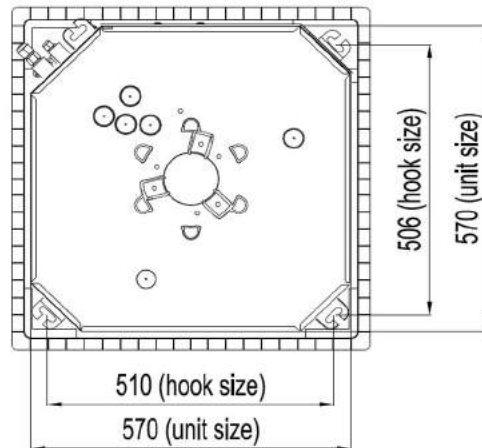

■ Suspension foundation of the indoor unit

1. Select the suspension foundation

The suspension foundation is a structure of either wooden frame or reinforced concrete. It must be firm and reliable to bear the weight of more than 200kg and capable of bearing vibration for long periods.

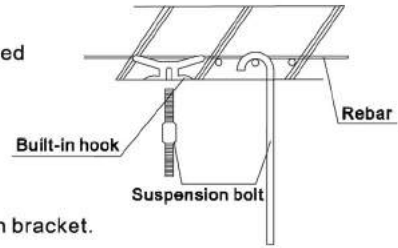


2. Fixing of suspension foundation

Fix the suspension bolts either as shown on the right or by a steel or wooden bracket.

If this unit is installed on a sloping ceiling, a cushion block should be installed between the ceiling and the air outlet panel, in order to ensure that the unit is installed on a level surface.


This is as shown in the drawing on the right

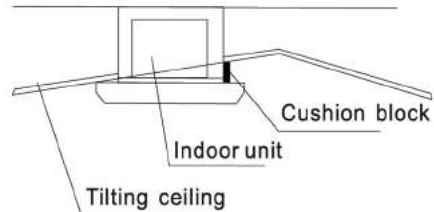

■ The suspension of indoor unit


The indoor unit should be suspended as shown in the below sketch:

1. Adjust the relative position of the suspension hook on the suspension bolt.
2. Tighten the bolt and ensure that four hooks are in close contact with the nuts and washers, and the unit is suspended firmly and reliably onto the hooks.
3. After the unit is installed ensure it is secure and does not shake or sway.
4. Ensure that the centre of the indoor unit is in alignment with the centre of the opening in the ceiling.

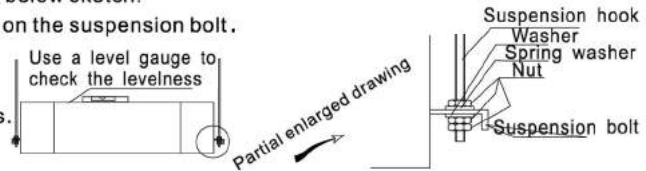

★ Installation of drainage pipe


1. The drain pipe should be properly insulated to prevent the generation of condensation. It should be installed with a downward gradient (1 / 100 ~ 150).

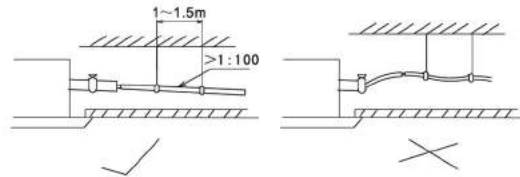

2. The unit has a drain pump which will lift up to 1200mm. However after the pump stops the water still in the pipe will drain back and may overflow the drain tray causing a water leak. For this reason please install the drain pipe as shown on the right.

	<p>Caution</p> <p>In order to ensure the drainage water come out successfully, the unit must be horizontal or declined to drain hose when finished installation.</p>
--	---

3. When draining multiple units into a common drain line, this common drain should be installed about 100mm below each units drain outlet, as shown in the drawing on the right

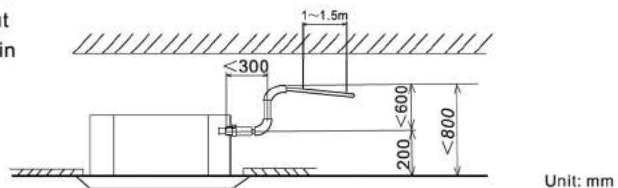

Unit: mm





★ Grille Installation


Please refer to the picture on the right.

The grille has four clips which attach to corresponding hangers on the unit and the grille should be positioned using these first.

The grille is then fixed into position by four bolts which are accessed through the four corner panels on the grille.

The four connection bolts are located inside the inlet panel of the grille.

Refrigerant pipe

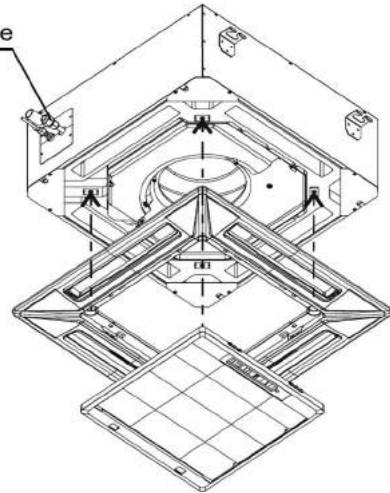

Note: During installation please ensure that the air vane motor in the grille corresponds to the position of the refrigerant pipe entry into the indoor unit.

★ Low Static Pressure Ducted Air Conditioner Unit


■ Select installation site

■ The location of hoisting bolt

For convenience of maintenance, please set a inspection port.

※After the installation site that meets the following conditions is selected and approved by customer, the installation can be carried on.

1. There are no obstacles which hinder the air circulation, so the cold air can be spread to all corners in the room.
2. The distance away from the wall and obstacles is shown in the below drawing.
3. The installation site should be convenient for water draining (See "Installation of drainage pipe" for details.)

 Warning	<p>4. For ducted type indoor unit, the suspension site should be able to support the weight 4 times more than the indoor unit. There should be no increase in noise and vibration. If it needs to be reinforced, the installation should be carried on after reinforcement (if reinforcement is poor, the indoor unit will fall and cause damage).</p>
--	--

5. There should be no heat source and steam source near the installation site.
6. The place is near the power supply (special line).
7. The place should be easy to connect to the outdoor unit.
8. The place should keep away from direct sunlight and moisture.
9. The height inside the ceiling should reach the drainage requirements to ensure the installation of indoor unit.
10. The unit can't be installed in the washhouse (it will cause electric shock).
11. In the inlet and outlet of indoor unit, protective barriers should be installed to prevent finger from inserting or contacting the fan with high speed and metal fin.




■ **Matters requiring attention**

Do not drop the indoor unit or allow it to fall during transport.

★ **Installation**

■ **The location of hoisting bolt**

Type	A	B	C
7000BTU			
9000BTU	532	700	734
12000BTU			
18000BTU	832	1000	1048

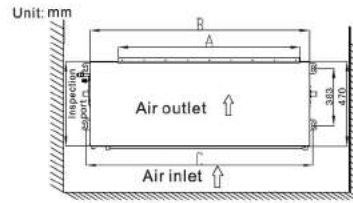


■ **The suspension drawing of indoor unit**


Warning Must seriously fasten bolts and nuts. The loosening would lead to air-conditioner falling and so on.

■ **Duct and drain pipe installation**

There are two installation methods of duct, as follows.

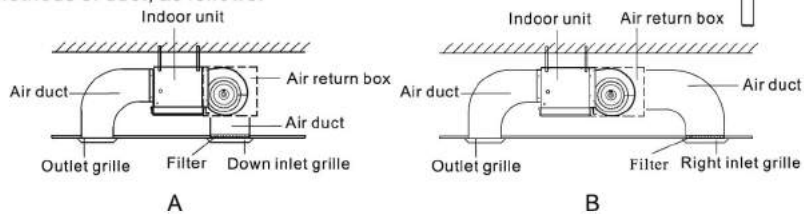


- Use canvas to connect the indoor unit and duct in order to reduce unnecessary vibration.
- As shown, the indoor unit should be leaning to the drain hole to be convenient for drainage.

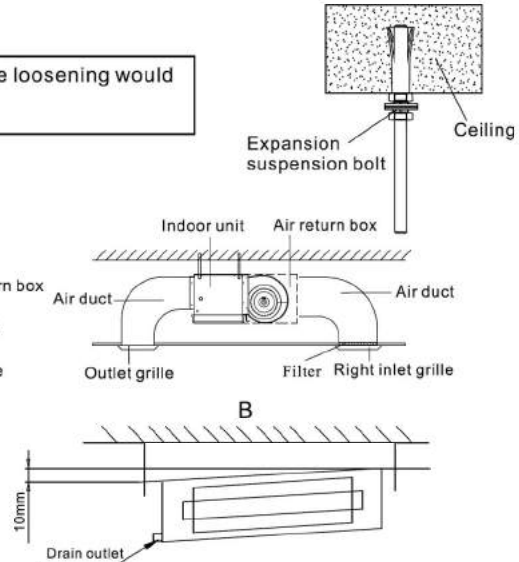


★ **Installation of drainage pipe**

1. The drain pipe must have a downward gradient (1 / 50 ~ 1 / 100).
If the drain pipe is installed ups and downs or upward, it will lead to water backflow or leakage etc.
2. During pipe connection, do not use too much force to the drain joint of indoor unit.
3. The joint is PT1.
4. There is a drain hole on each side of indoor unit; unused drain pipe must be closed.

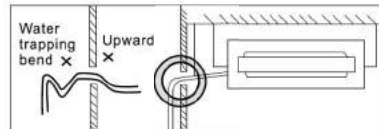

Note: The drain pipe must be wrapped heat insulation material, otherwise it will cause condensation or water drops.



Heat insulation material: rubber insulation pipe with thickness more than 8mm

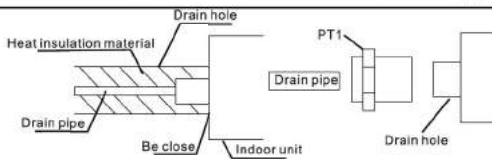

★ **Wall-mounted Air Conditioner Unit**




- First make changes to wall and make sure that is hard and secure. Using four "+" type screws to fasten the installation board onto the wall. Keep it water lever horizontal direction and perpendicular in vertical direction. Otherwise it might cause water drops when air-conditioner is running cooling operation.

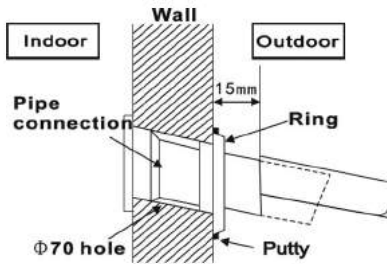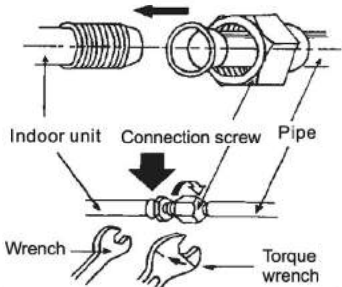


● Drilling 70mm diameter pipe hole at the left down or right down side of the installation board. The hole shall slant outward slightly.


● Pull out the indoor unit pipes after detached the fixed parts on them. Connect the interconnected pipes to the indoor unit: point to the center of pipe and fasten the connection screw at first by hand and then by wrench until you hear the "Click" sound. Fastening direction is shown in the right picture. Using torque is shown in the following table.

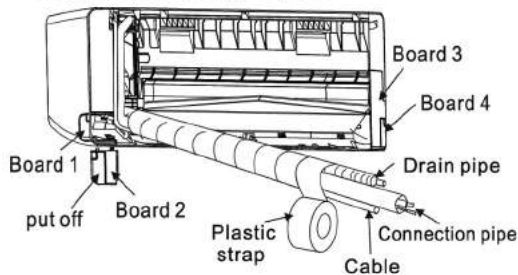

● Before installation, confirm connection pipes' direction. Remove the board 1 and board 2 on the correct connecting side. Press connection pipes to the board gap, then install board 2 to the original location. If connection pipes are on the other side, install them as above.

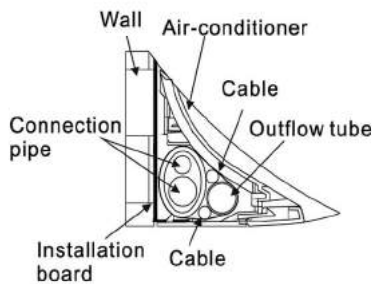

Note: The installed air-conditioner won't be tightly appressed to the wall if that is not arranged shown in the picture. The outflow tube must be in the bottom and the highest point of it can not exceed the position of water basin.

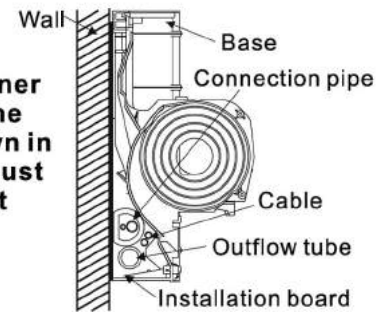

★ Check the water exhausting

1. Take off the frame the unit cover. Take off the front frame for maintenance according to the following steps:


- Turn perpendicular airflow direction handle from "I" to horizontal direction.
- As shown in the picture on the right, take off two covers from the front frame and then unfasten two fixture screws.
- Pull the front frame towards yourself and take it off.

In case that put the front frame back, turn the perpendicular airflow direction handle from "I" to horizontal, then proceed according to the third and the second steps.


You should check whether the front frame is firmly inside the fixture groove on the top.

2. Check the water exhausting.

- Put a cup of water into groove.
- Check whether the water flow through the water exhausting hole.

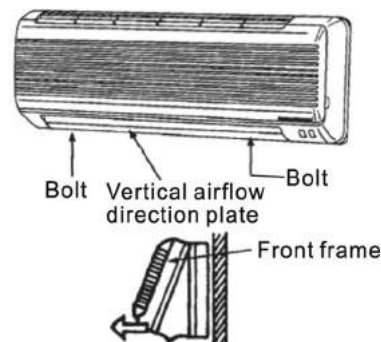

Pull down the front frame towards your and take off the front frame.

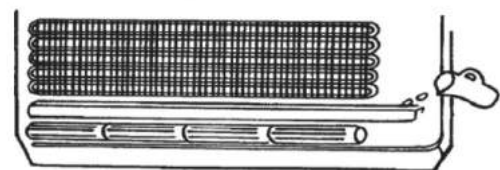


Installation of the outdoor unit

- The outdoor unit must be firmly fixed to avoid falling in the strong wind.
- Install on the cement base the drawing below.
- If it will be installed at seaside or at a place high above the ground and with strong wind, the AC should be installed against the wall to ensure the normal operation of the fan and the blocking plate should be used.
- If it will be installed in type, the structure of the mounting surface should be made of solid stick, cement or materials with equivalent strength, and be of enough bearing capacity. Otherwise, measures such as reinforcement, support or vibration damping should be adopted.

Installation outdoor unit bolt

Model	Unit Size	A(mm)	B(mm)
1 drive 2	800x315x545	545	315
1 drive 3	834x328x655	540	335
1 drive 4	985x395x808	675	409
1 drive 5			

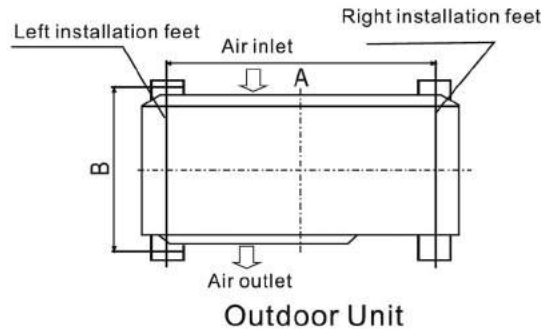


Pipe connection


- Connect the pipe to the unit: point to the center of pipe and fasten by wrench until it is tightly fastened, the fastening direction is in the following picture.

The size of pipe	Torque
Φ6.35mm(1/4")	18N.m
Φ9.52mm(3/8")	42N.m
Φ12.7mm(1/2")	55N.m
Φ15.88mm(5/8")	75N.m


Note: Carefully check if there is any damage of joints before installation. The joints shall not be reused, unless after re-flaring the pipe.

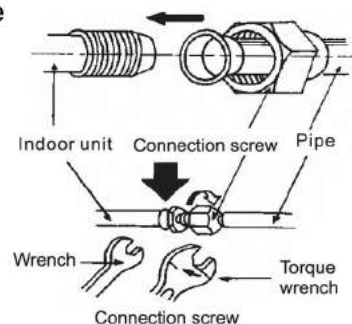

- Pointing towards the center of pipe, fasten the screw with strength.
- Wrench the screw in the end until you hear the "Click" sound.




Refer the direction to the picture

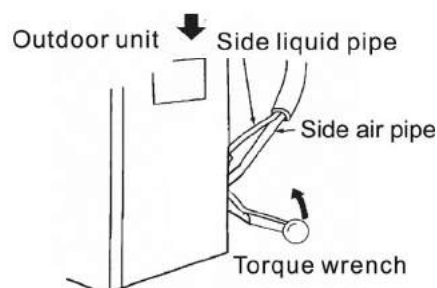


★ The form of pipe

Use sealing tape to cover the small leaks on the external ring of the pipe

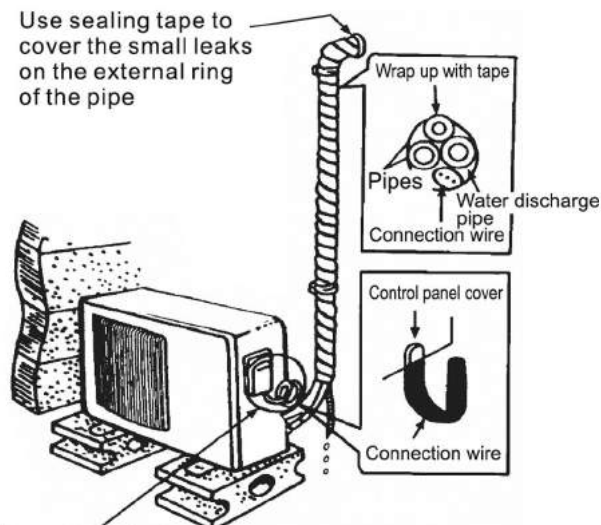

Round in this shape to prevent water entering the electrical parts

- Wrap up all pipe, water discharge and connection wire from top to below.
- Cover the connection and fix them with two plastic rings.
- Wrap up the pipes with tape alongside the wall and fix them to the wall with clips. These steps are usually adopted when outdoor unit is installed below the indoor unit.

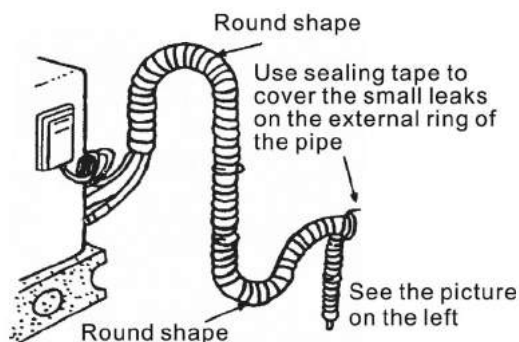


- In case that you want to have additional water discharge pipe, the end of pipe should be within certain distance towards to surface (don't let it under the water. Fix it onto the wall so it won't be swayed by the wind).
- Wrap the pipes and connection wire well from below to top.
- Wrap up the pipes that are rounded up by the wall comers in the way shown in the picture so it can prevent water entering the room.
- Use clips or other fixture to fasten the pipes to the walls.

★ Expelling the air in the pipes and the indoor unit

Exclusive R32 refrigerant pump must be used in making R32 refrigerant vacuum.

- 1、 Connect the pipes of indoor units and outdoor unit according to the figure below, and tighten all the bell coupling nuts of indoor and outdoor to prevent leakage.
- 2、 Connect the cut-off valves, charge hose, manifold valve, vacuum pump as the figure below.
- 3、 Please fully open the manifold valve handle Lo and Hi, and do the vacuum processing, vacuum should be running more than 15 minutes, make sure the vacuum gauge indicates the pressure has reached -0.1MPa (-76cmHg);
- 4、 After completion of vacuum processing, use the hex wrench to open a little the liquid valve of unit A and unit B, and then quickly remove the hose of gas valve (remove the hose to prevent air from entering the system);
- 5、 Open all the cut-off valve and check the connecting mouth of indoor and outdoor, then cover the cut-off valves after confirm there is no leak.

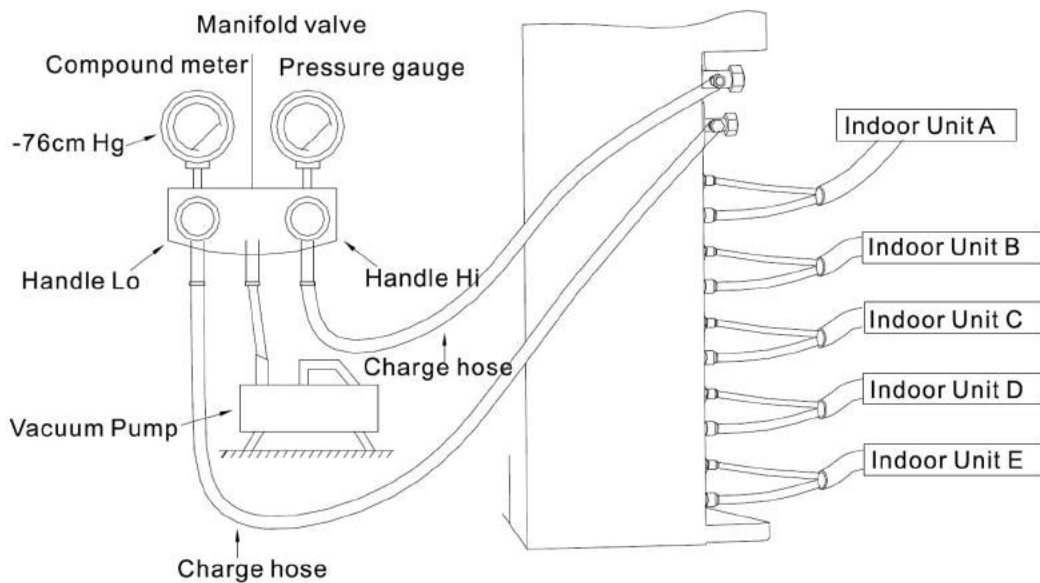


Electrical connection

The wiring cable specification that is needed in the installation:

Wiring Type	Cross-sectional area (mm ²)	Switch / fuse nominal value (A)
Power line (3 core wire)	2.5(14k/18k/21k/27k) 4(36k/42k)	32/25
Connection wire (4 core wire)	1.5	/

Connection wire between indoor and outdoor: The outdoor unit has three(AM2) /four(AM3) terminal boards, they are connected to power supply, the indoor unit A, the indoor unit B, the indoor unit C. Specific connection method as shown below:

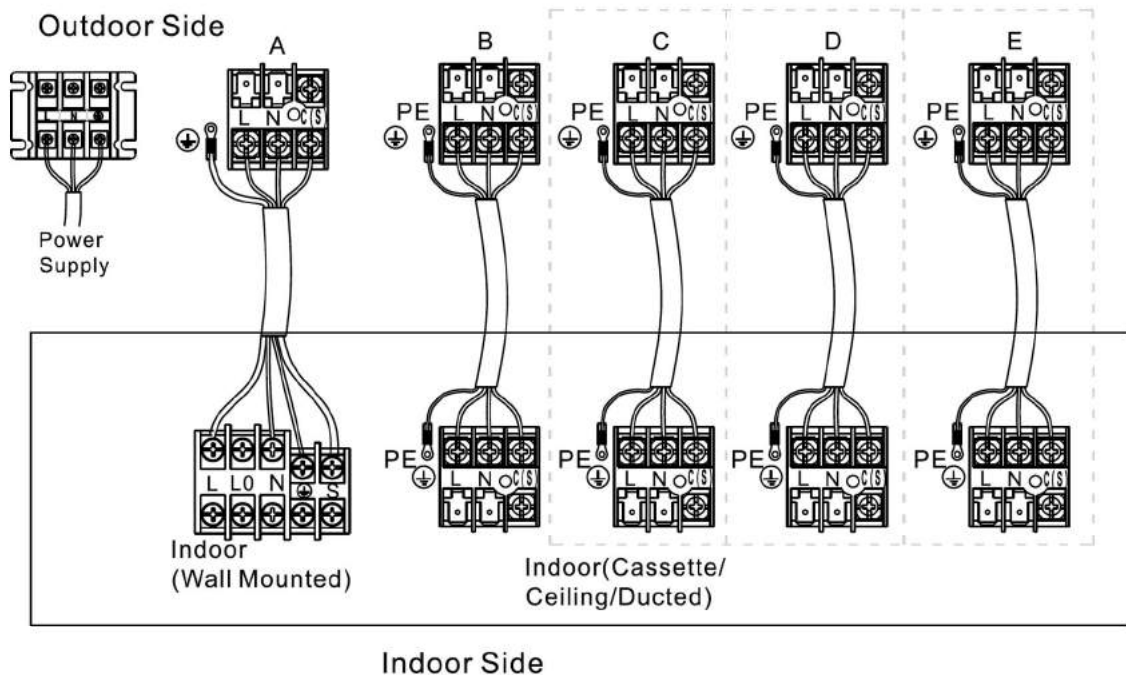

NOTE:

- ※The connection wire of indoor units should be connected to the corresponding terminal board, that is the power core of A can't be connected to the outdoor terminal board for B, otherwise it will cause the unit failure or even damage the units.
- ※Connect the grounded wire correctly, otherwise will cause the malfunction of some electrical component and shock or fire indeed.
- ※Don't reverse the power polarity.
- ※Must fix the screw nail of the firmly wire, then drag the wire lightly, confirmation whether it's firmly.
- ※If there is a connector, connect it directly.

Test running


- Make sure that pipes and wires are connected.
- Make sure that liquid side valve and air side valve both are completely open.

1. The connection of power source

- Connect the wire to independent power source socket.
- Preparation of remote controller.
- Run the air-conditioner in cooling operation mode for 30 minutes or longer.

2. Performance evaluation

- Test the out and in air temperature.
- Make sure whether the outlet air temperature subtract from inlet's gives more than 10°C .

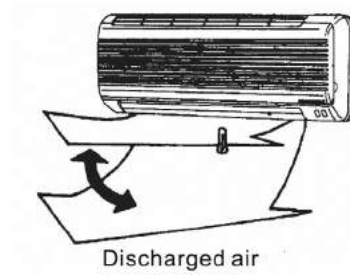

Maintenance Notice

Attention:

For maintenance or scrap, please contact authorized service centers.

Maintenance by unqualified person may cause dangers.

Feed air conditioner with R32 refrigerant, and maintain the air conditioner in strictly accordance with manufacturer's requirements. The chapter is mainly focused on special maintenance requirements for appliance with R32 refrigerant. Ask repairer to read after-sales technical service handbook for detailed information.

★ Qualification requirements of maintenance personnel

1. Special training additional to usual refrigerating equipment repair procedures is required when equipment with flammable refrigerants is affected. In many countries, this training is carried out by national training organisations that are accredited to teach the relevant national competency standards that may be set in legislation. The achieved competence should be documented by a certificate.
2. The maintenance and repair of the air conditioner must be conducted according to the method recommended by the manufacturer. If other professionals are needed to help maintain and repair the equipment, it should be conducted under the supervision of individuals who have the qualification to repair AC equipped with flammable refrigerant.

★ Inspection of the Site

Safety inspection must be taken before maintaining equipment with R32 refrigerant to make sure the risk of fire is minimized. Check whether the place is well ventilated, whether anti-static and fire prevention equipment is perfect.

While maintaining the refrigeration system, observe the following precautions before operating the system.

★ Operating Procedures

1. General work area:

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

2. Checking for presence of refrigerant:

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially toxic or flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with all applicable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

3. Presence of fire extinguisher:

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

Maintenance Notice

4.No ignition sources:

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks.

'No Smoking' signs shall be displayed.

5.Ventilated Area(open the door and window):

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

6.Checks to the refrigeration equipment:

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt, consult the manufacturer's technical department for assistance. The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:

- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed.
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed.
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant.
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

7.Checks to electrical devices:

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

- That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking.
- That no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system.
- Keep continuity of earthing.

Maintenance Notice

★ Inspection of Cable

Check the cable for wear, corrosion, overvoltage, vibration and check if there are sharp edges and other adverse effects in the surrounding environment. During the inspection, the impact of aging or the continuous vibration of the compressor and the fan on it should be taken into consideration.

★ Leakage check of R32 refrigerant

Note: Check the leakage of the refrigerant in an environment where there is no potential ignition source. No halogen probe (or any other detector that uses an open flame) should be used.

Leak detection method:

For systems with refrigerant R32, electronic leak detection instrument is available to detect and leak detection should not be conducted in environment with refrigerant. Make sure the leak detector will not become a potential source of ignition, and is applicable to the measured refrigerant. Leak detector shall be set for the minimum ignitable fuel concentration (percentage) of the refrigerant. Calibrate and adjust to proper gas concentration (no more than 25%) with the used refrigerant.

The fluid used in leak detection is applicable to most refrigerants. But do not use chloride solvents to prevent the reaction between chlorine and refrigerants and the corrosion of copper pipeline.

If you suspect a leak, then remove all the fire from the scene or put out the fire.

If the location of the leak needs to be welded, then all refrigerants need to be recovered, or, isolate all refrigerants away from the leak site (using cut-off valve). Before and during the welding, use OFN to purify the entire system.

★ Removal and Vacuum Pumping

1. Make sure there is no ignited fire source near the outlet of the vacuum pump and the ventilation is well.

2. Allow the maintenance and other operations of the refrigeration circuit should be carried out according to the general procedure, but the following best operations that the flammability is already taken into consideration are the key. You should follow the following procedures:

- Remove the refrigerant.
- Decontaminate the pipeline by inert gases.
- Evacuation.
- Decontaminate the pipeline by inert gases again.
- Cut or weld the pipeline.

3. The refrigerant should be returned to the appropriate storage tank. The system should be blown with oxygen free nitrogen to ensure safety. This process may need to be repeated for several times. This operation shall not be carried out using compressed air or oxygen.



Maintenance Notice

3. Through blowing process, the system is charged into the anaerobic nitrogen to reach the working pressure under the vacuum state, then the oxygen free nitrogen is emitted to the atmosphere, and in the end, vacuumize the system. Repeat this process until all refrigerants in the system is cleared. After the final charging of the anaerobic nitrogen, discharge the gas into the atmosphere pressure, and then the system can be welded. This operation is necessary for welding the pipeline.

★ Procedures of Charging Refrigerants

As a supplement to the general procedure, the following requirements need to be added:

- Make sure that there is no contamination among different refrigerants when using a refrigerant charging device. The pipeline for charging refrigerants should be as short as possible to reduce the residual of refrigerants in it.
- Storage tanks should remain vertically up.
- Make sure the grounding solutions are already taken before the refrigeration system is charged with refrigerants.
- After finishing the charging (or when it is not yet finished), label the mark on the system.
- Be careful not to overcharge refrigerants.

★ Scrap and Recovery

Scrap:

Before this procedure, the technical personnel shall be thoroughly familiar with the equipment and all its features, and make a recommended practice for refrigerant safe recovery. For recycling the refrigerant, shall analyze the refrigerant and oil samples before operation. Ensure the required power before the test.

1. Be familiar with the equipment and operation.
2. Disconnect power supply.
3. Before carrying out this process, you have to make sure:
 - If necessary, mechanical equipment operation should facilitate the operation of the refrigerant tank.
 - All personal protective equipment is effective and can be used correctly.
 - The whole recovery process should be carried out under the guidance of qualified personnel.
 - The recovering of equipment and storage tank should comply with the relevant national standards.
4. If possible, the refrigerating system should be vacuumized.
5. If the vacuum state can't be reached, you should extract the refrigerant in each part of the system from many places.
6. Before the start of the recovery, you should ensure that the capacity of the storage tank is sufficient.
7. Start and operate the recovery equipment according to the manufacturer's instructions.

Maintenance Notice

8. Don't fill the tank to its full capacity (the liquid injection volume does not exceed 80% of the tank volume).
9. Even the duration is short, it must not exceed the maximum working pressure of the tank.
10. After the completion of the tank filling and the end of the operation process, you should make sure that the tanks and equipment should be removed quickly and all closing valves in the equipment are closed.
11. The recovered refrigerants are not allowed to be injected into another system before being purified and tested.


Note: The identification should be made after the appliance is scrapped and refrigerants are evacuated. The identification should contain the date and endorsement. Make sure the identification on the appliance can reflect the flammable refrigerants contained in this appliance.

Recovery:

1. The clearance of refrigerants in the system is required when repairing or scrapping the appliance. It is recommended to completely remove the refrigerant.
2. Only a special refrigerant tank can be used when loading the refrigerant into the storage tank. Make sure the capacity of the tank is appropriate to the refrigerant injection quantity in the entire system. All tanks intended to be used for the recovery of refrigerants should have a refrigerant identification (i.e. refrigerant recovery tank). Storage tanks should be equipped with pressure relief valves and globe valves and they should be in a good condition. If possible, empty tanks should be evacuated and maintained at room temperature before use.
3. The recovery equipment should be kept in a good working condition and equipped with equipment operating instructions for easy access. The equipment should be suitable for the recovery of R32 refrigerants. Besides, there should be a qualified weighting apparatus which can be normally used. The hose should be linked with detachable connection joint of zero leakage rate and be kept in a good condition.
Before using the recovery equipment, check if it is in a good condition and if it gets perfect maintenance. Check if all electrical components are sealed to prevent the leakage of the refrigerant and the fire caused by it. If you have any question, please consult the manufacturer.
4. The recovered refrigerant shall be loaded in the appropriate storage tanks, attached with a transporting instruction, and returned to the refrigerant manufacturer. Don't mix refrigerant in recovery equipment, especially a storage tank.
5. The space loading R32 refrigeration can't be enclosed in the process of transportation. Take anti electrostatic measures if necessary in transportation. In the process of transport, loading and unloading, necessary protective measures must be taken to protect the air conditioner to ensure that the air conditioner is not damaged.
6. When removing the compressor or clearing the compressor oil, make sure the compressor is pumped to an appropriate level to ensure that there is no residual R32 refrigerants in the lubricating oil. The vacuum pumping should be carried out before the compressor is returned to the supplier. Ensure the safety when discharging oil from the system.



Notatki

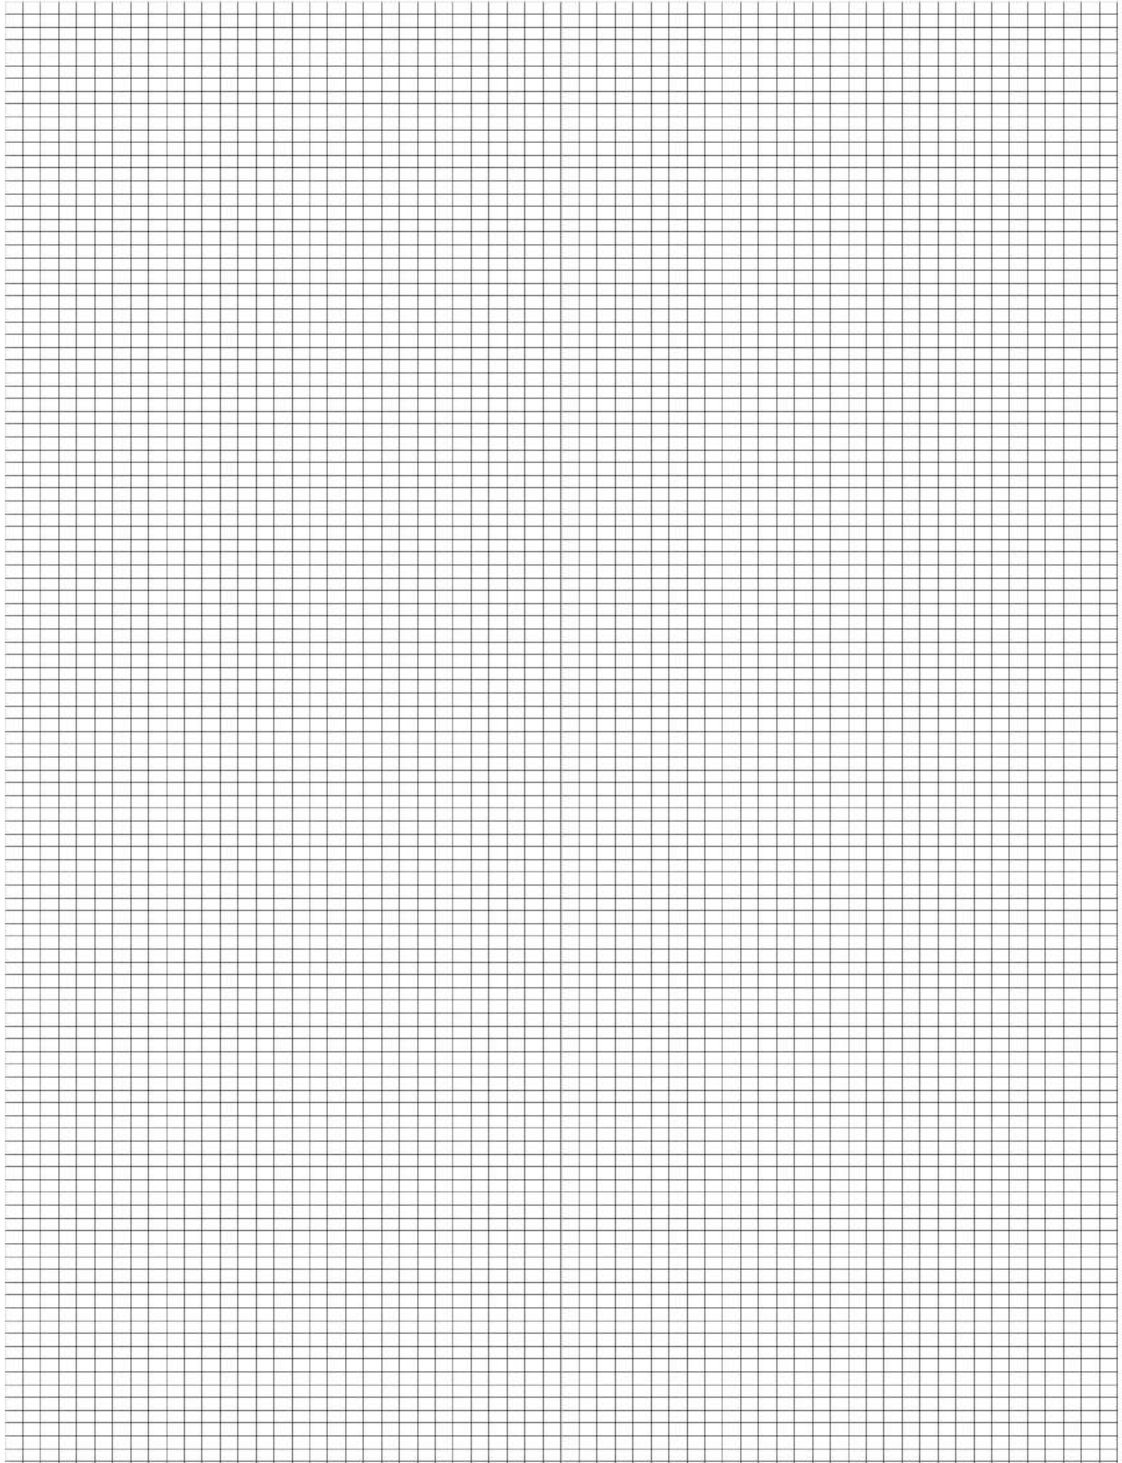

Wyłączny importer urządzeń SEVRA w EU :

The exclusive device importer **SEVRA** in EU:

WIENKRA Sp. z o.o.
ul. Kotlarska 34
30-698 Kraków
Polska

ver. 02_19

Producent (Manufacturer):

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.

Address: No.1166 Noth MingGuang Road, JiangShan Town, Ningbo, Zhejiang, P.R.China

Web: <http://www.cnaux.com>